

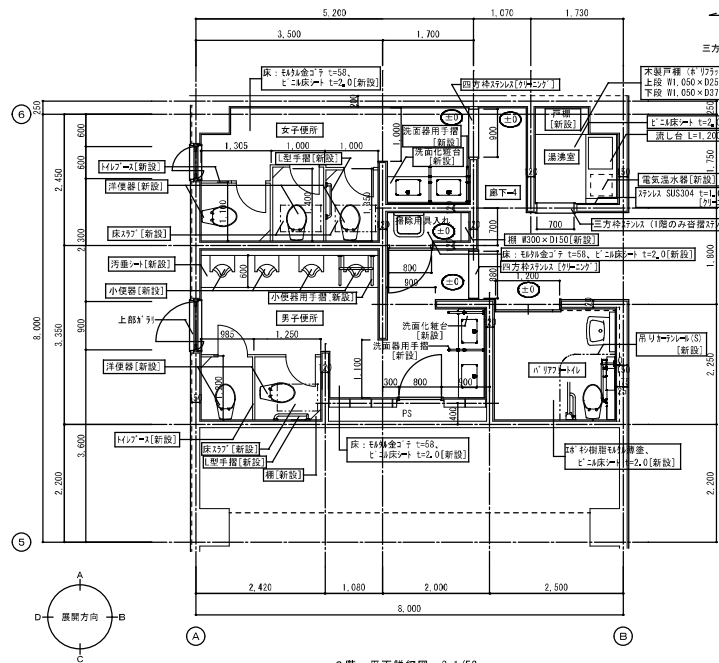

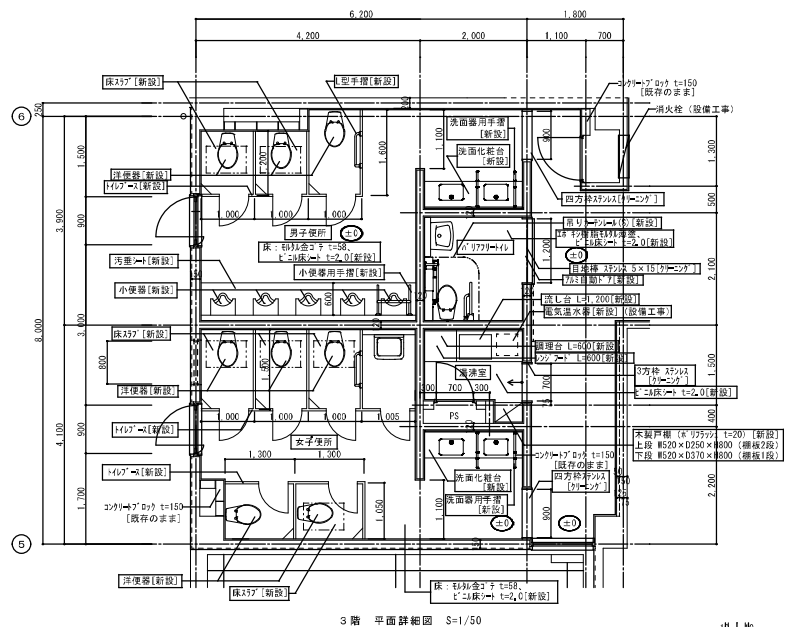
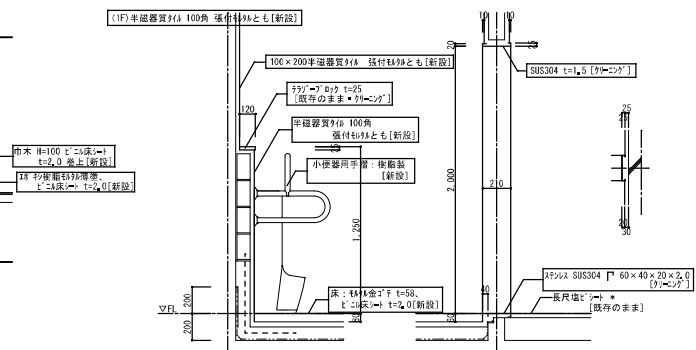
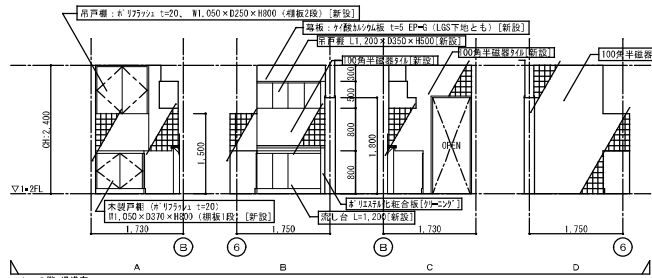



2階 平面詳細図 S=1/50
2階のみ内壁増し打ちt=15 (記入壁厚はこれを含まない)

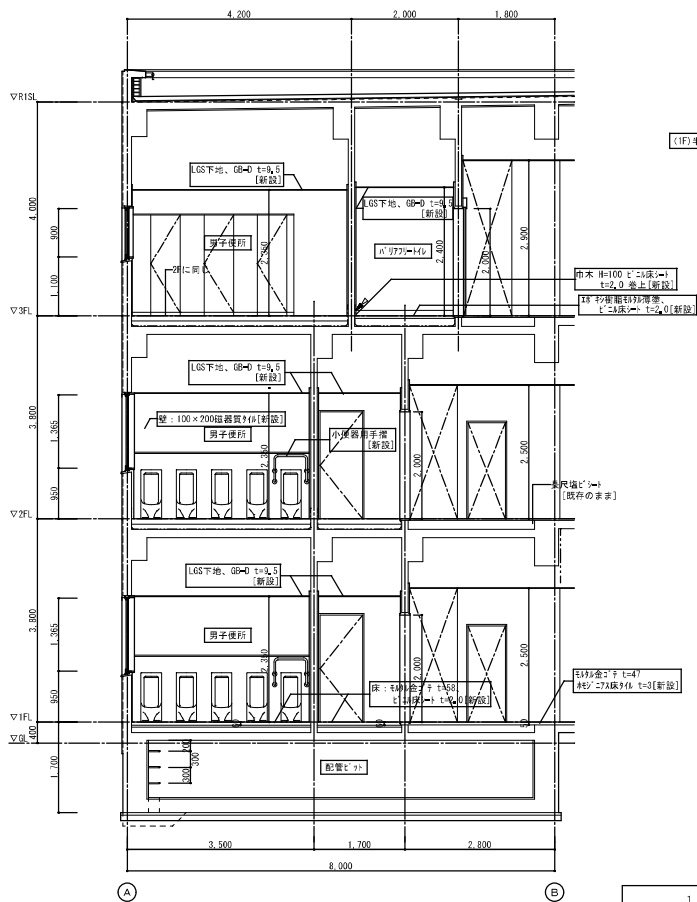

小便器前面立上り 詳細図 S=1/20


四方特 詳細図 S=1/20

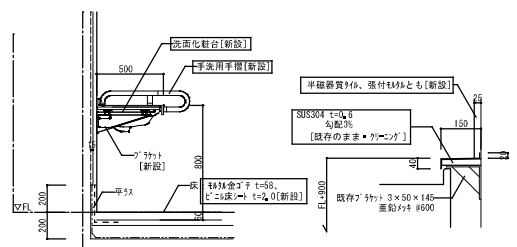


洗面カウンター 詳細図 S=1/20

水切り廻り断面図 S=1/10

1・2・3階 湯通室	
床	じ・2床 t=2.0(新設)
木巾	
壁	100角半組貫94t(撤去) 100角半組貫94t 透付44tとも(新設)
天井	LG5下地、GB=0 t=9.5(新設)
備考	




和便器廻り復旧図 S=1/20

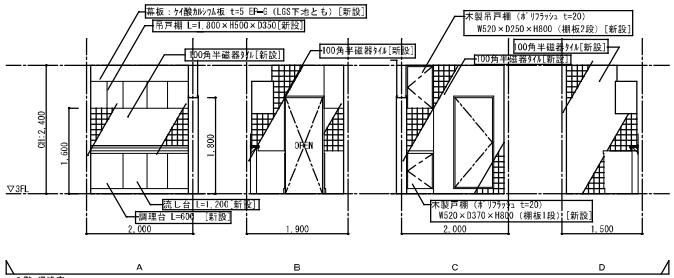


3階 湯通室


改修後	
2階 男子便所・清掃用具入れ	
床	杉材金ゴす t=58, じこ4床→t=24.0(新設)一部浅黒(→)
巾木	-
壁	100×200陶器質タイル 張付杉材共 換気用入気:パシ化網全面
天井	L65下地、GB-D t=9.5
備考	洗面器、小便器、L型手摺
↑↑↑↑↑:	高圧パシ化網37 t=40 取付金物 杉材 各7=1 荷物だな 150×150 4リ合板73タタ t=15

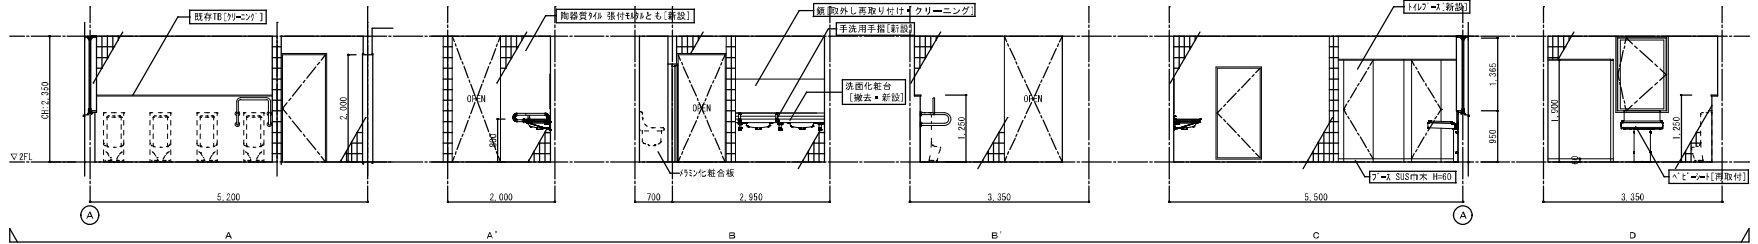


改修後	
2階 女子便所	
床	杉材金ゴす t=58, じこ4床→t=24.0(新設)
巾木	-
壁	100×200陶器質タイル 張付杉材共
天井	L65下地、GB-D t=9.5
備考	洗面器、L型手摺
↑↑↑↑↑:	高圧パシ化網37 t=40 取付金物 杉材 各7=1 荷物だな 150×150 4リ合板73タタ t=15

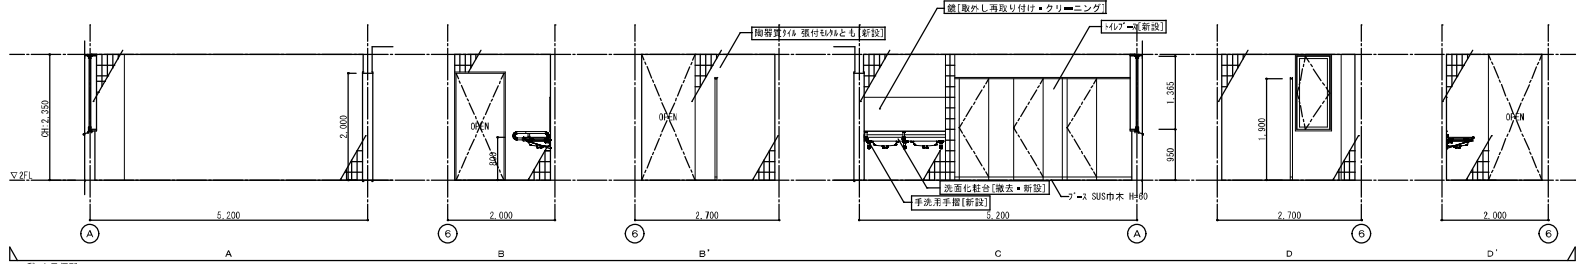


1・2・3階 バリアフリートイレ	
床	既存床コンモサカスタイルの上、 パシ化網(杉材)厚さ じこ4床→t=24.0
巾木	既存100角タイル H=100(撤去) じこ4床→巻上(杉材下地)
壁	100角半陶器質タイル(タイル)
天井	L65下地、GB-D t=9.5
備考	-
↑↑↑↑↑:	高圧パシ化網37 t=40 取付金物 杉材 各7=1 荷物だな 150×150 4リ合板73タタ t=15

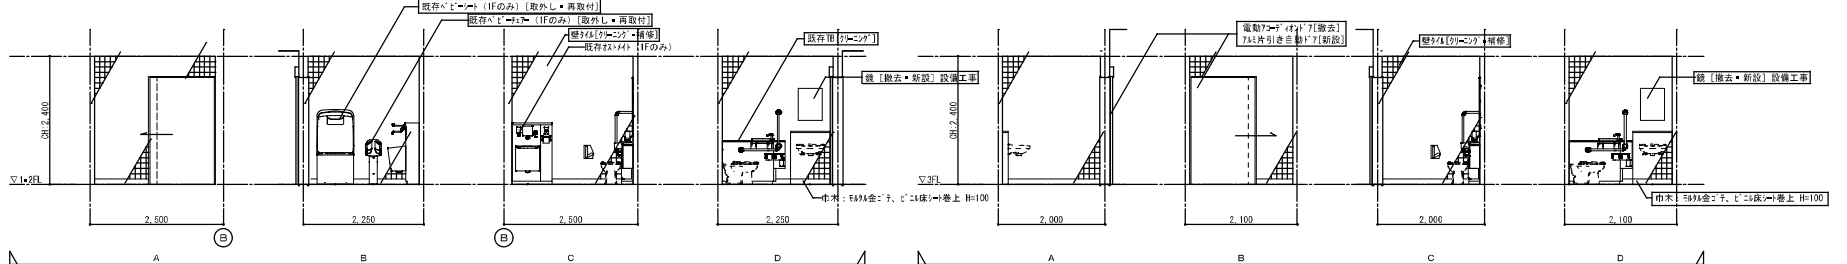

改修後	
3階 女子便所	
床	杉材金ゴす t=58, じこ4床→t=24.0(新設)
巾木	-
壁	100×200陶器質タイル 張付杉材共
天井	L65下地、GB-D t=9.5
備考	洗面器、L型手摺
↑↑↑↑↑:	高圧パシ化網37 t=40 取付金物 杉材 各7=1 荷物だな 150×150 4リ合板73タタ t=15

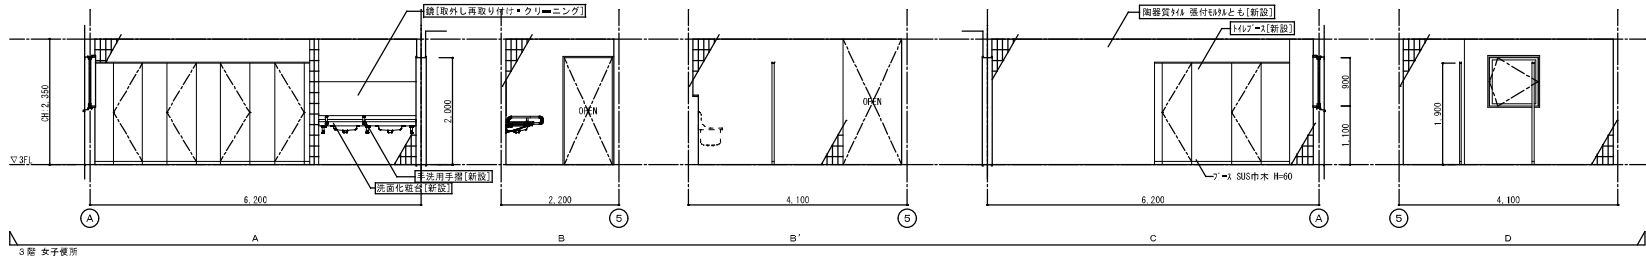

改修後	
3階 男子便所	
床	杉材金ゴす t=58, じこ4床→t=24.0(新設)一部浅黒(→)
巾木	-
壁	100×200陶器質タイル 張付杉材共
天井	L65下地、GB-D t=9.5
備考	洗面器、小便器、L型手摺
↑↑↑↑↑:	高圧パシ化網37 t=40 取付金物 杉材 各7=1 荷物だな 150×150 4リ合板73タタ t=15

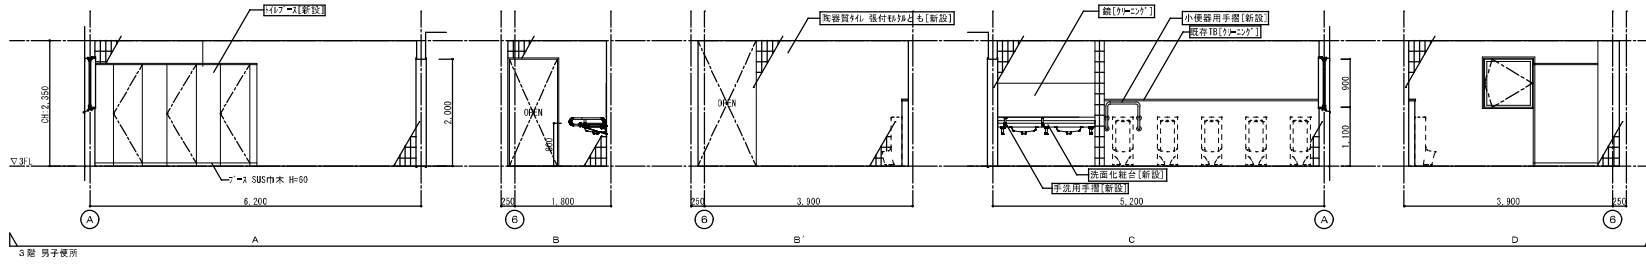






記号	サイズ (W × D × H)	倍数	摘要	名称
①	500 × 500 × 300H	1	撤去	柱基礎
②	1,850 × 460 × 300H	1	撤去	柱基礎
③	450 × 450 × 200H	5	撤去	ヘッダー基礎
④	2,250 × 3,600 × 130H	1	撤去	吸収式冷温水発生機基礎
⑤	1,350 × 3,200 × 100H	既存のまま		外観機基礎
⑥	440 × 2,420 × 100H	1	既存のまま	並基礎

凡 例


: 改修内容

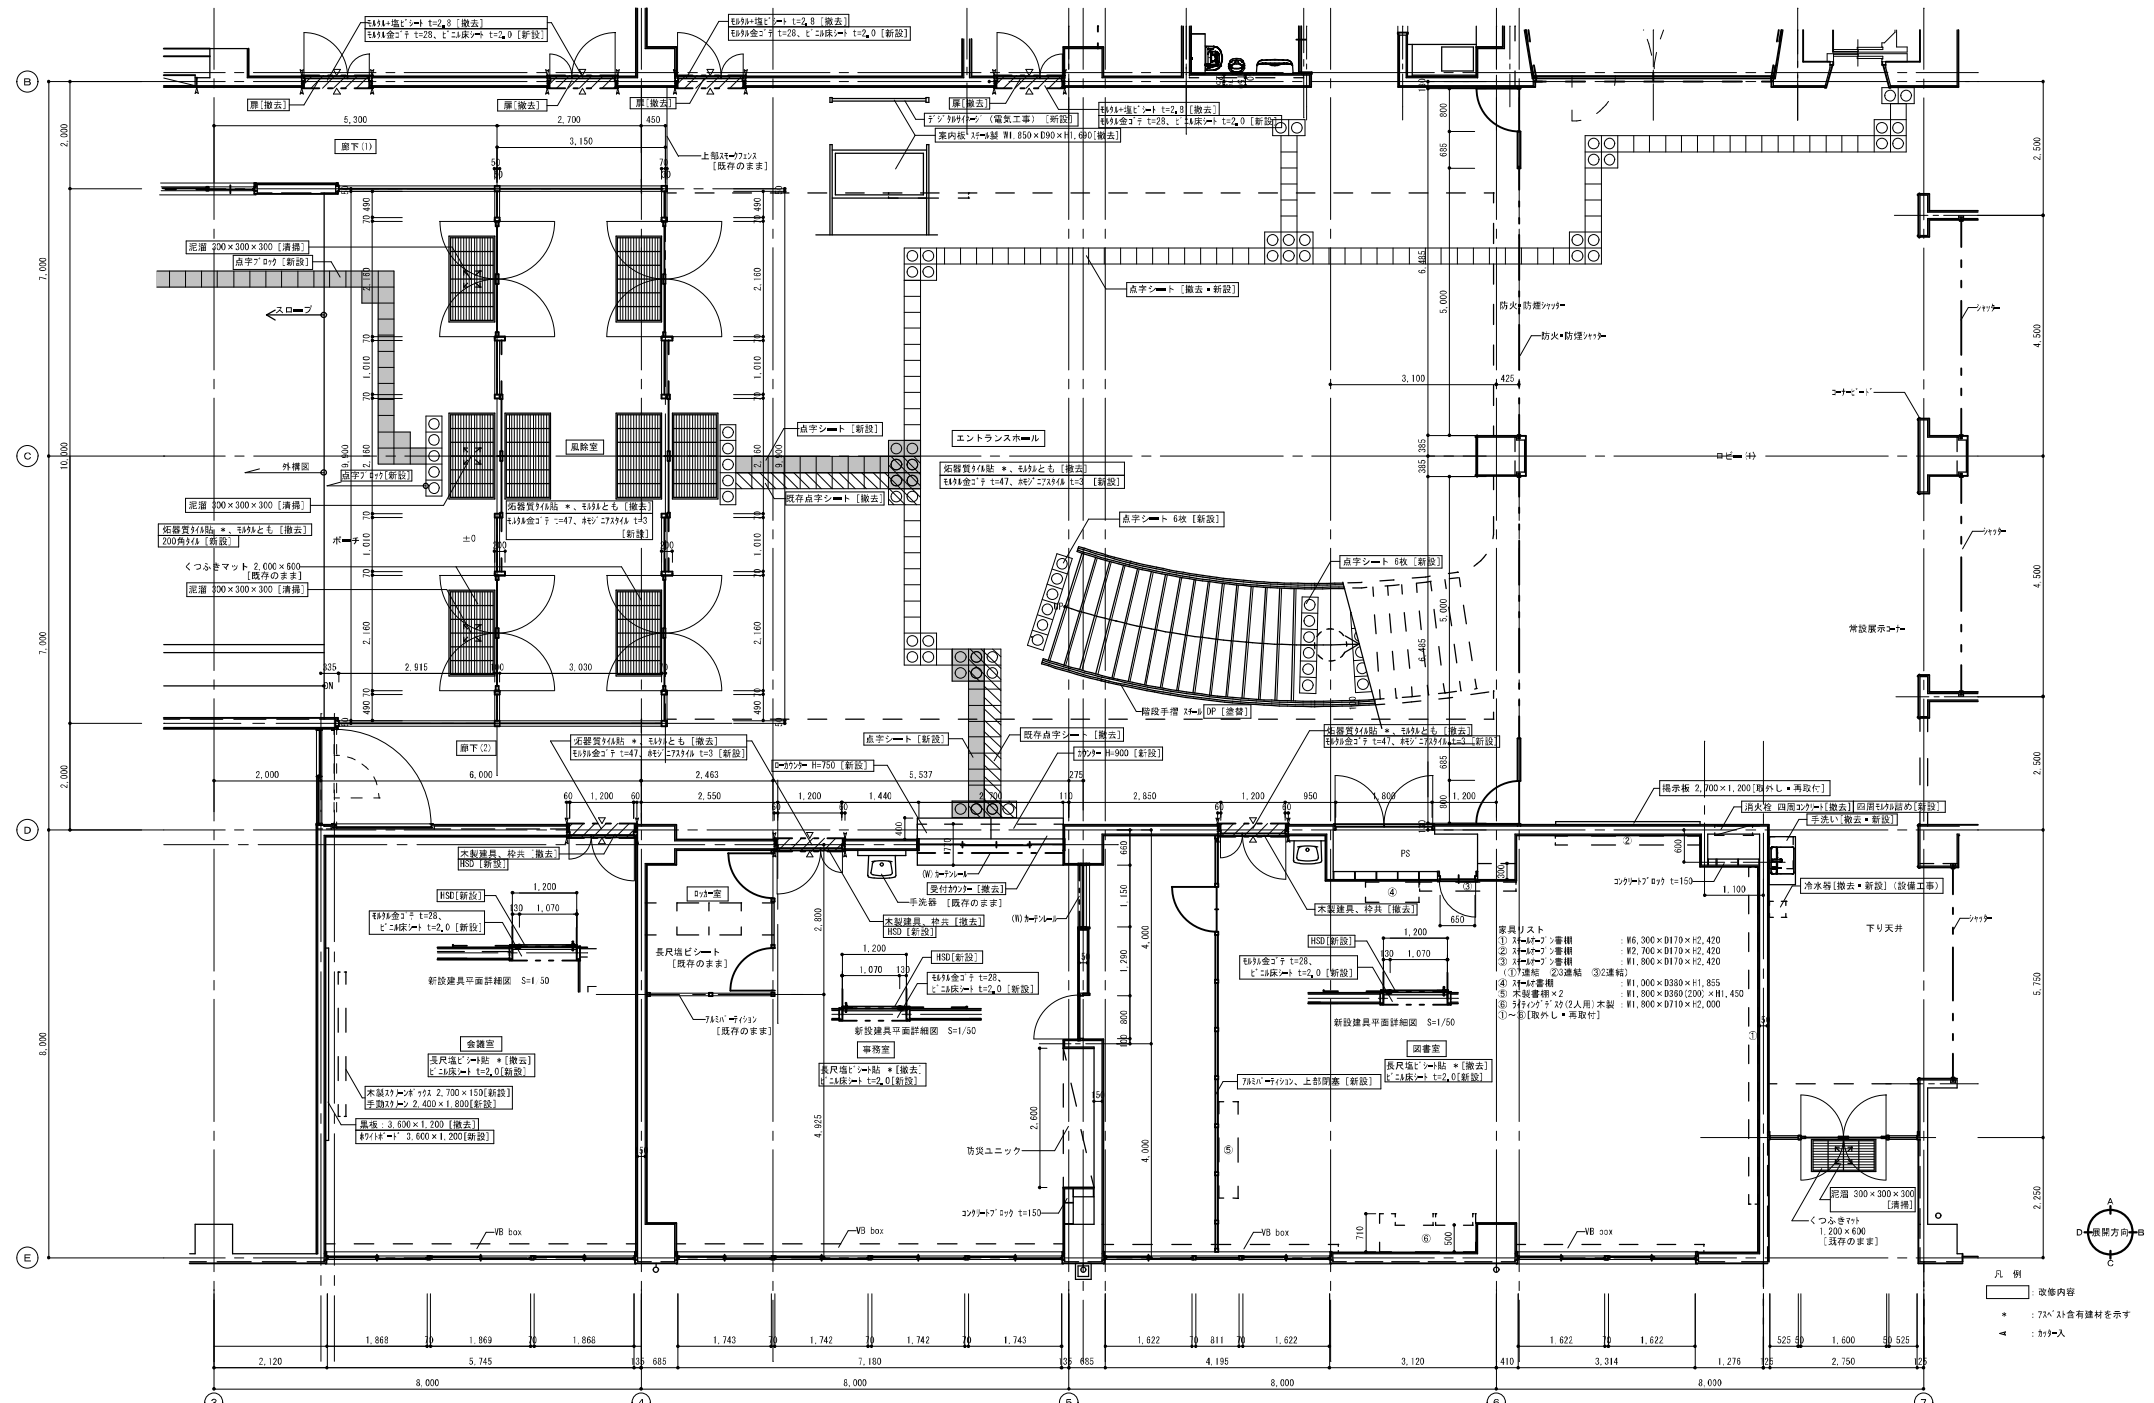


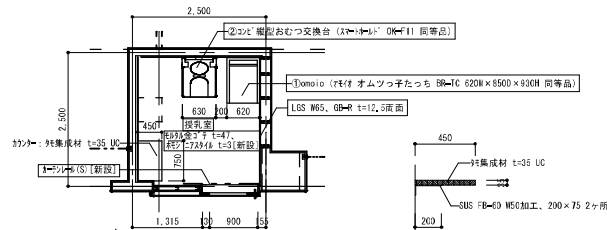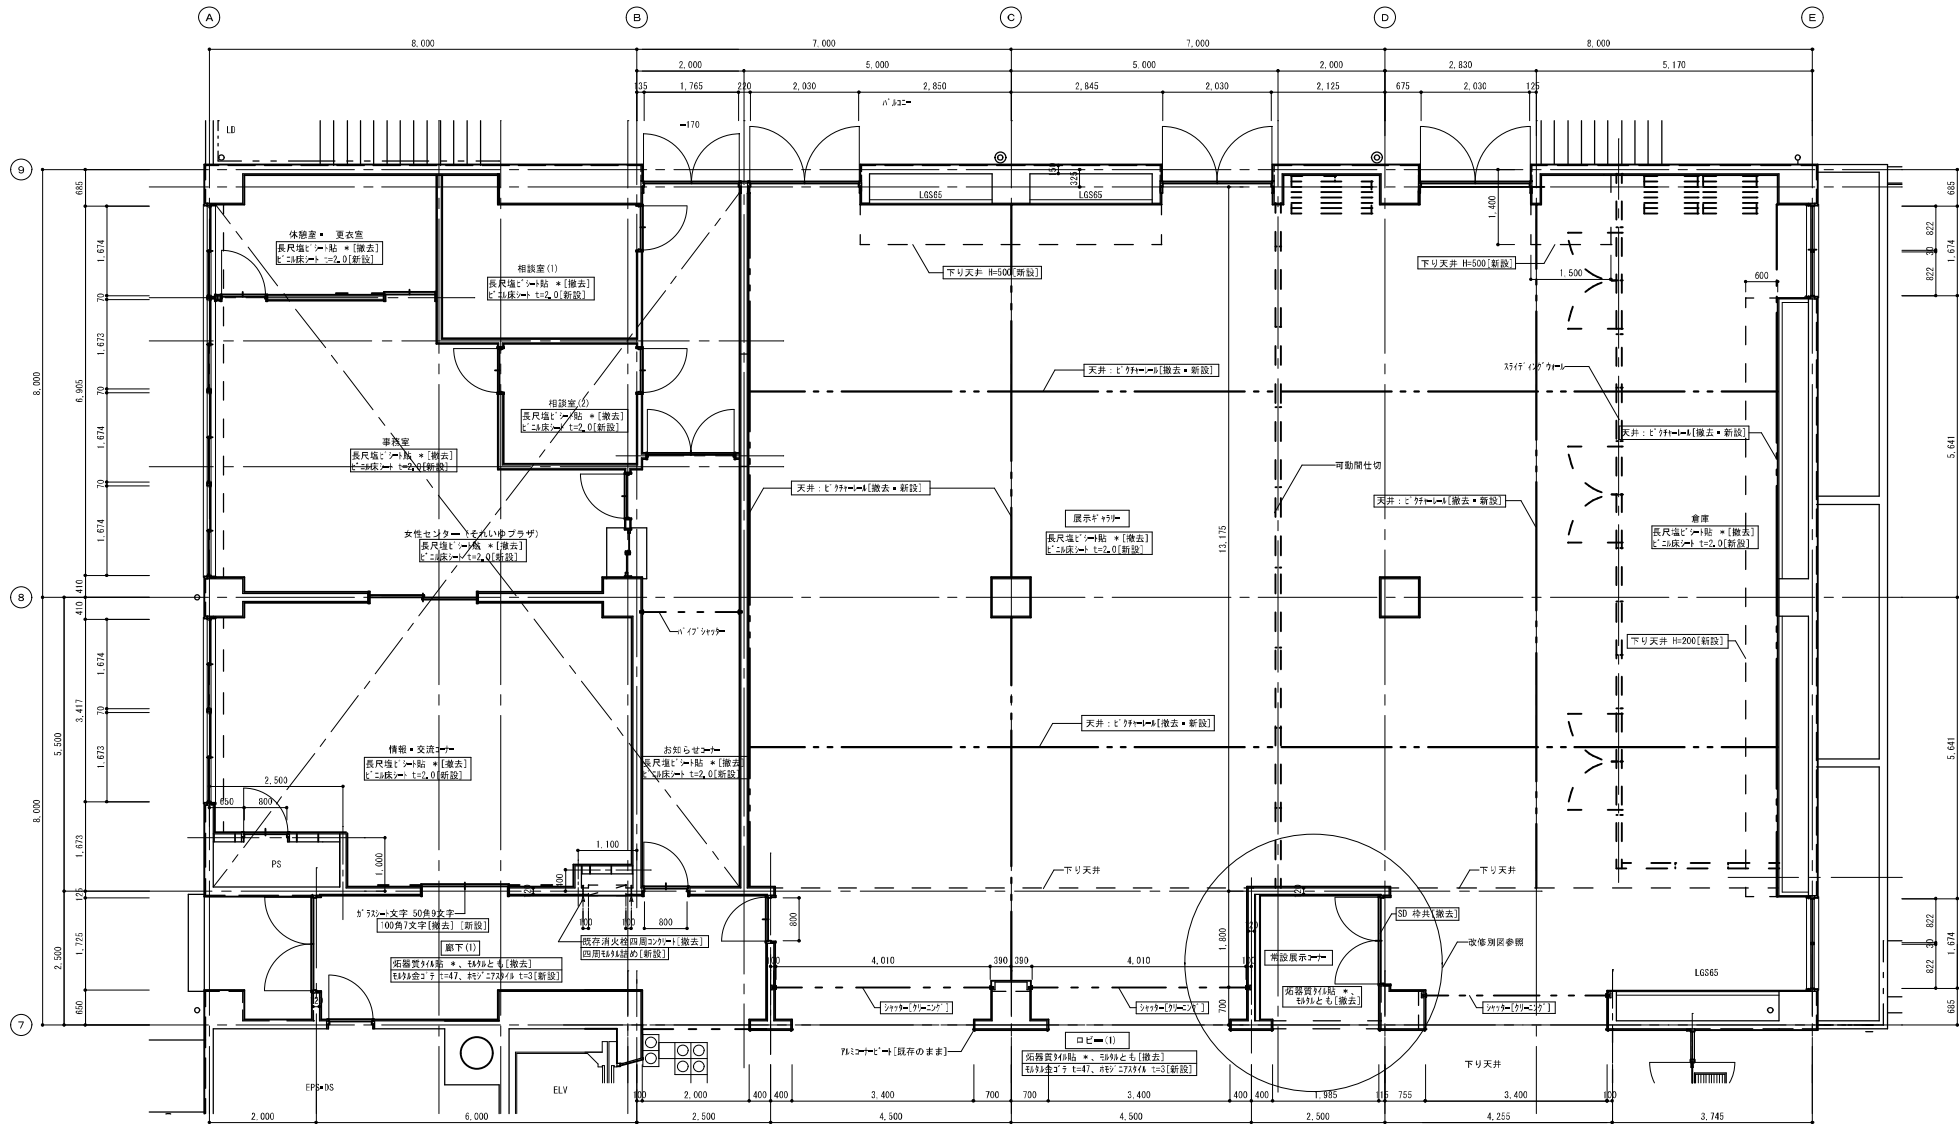


改修後授乳室平面詳細図 S=1/50 カウンター詳細図 S=1/20

凡例
 [] : 改修内容
 * : 75%以上含有建材を示す
 ▲ : 新設

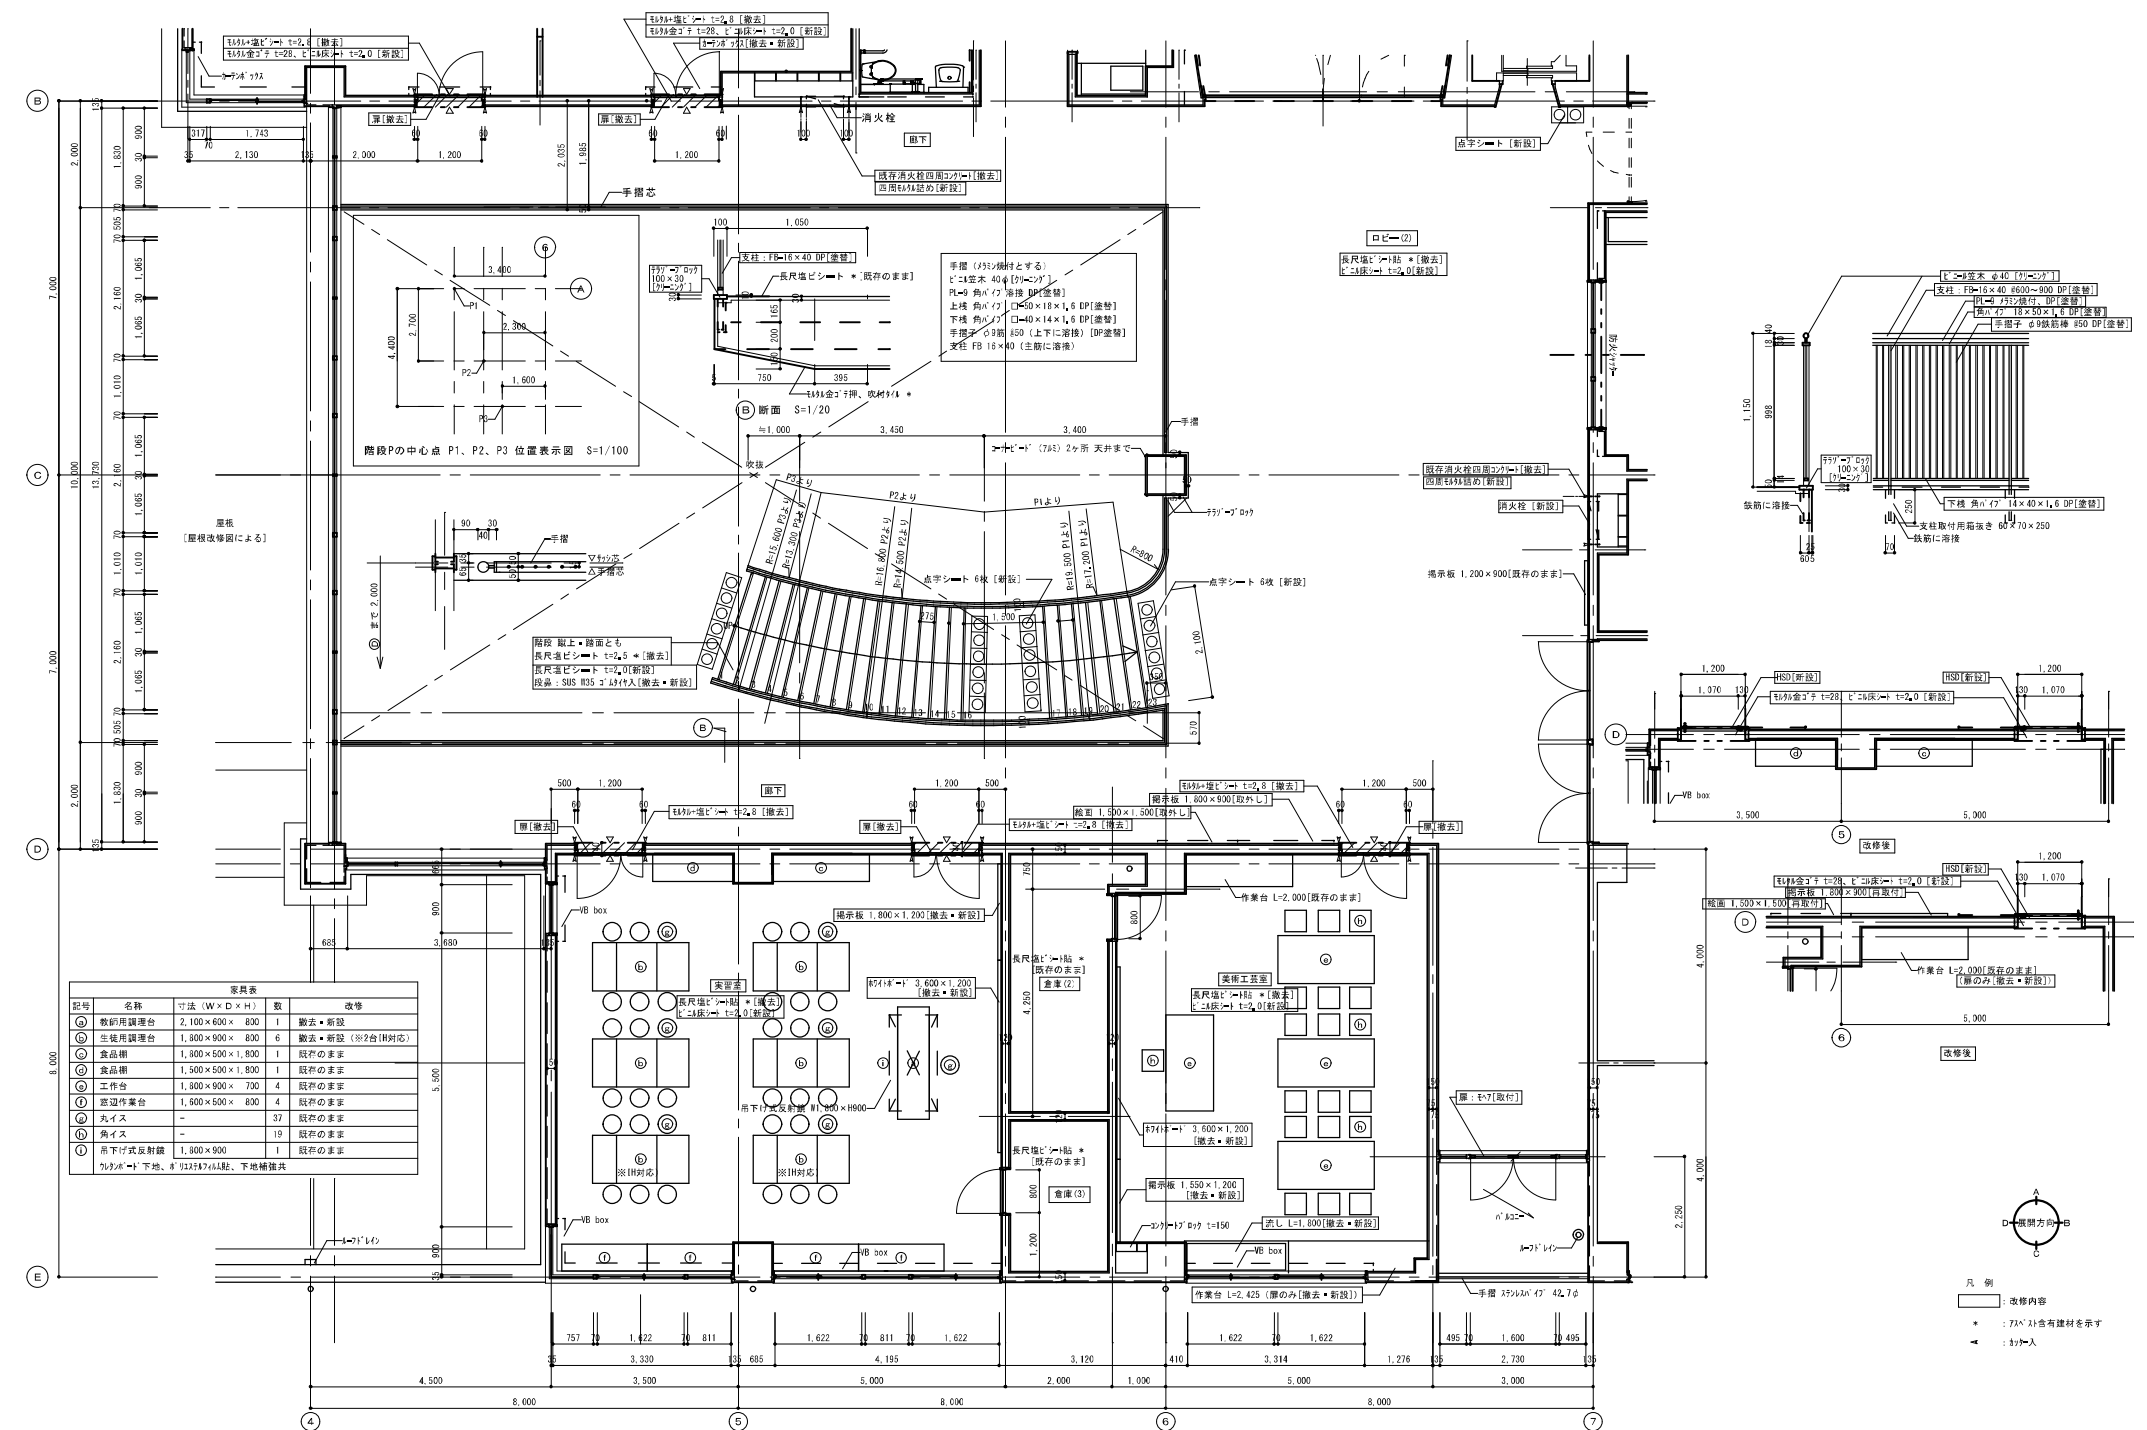


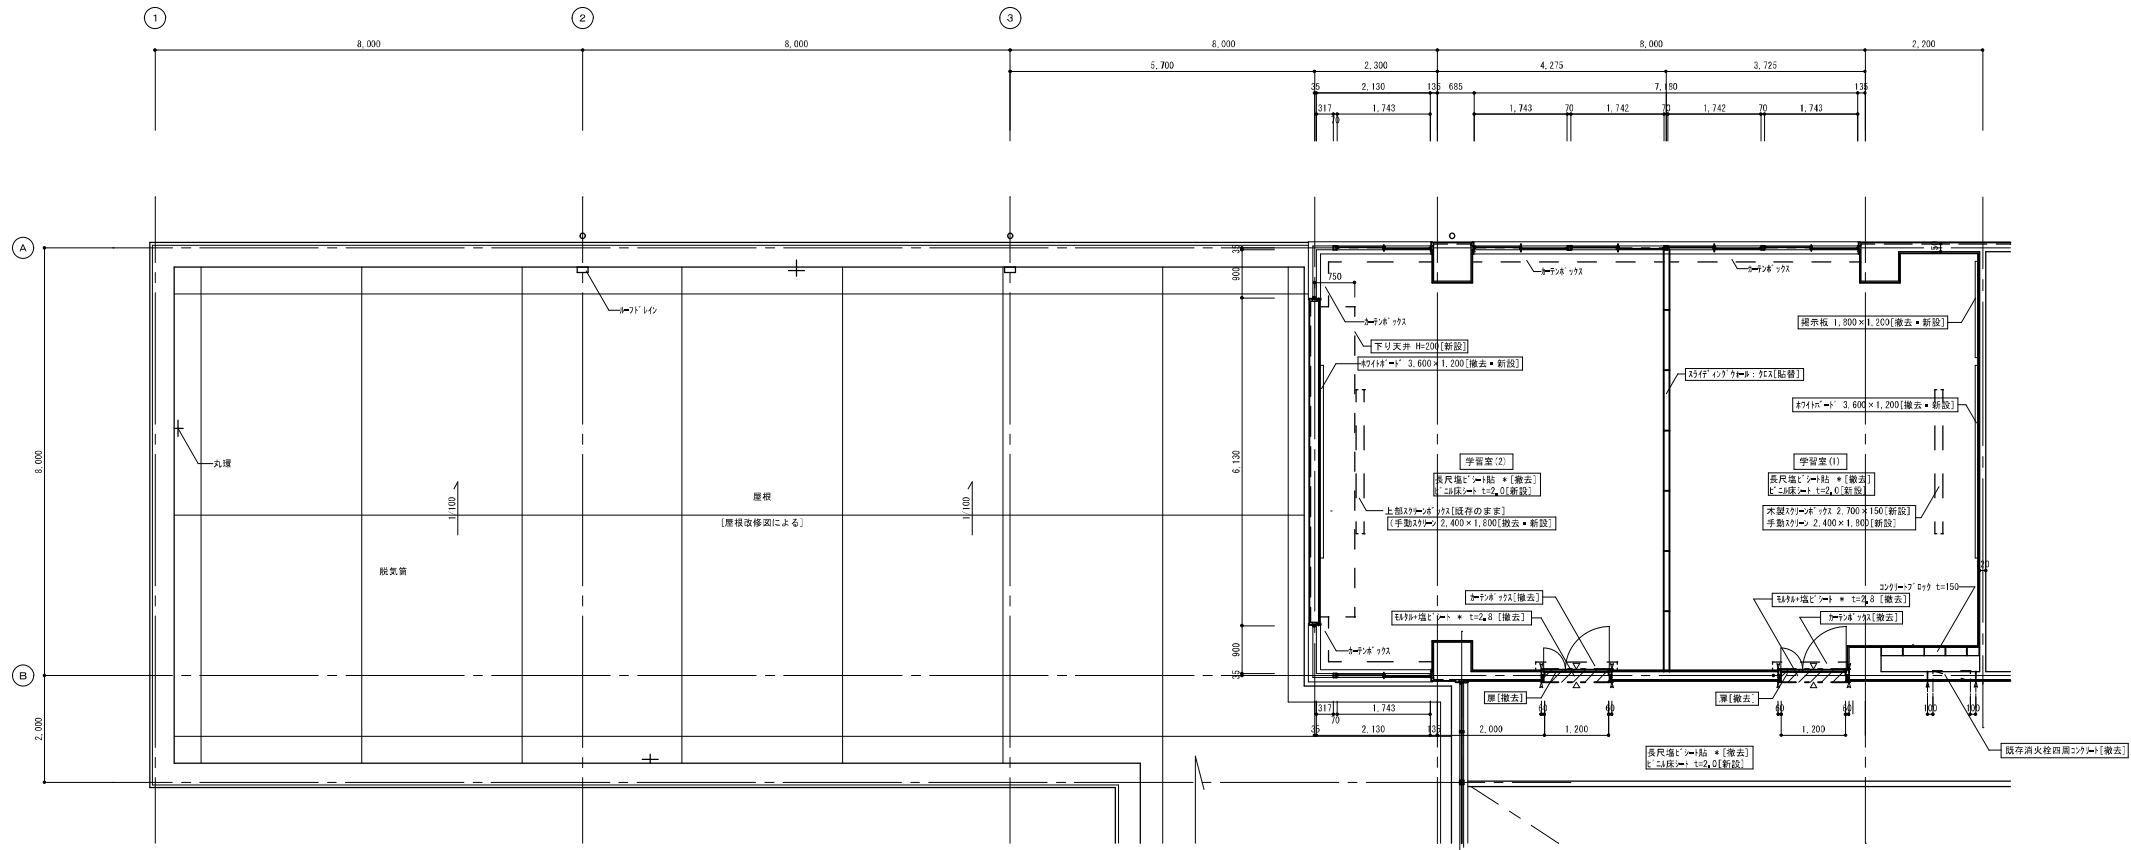


改修前平面詳細図 S=1/50

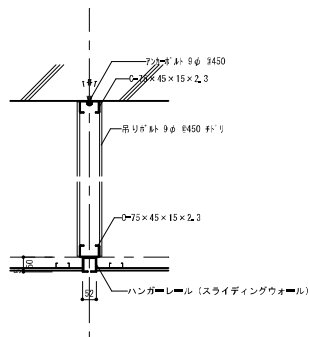


既存ハンガースレール (スライディングウォール) 断面図 S=1/10

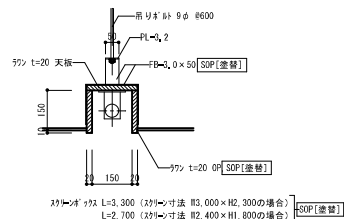

既存スクリーンボックス断面図 S=1/10




新設スクリーンボックス断面図 S=1/10

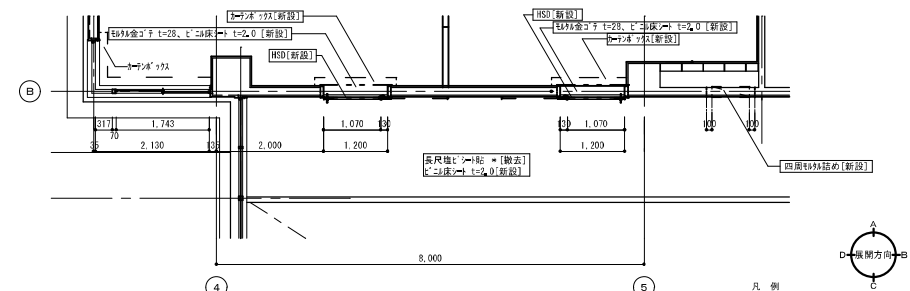

改修後平面詳細図 S=1/50

凡例
[] : 改修内容
* : 既存に含有建材を示す
- : カット入

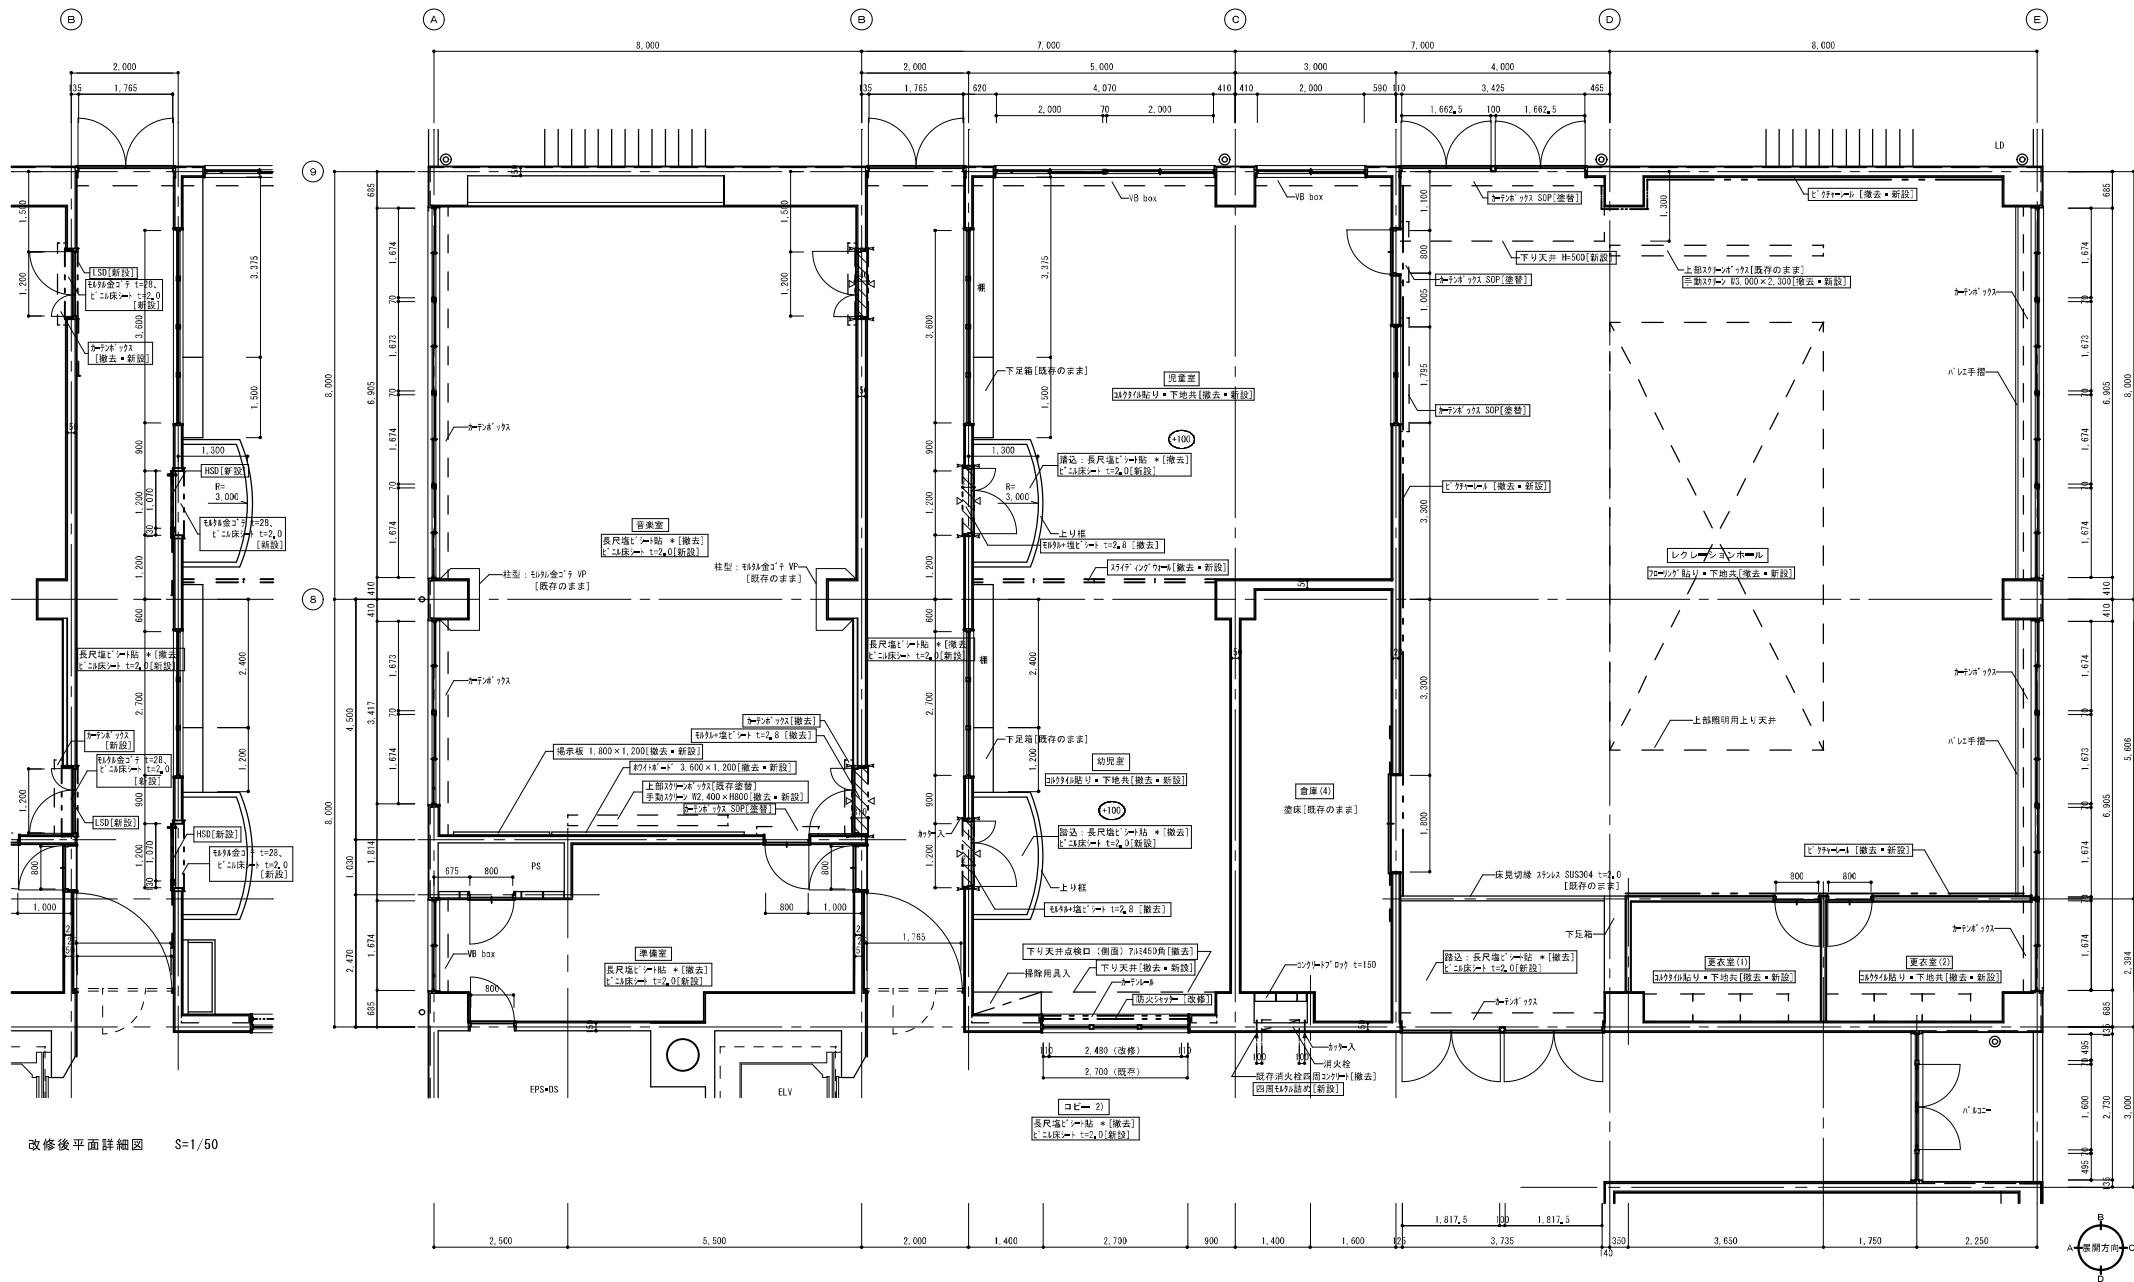



改修後平面詳細図 S=1/50


改修前平面詳細図 S=1/50

- 凡 例
- : 改修内容
 - ※ : 72Vシステム用素材を示す
 - : カバー




	株 式 会 社 大 誠 建 築 設 計 事 務 所	一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第0015号 代表取締役 一級建築士 小 林 弘 幸	日 付	記 事	承 認	照 査	設 計	設計年月日	件 名	縮 尺	A1 1/50	A-032
										中央公民館・コミュニティセンター長寿寿命化改修工事	A3 1/100	
											図面名 改修前・改修後 2階平面詳細図3	

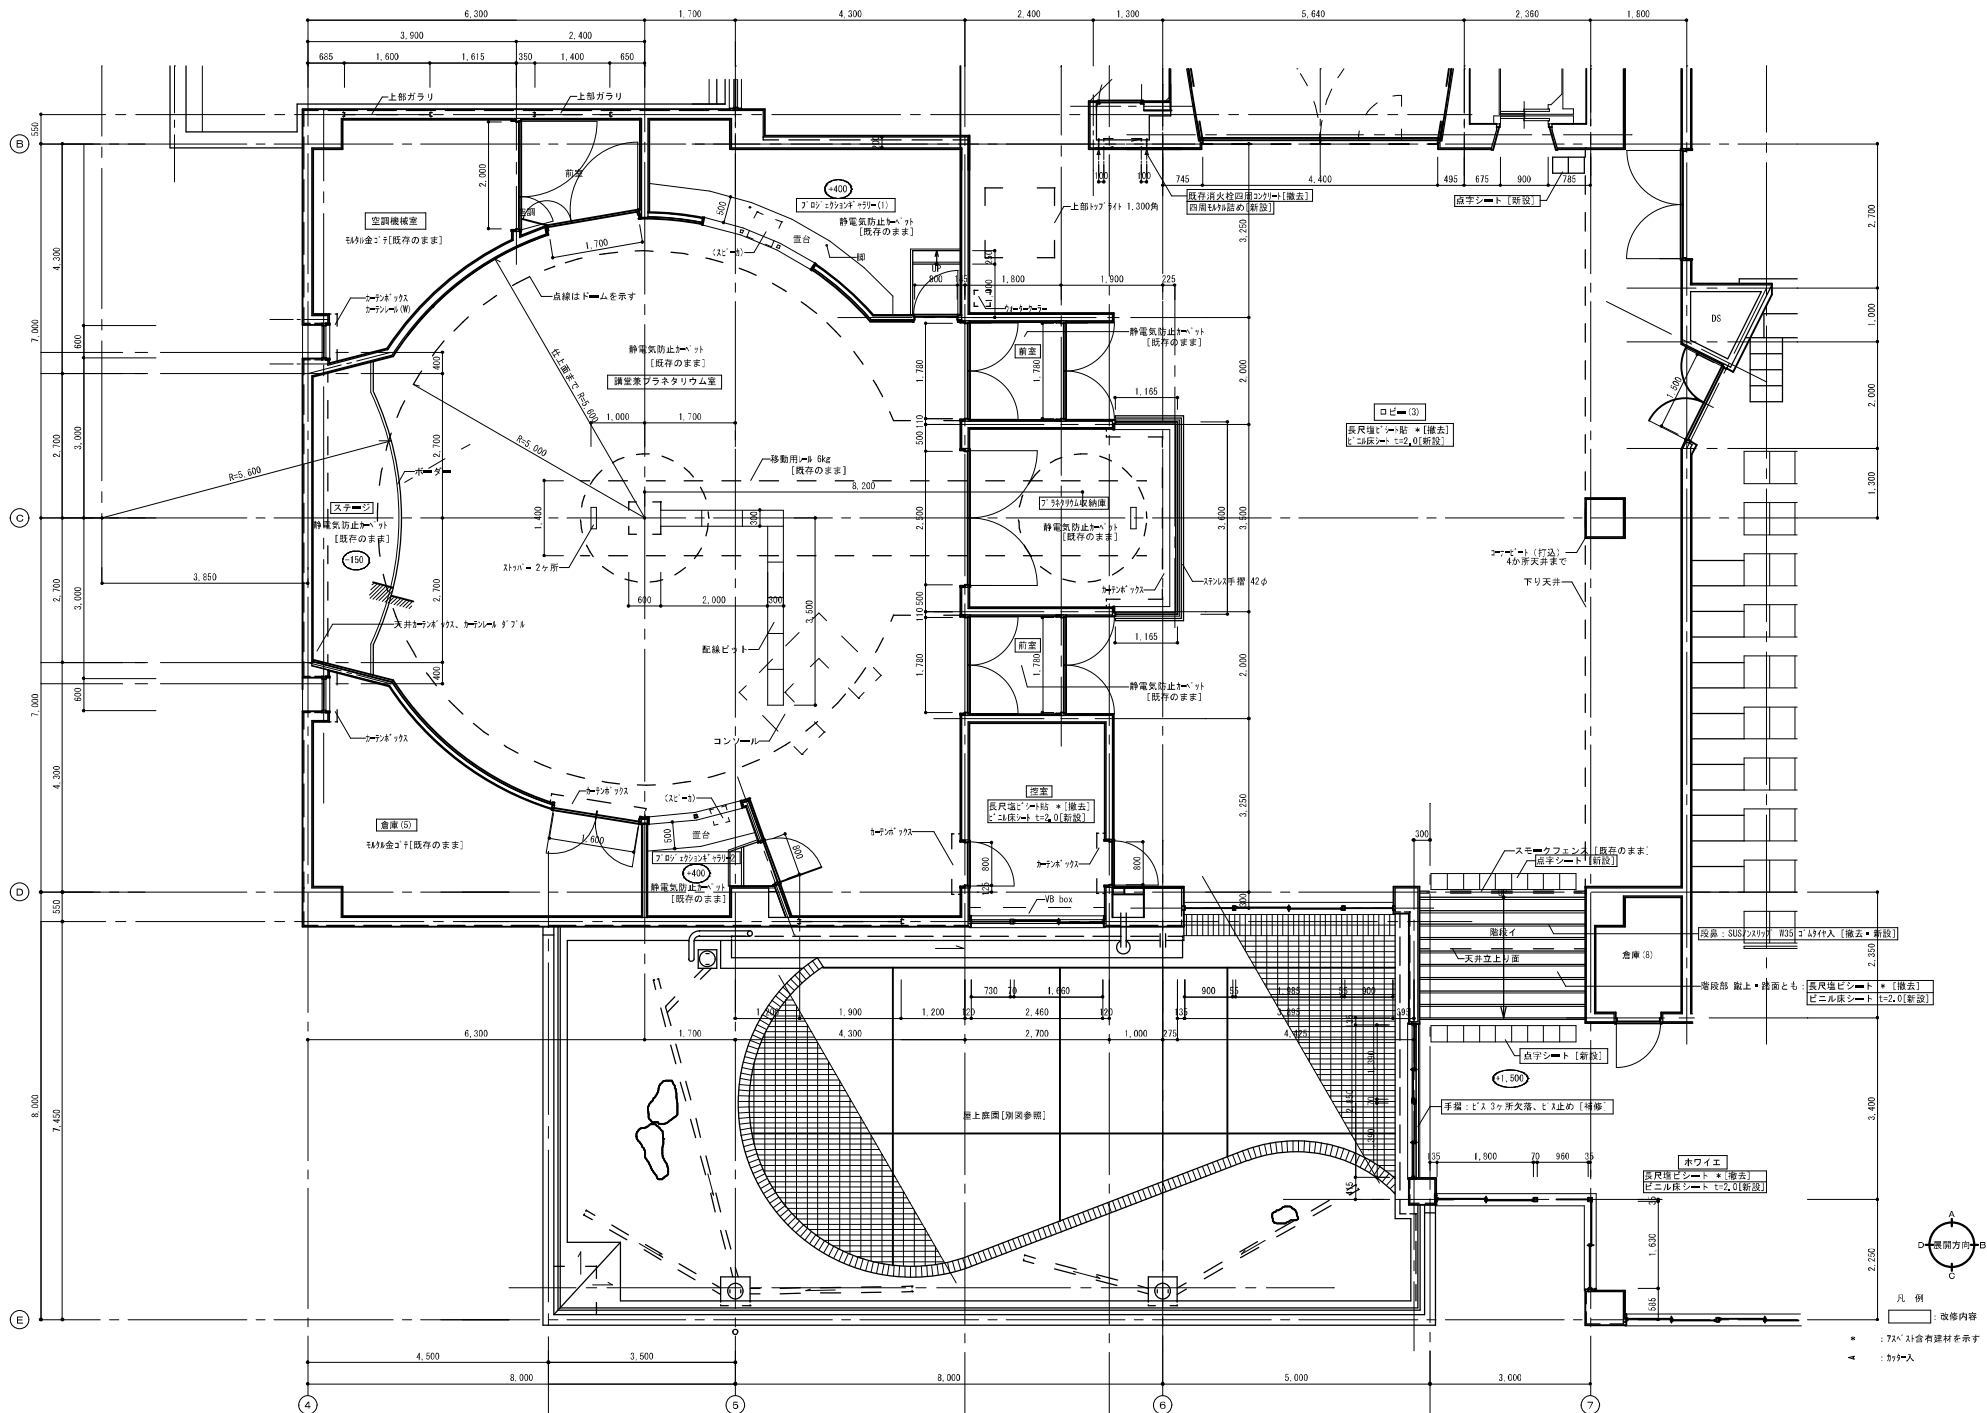

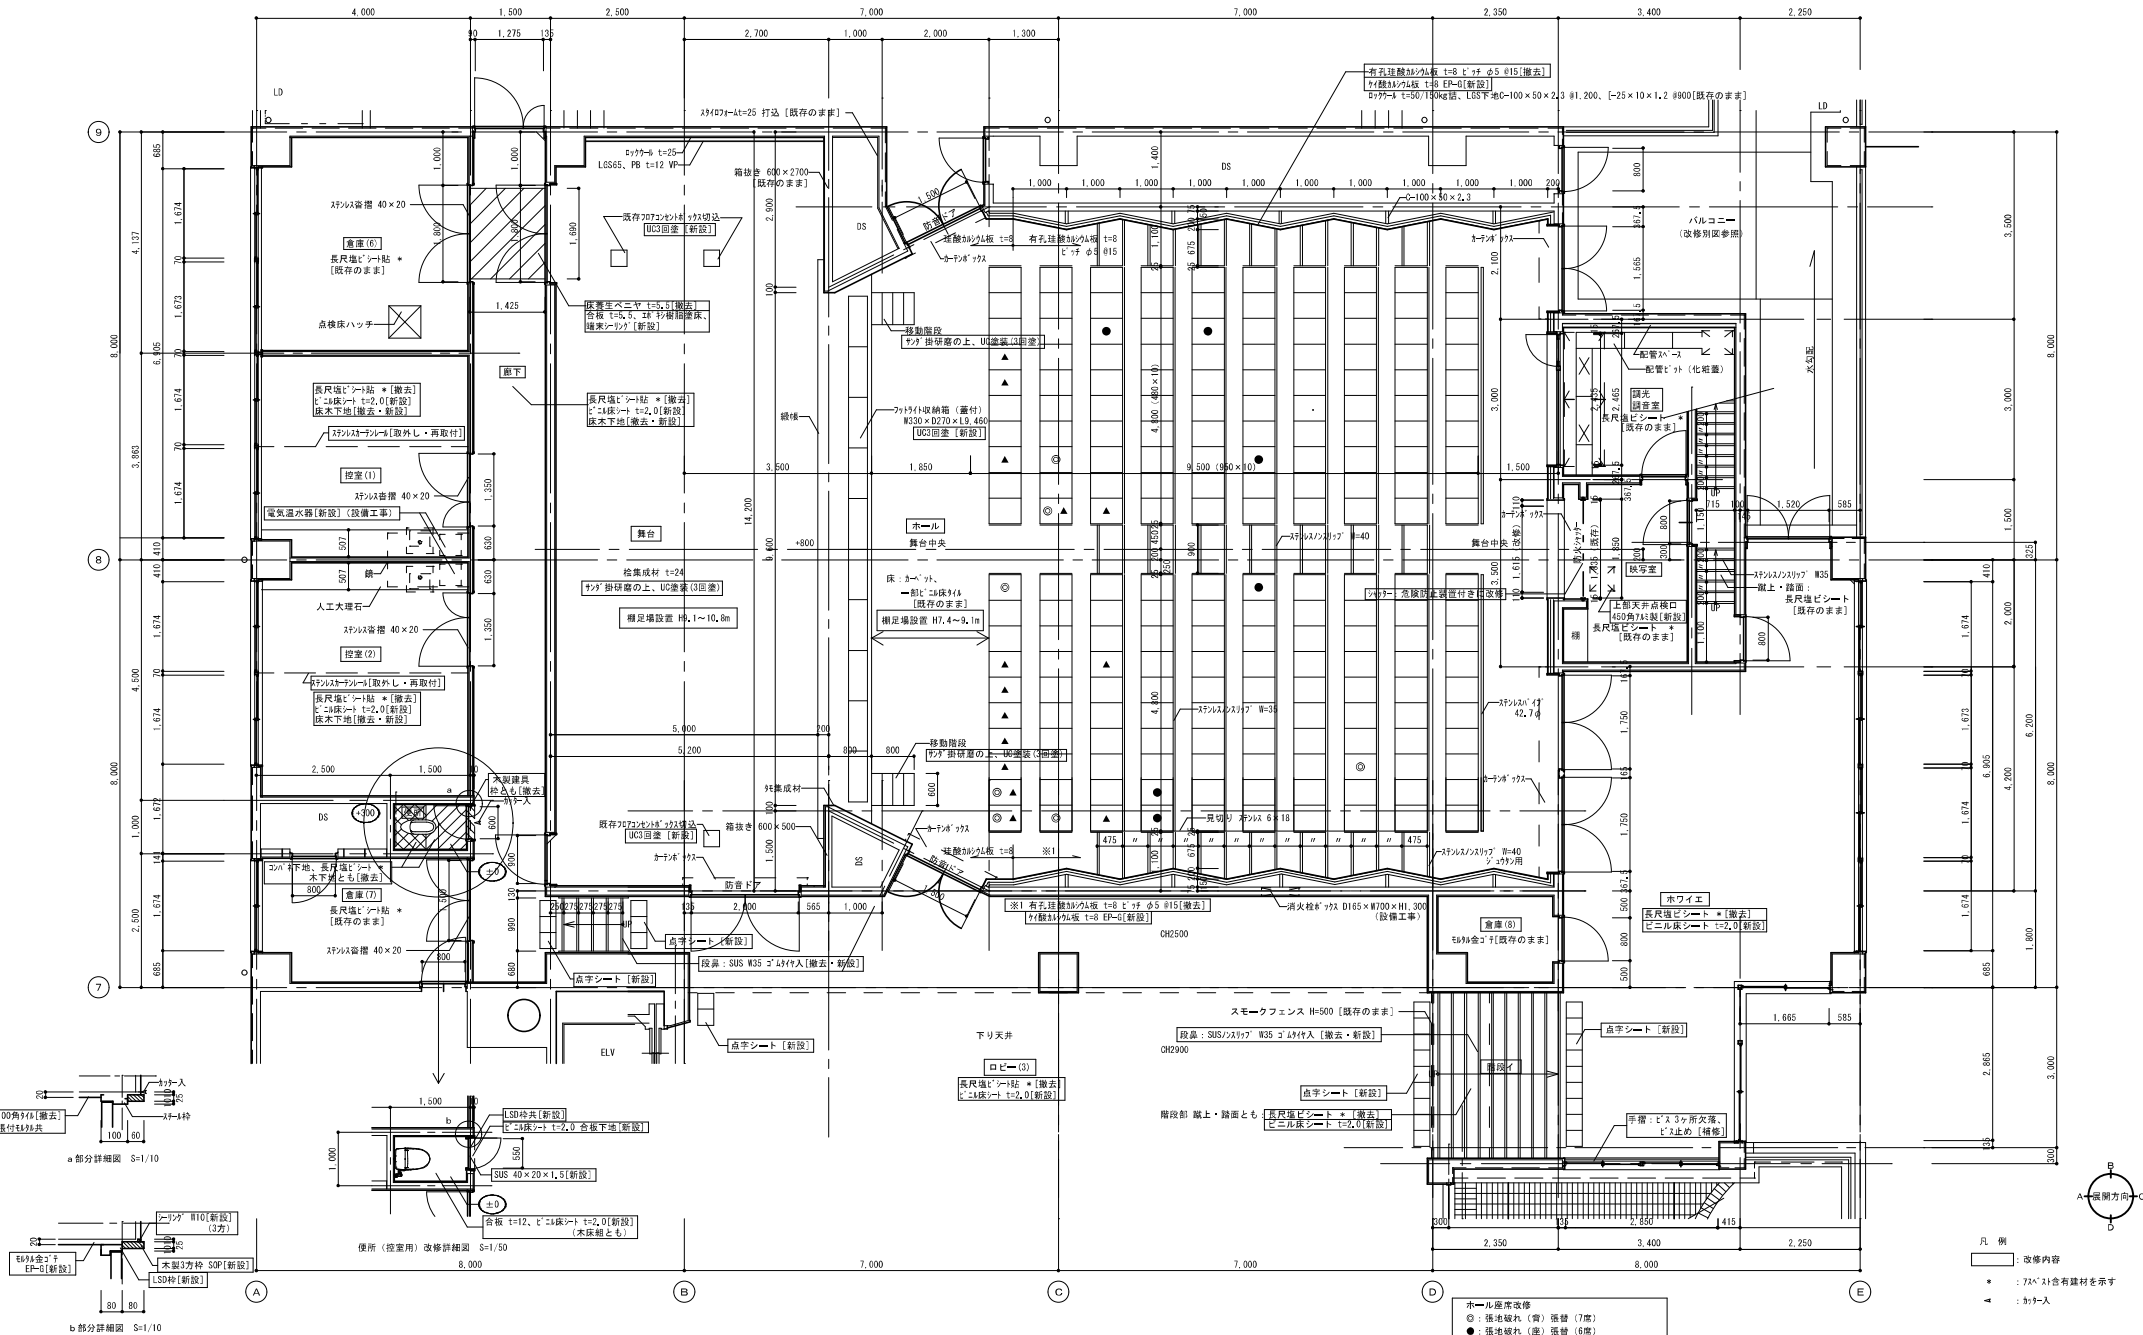






図書室	
床	長尺塩ビシート・木製建具・HSD(新設)
巾木	半建質・3/4材・H=100(新設)
壁	半建質・3/4材・H=100(新設)
天井	化粧PB・t=9・LGS下地とも(撤去)
備考	-

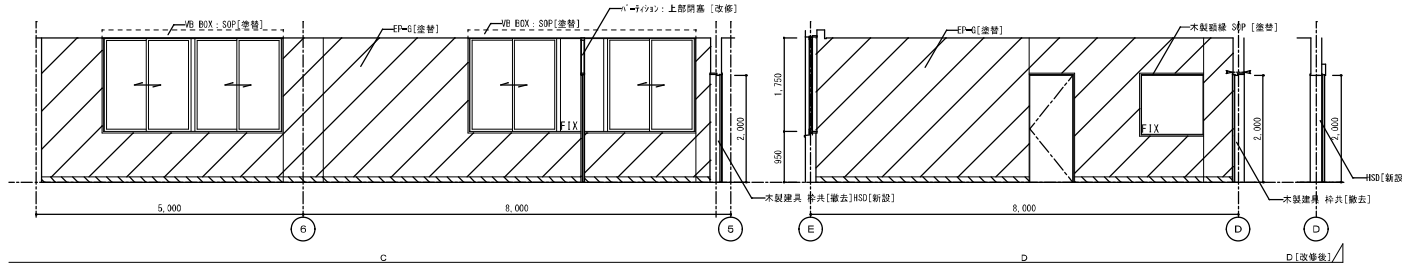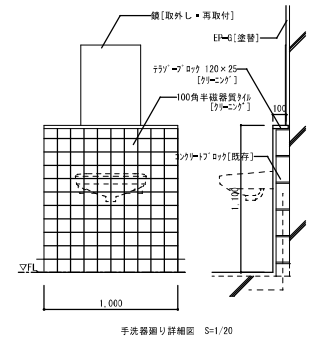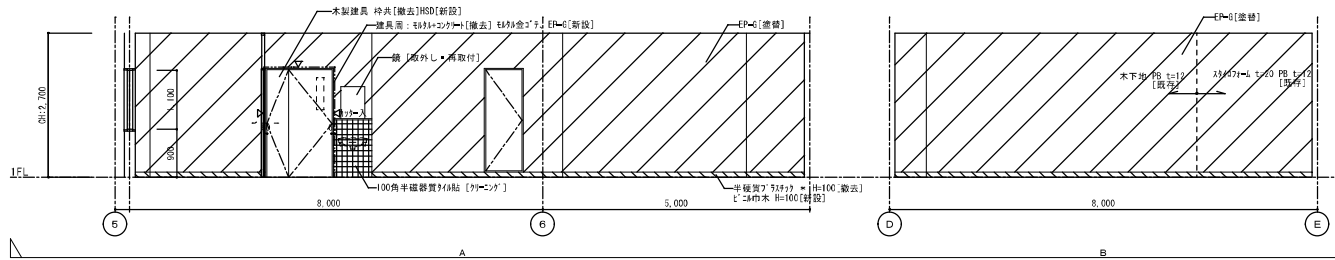

事務室・ロビー室	
床	長尺塩ビシート・木製建具・HSD(新設)
巾木	半建質・3/4材・H=100(新設)
壁	半建質・3/4材・H=100(新設)
天井	化粧PB・t=9・LGS下地とも(撤去)
備考	-

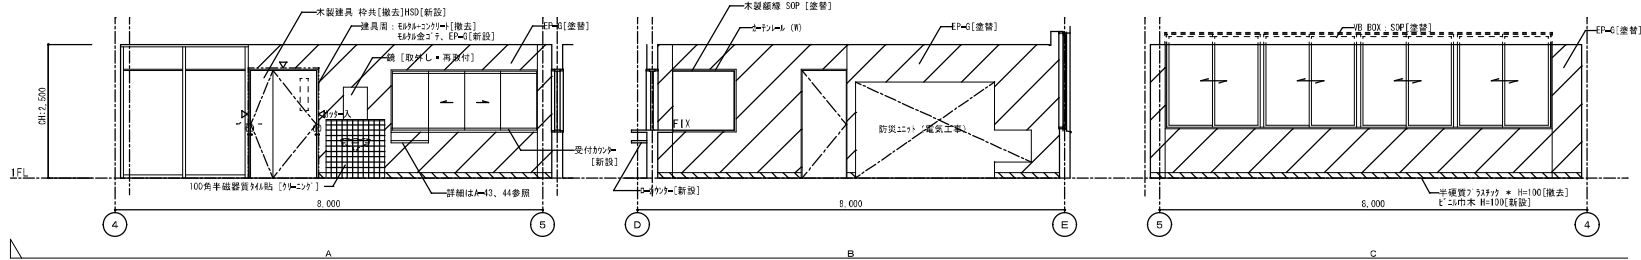

事務室

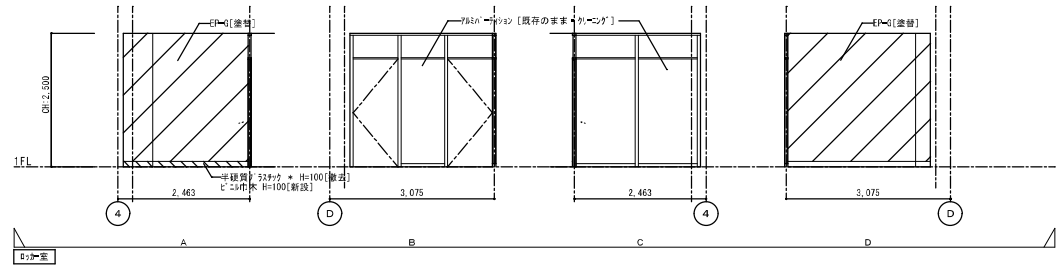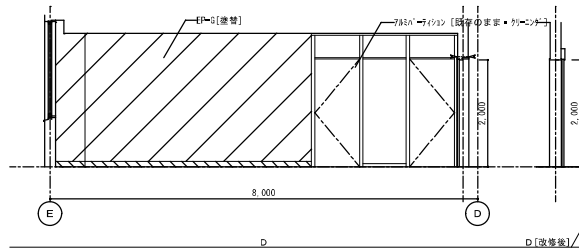



：塗装、ビニール貼替を示す

・木製建具（和室以外）SOP（塗装）（共通）


・アスベスト含有建材（レベル3）

▼：カット入


和室→1+2	
床	杉1張 t=55〔撤去・新設〕
巾木	杉1張 t=55〔既存のまま・リ・ンク〕
壁	珪藻土12 シ・ンク付〔撤去〕 t=2400A〔新設〕
天井	化粧P6 t=8 木目、木目下地とも〔撤去〕 165下地、木目下地→ t=16.3〔新設〕
備考	-

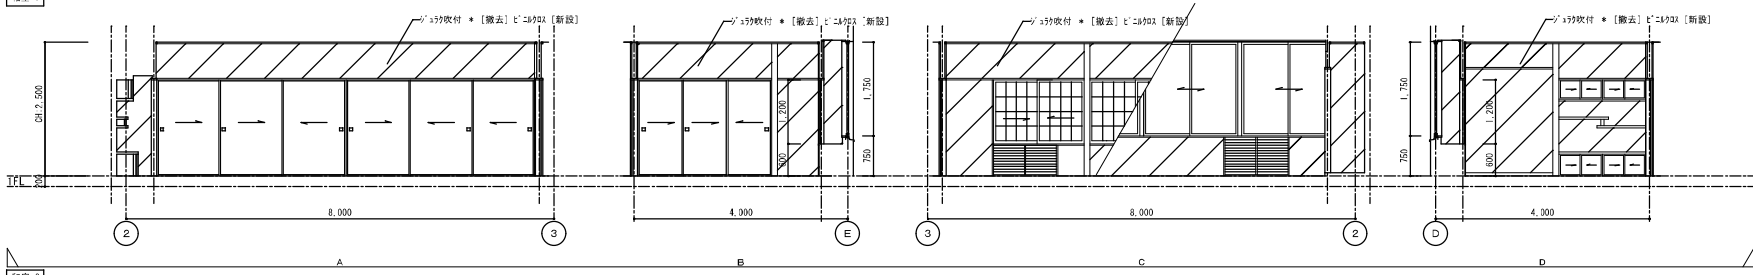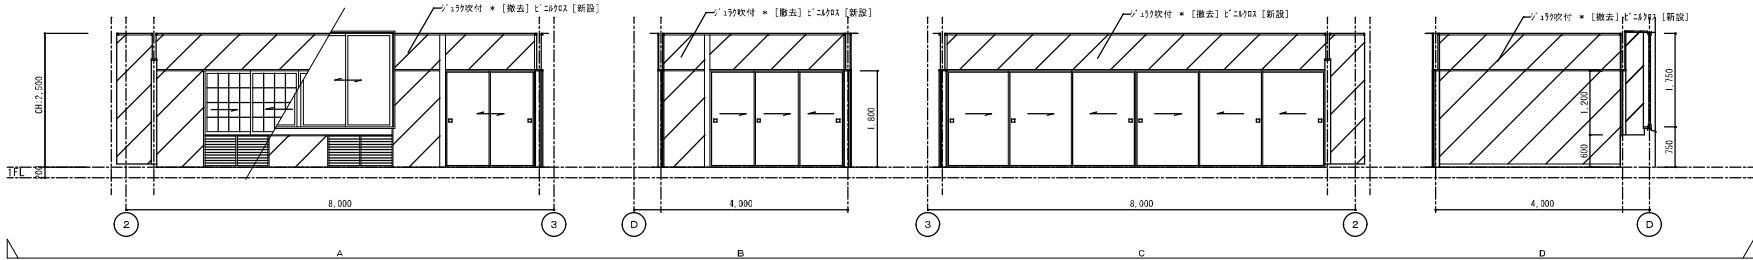

水廻・階段	
床	化粧P7=リ・ンク t=15 貼の上、 t=2400A t=2.0〔新設〕
巾木	水廻り用〔既存のまま・リ・ンク〕
壁	珪藻土12 珪藻土付〔撤去・新設〕
天井	化粧P6 t=8 木目、木目下地とも〔撤去〕 165下地、木目下地→ t=16.3〔新設〕
備考	-

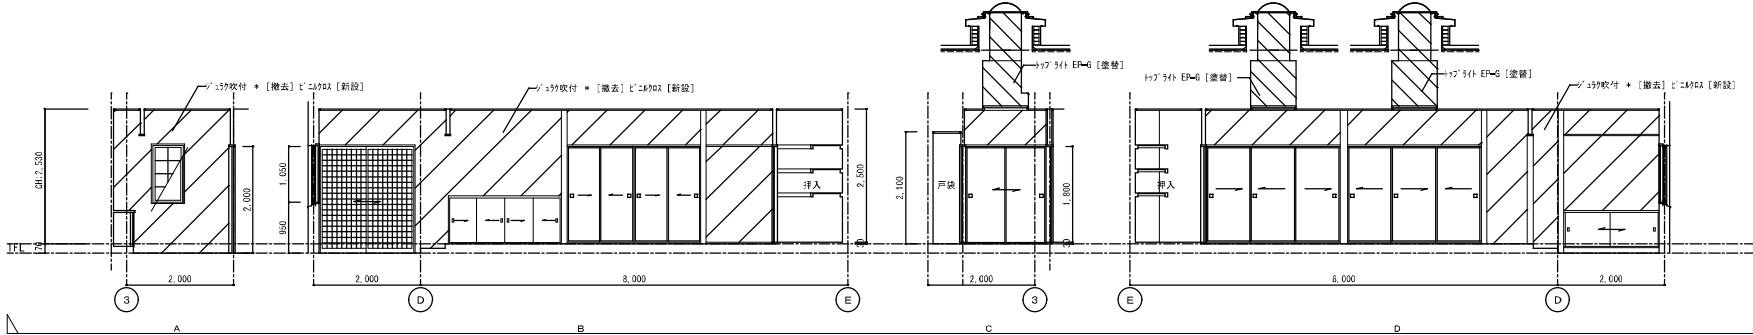


物入	
床	化粧P7=リ・ンク t=15 貼の上、 t=2400A t=2.0〔新設〕
巾木	珪藻土用〔既存のまま〕
壁	珪藻土12 珪藻土付〔撤去・新設〕
天井	化粧P6 t=8 木目、木目下地とも〔撤去〕 165下地、木目下地→ t=16.3〔新設〕
備考	-

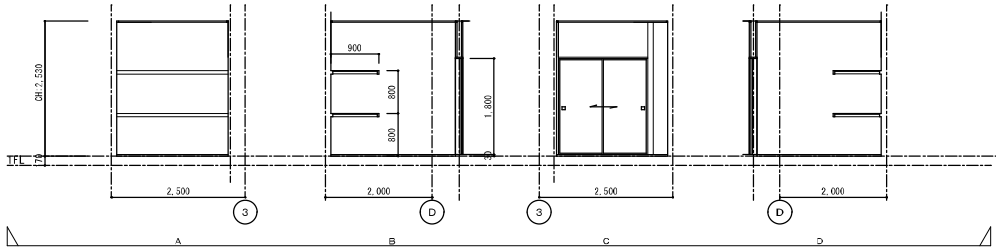


：塗壁、t=2400A貼付を示す

* アスベスト含有建材（レベル3）
既存仕上木部〔リ・ンク〕（シミ板木とも）


談話室（レストラン）	
床	長尺塩ビシート・t=2.0〔撤去〕 t=2.0〔t=2.0〕〔新設〕
巾木	半硬質75x75・H=100〔撤去〕 t=2.0巾木・H=100〔新設〕
壁	PB・t=12・t=24貼〔既存のまま〕
天井	PB・t=9・t=24貼〔LGSとも〔撤去〕 GP・t=9.5・t=24貼〔新設〕
備考	-

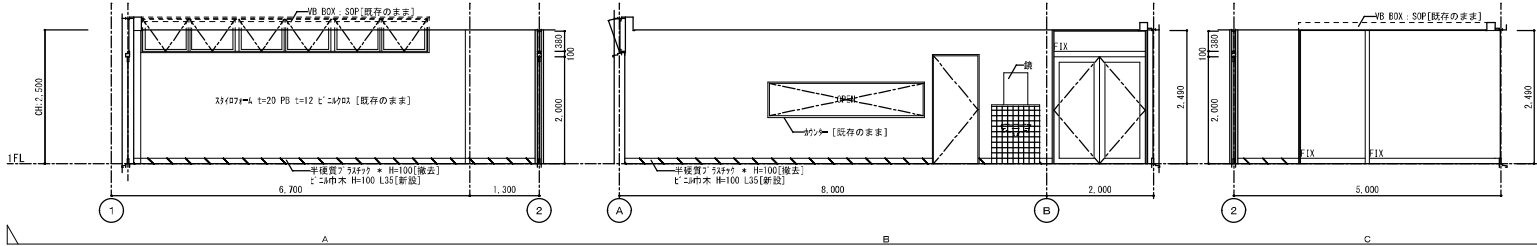


厨房	
床	合成樹脂系塗床の上、t=24樹脂塗床防流し版を〔新設〕
巾木	-
壁	100角半硬質94貼・張付t=12とも〔撤去・新設〕
天井	右側74x74x94板・t=5 目透VP・LGS下地とも〔撤去〕 LGS下地、74x74x94板・t=5 EP-G 目透貼〔新設〕
備考	74x74x94〔＝閉塞・新設〕

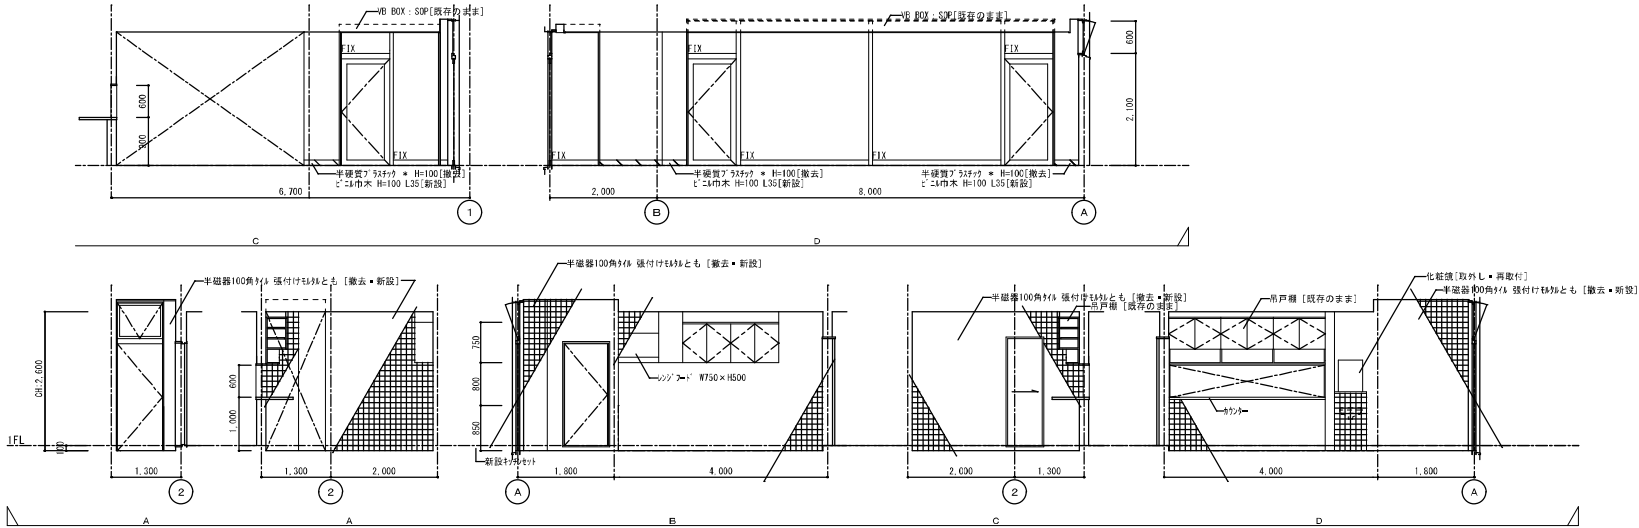


荷室	
床	長尺塩ビシート・t=2.0〔撤去〕 t=2.0〔t=2.0〕〔新設〕
巾木	半硬質75x75・H=100〔撤去〕 t=2.0巾木・H=100〔新設〕
壁	t=12金ゴリVP・EP-G〔塗替〕
天井	右側74x74x94板・t=5 目透VP・LGS下地とも〔撤去〕 LGS下地、GP-G・t=9.5〔新設〕
備考	-

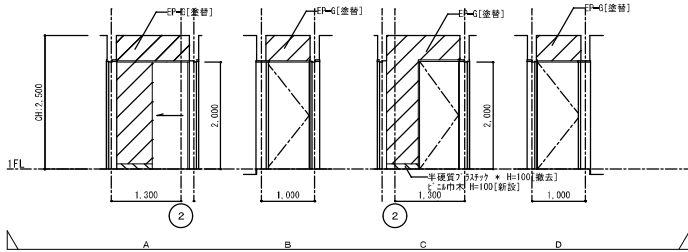


更衣室	
床	長尺塩ビシート・t=2.0〔撤去〕 t=2.0〔t=2.0〕〔新設〕
巾木	半硬質75x75・H=100〔撤去〕 t=2.0巾木・H=100〔新設〕
壁	t=12金ゴリVP・EP-G〔塗替〕
天井	化粧PB・t=9・LGS下地とも〔撤去〕 LGS下地、GP-G・t=9.5〔新設〕
備考	-

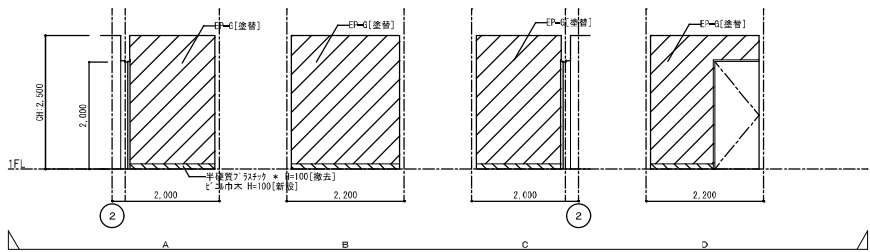



食品庫	
床	合成樹脂塗床の上、t=24樹脂塗床防流し版を〔新設〕
巾木	t=12金ゴリVP・EP-G〔塗替〕
壁	t=12金ゴリVP・EP-G〔塗替〕
天井	デッキあらわし〔既存のまま〕
備考	-

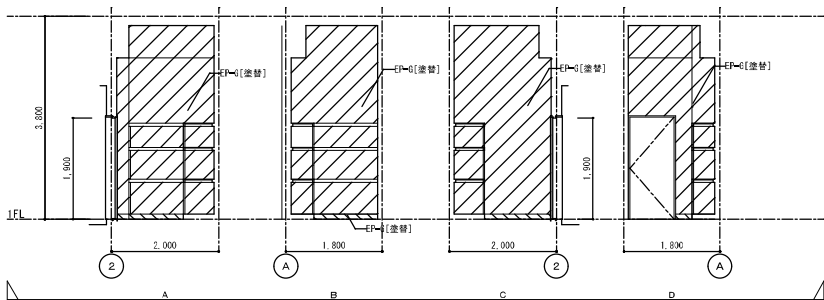



便所	
床	t=12金ゴリVP・t=12貼・t=12とも〔撤去〕 t=12金ゴリVP・t=12貼・t=12とも〔新設〕
巾木	-
壁	100角半硬質94貼〔t=12〕
天井	右側74x74x94板・t=5 目透VP・LGS下地とも〔撤去〕 LGS下地、GP-G・t=9.5〔新設〕
備考	和便器〔撤去〕・洋便器〔新設〕

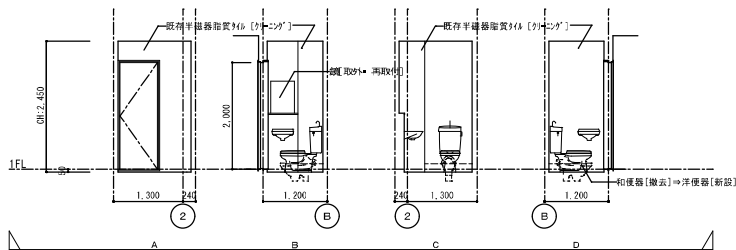



集客室-1	
床	長尺塩ビシート・木製(撤去) LGS(撤去) t=20 (新設)
巾木	半横貫クサツク・H=100(撤去) LGS巾木 H=100(新設)
壁	FR t=12 LGS貼 (外壁面) 3/4ツク・L t=20, LGS貼(撤去・新設)
天井	FR t=9 珪藻土 珪藻吸音板 t=12・ LGS下地・DR t=12 DR=HC t=9.5増強 (新設)
備考	4/15(木)・展示室の3/4ツク・LGS貼 (撤去・新設) 3/4ツク・LGS貼 (新設)

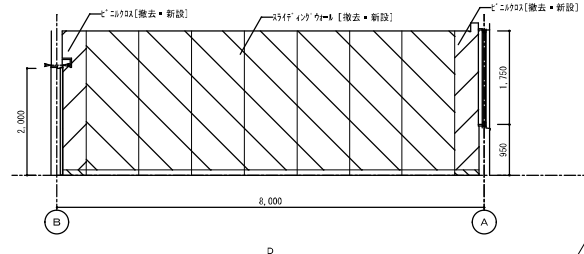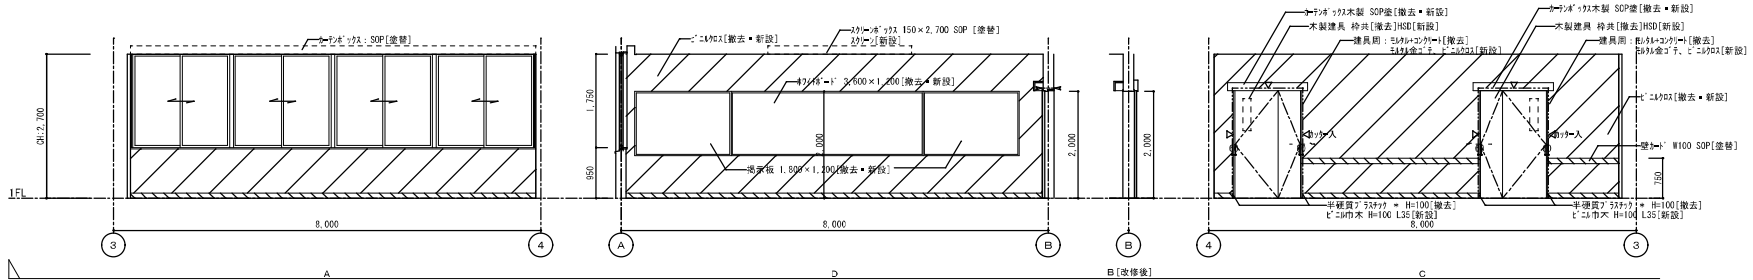

集客室-2	
床	長尺塩ビシート・木製(撤去) LGS(撤去) t=20 (新設)
巾木	半横貫クサツク・H=100(撤去) LGS巾木 H=100(新設)
壁	FR t=12 LGS貼 (外壁面) 3/4ツク・L t=20, LGS貼(撤去・新設)
天井	FR t=9 珪藻土 珪藻吸音板 t=12・ LGS下地・DR t=12 DR=HC t=9.5増強 (新設)
備考	4/15(木)・展示室の3/4ツク・LGS貼 (撤去・新設) 3/4ツク・LGS貼 (新設)

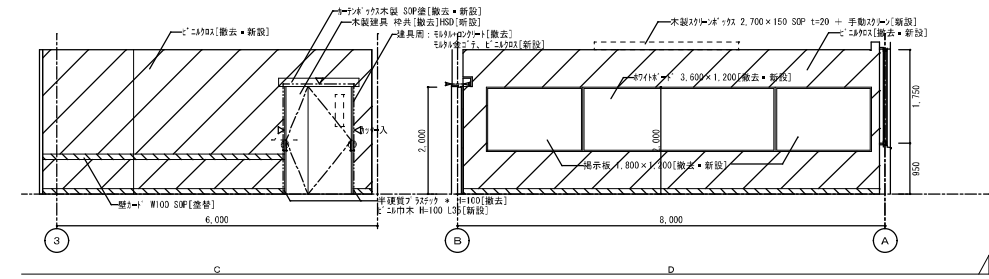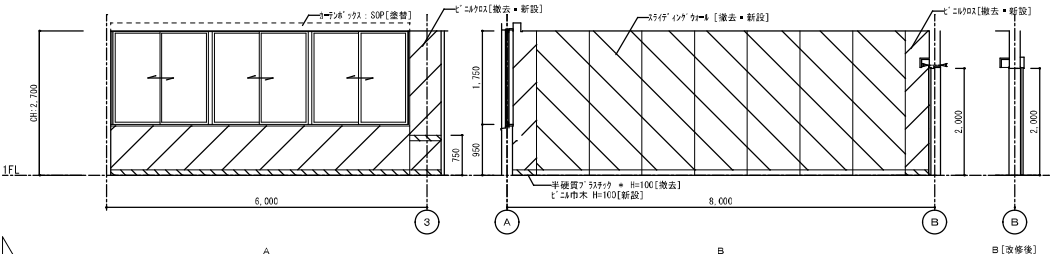

廊下-0	
床	珪藻質3/4ツク・木製(撤去) LGS(撤去) t=20 (新設)
巾木	半横貫クサツク・H=100(撤去) LGS巾木 H=100(新設)
壁	FR t=9 珪藻土 珪藻吸音板 t=12・ LGS下地・DR t=12 DR=HC t=9.5増強 (新設)
天井	FR t=9 珪藻土 珪藻吸音板 t=12・ LGS下地・DR t=12 DR=HC t=9.5増強 (新設)
備考	-

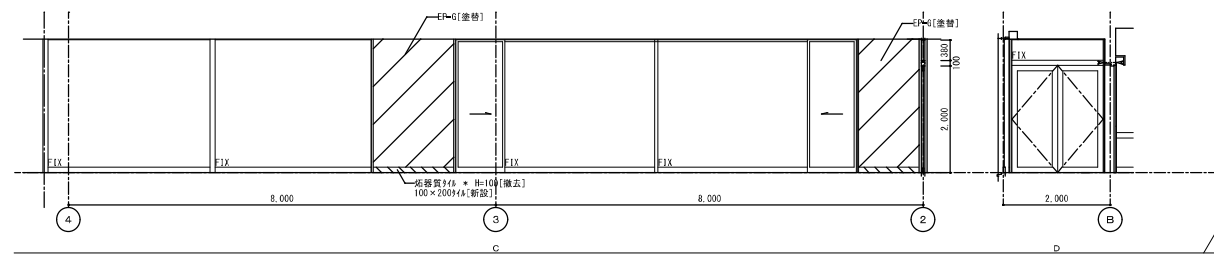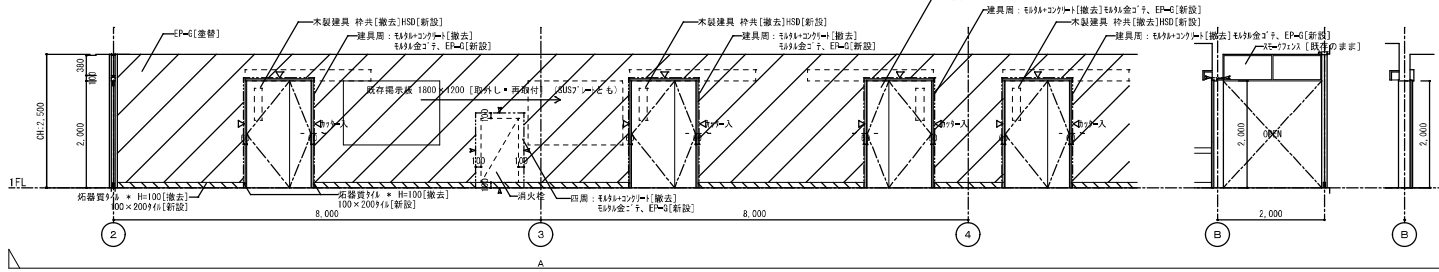

珪藻質3/4ツク (撤去)

 LGS貼 (新設)

 ※ アスベスト含有建材 (レベル3)

 ▼ : カッター入


The image displays four architectural section drawings of a building facade, labeled A, B, C, and D. Each drawing shows a cross-section of the building structure, including the roof, walls, and floor. The drawings are oriented horizontally, with the building's interior on the left and the exterior on the right. The drawings include various dimensions, material specifications, and structural annotations.

- Drawing A:** Shows a section of the building facade with a total width of 6,000. The height of the building is 12,500. The drawing includes a section line labeled "1.F.L." and a section cut symbol. The drawing is labeled "A" at the bottom.
- Drawing B:** Shows a section of the building facade with a total width of 6,000. The drawing includes a section line labeled "1.F.L." and a section cut symbol. The drawing is labeled "B" at the bottom.
- Drawing C:** Shows a section of the building facade with a total width of 6,000. The drawing includes a section line labeled "1.F.L." and a section cut symbol. The drawing is labeled "C" at the bottom.
- Drawing D:** Shows a section of the building facade with a total width of 6,000. The drawing includes a section line labeled "1.F.L." and a section cut symbol. The drawing is labeled "D" at the bottom.


 : 塗装、ビニール貼替を示す

Ⅴ : カッター入


断面-1	
床	石膏ボード貼 * 石膏とも[撤去] 石膏ボード t=47 石膏ボード t=3 [新設]
巾木	石膏ボード貼 * 石膏[撤去] 石膏ボード t=100[新設]
壁	石膏ボード貼 * EP-G[撤去] 石膏ボード t=12.5 EP-G [新設]
天井	石膏ボード貼 * 石膏吸音板 t=12 * [既存のまま]
備考	-

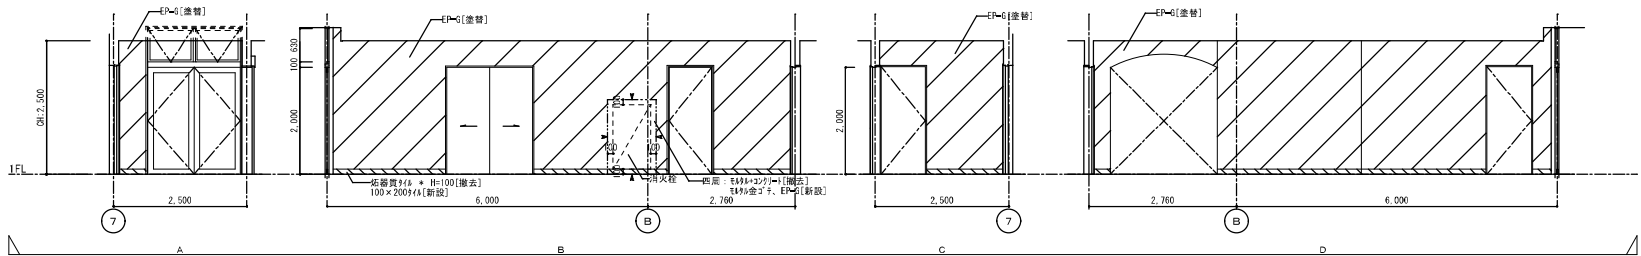

常設展示-2-1 授乳室	
床	石膏ボード貼 * 石膏とも[撤去] 石膏ボード t=47 石膏ボード t=3 [新設]
巾木	石膏ボード貼 * [撤去] 石膏ボード t=100[新設]
壁	石膏ボード貼 * EP-G[撤去] 石膏ボード t=12.5 EP-G [新設]
天井	石膏ボード貼 * 石膏吸音板 t=12 石膏とも[撤去] 石膏ボード t=12.5 EP-G [新設]
備考	石膏ボード貼 * 石膏[新設]

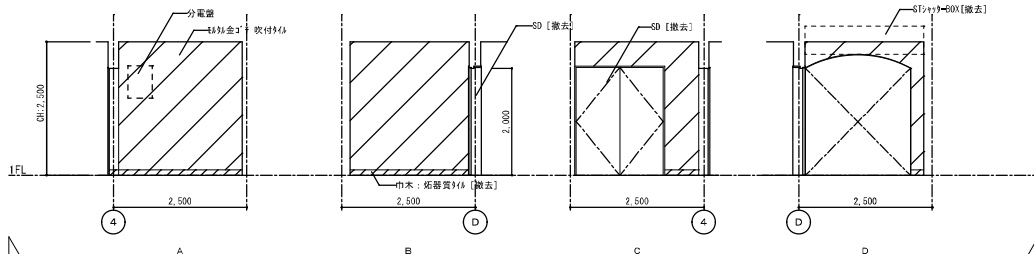

常設展示-2-1 (改修前)

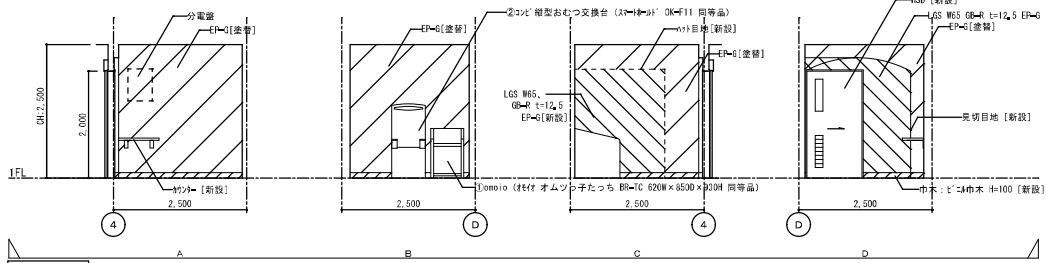


授乳室 (改修後)


：塗装、石膏ボード貼替を示す

▼ : カット入

展示スペース(北)	
床	美尺塩ビシート・(撤去) t=20mm・H=100(新設)
巾木	半建板・50mm・H=100(撤去) t=20mm・H=100(新設)
壁	FRP・t=12・20mm貼 (外壁面)・50mm・t=20、 t=20mm(撤去・新設)
天井	FRP・t=9 捨張り 岩綿吸音板 t=12・ LGSとも(撤去) LGS下地、DR t=12 OB-40 t=9、5捨張り (新設)
備考	

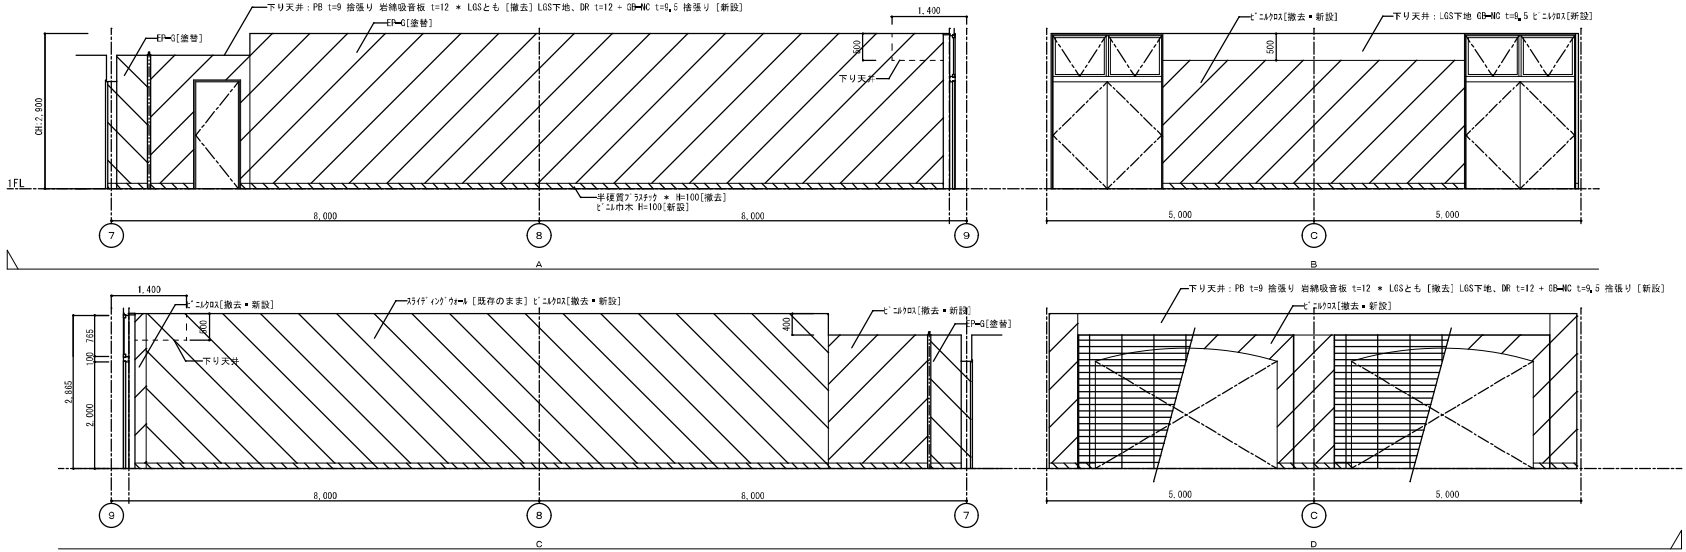


展示スペース(南)	
床	美尺塩ビシート・(撤去) t=20mm・H=100(新設)
巾木	半建板・50mm・H=100(撤去) t=20mm・H=100(新設)
壁	FRP・t=12・20mm貼 (外壁面)・50mm・t=20、 t=20mm(撤去・新設)
天井	FRP・t=9 捨張り 岩綿吸音板 t=12・ LGSとも(撤去) LGS下地、DR t=12 OB-40 t=9、5捨張り (新設)
備考	

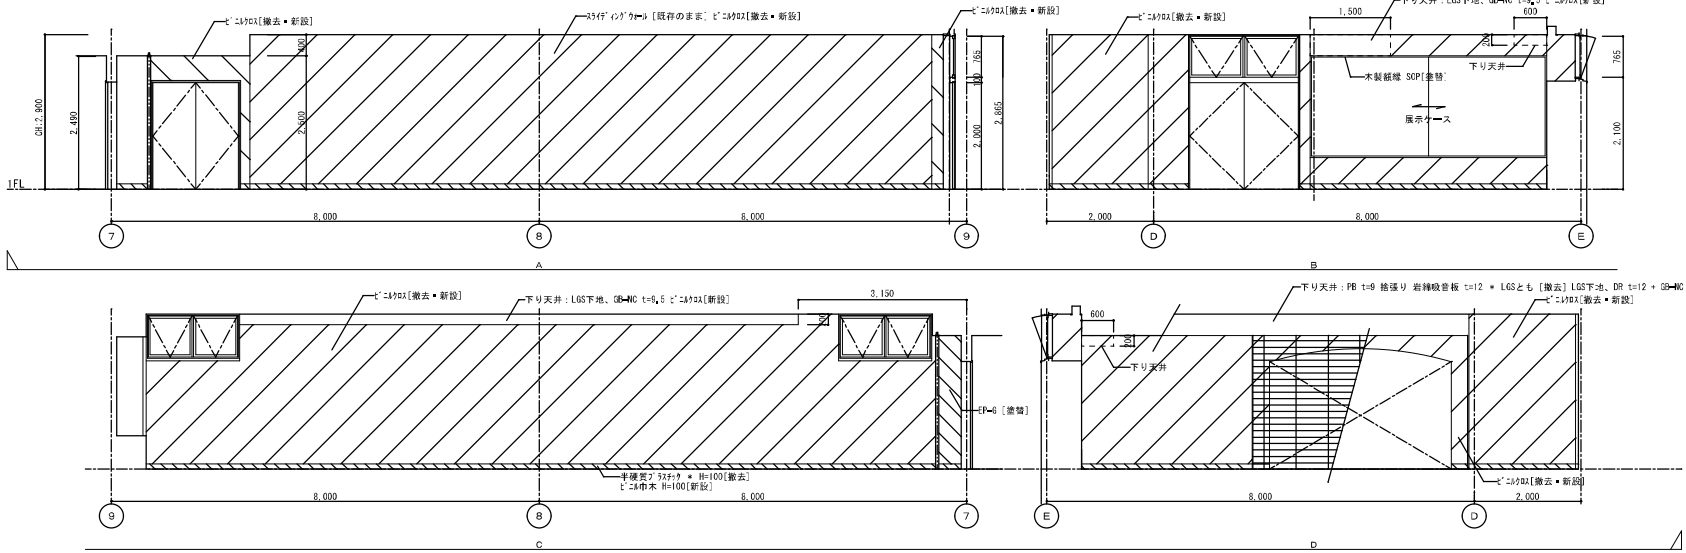


: 撤去、t=20mm貼替を示す



風除室	
床	劣番貫9/4足 * 砂利とも[撤去] 砂利金ゴテ t=47 脱/273/4 t=3 [新設]
巾木	-
壁	-
天井	7/49/2 脱 * t=6×2 * 不燃防火化粧板 t=5 吸音板 t=3.2 LOS下地とも[撤去] LOS下地、DR t=12 脱/273/4 t=3 [新設]
備考	-

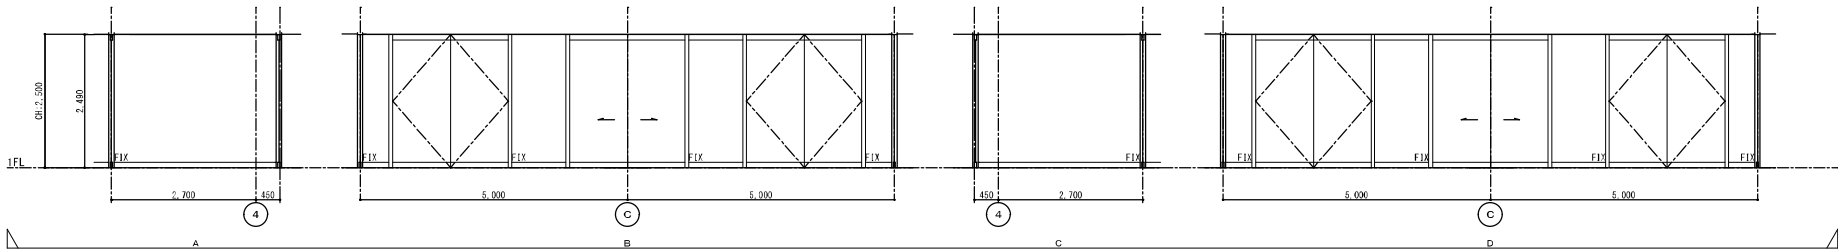

2階 ロビー2	
床	長尺生ビシート * [撤去] とこ板 t=2.0 [新設]
巾木	半硬質7/37/4 * H=100[撤去] とこ巾木 H=100[新設]
壁	砂利金ゴテ 吹付け * EP-G[塗替]
天井	FR t=9 不燃ウ 岩綿吸音板 t=12 * LOSとも[撤去] LOS下地、DR t=12 脱/40 t=9.5倍張 [新設]
備考	欄足場[設置]


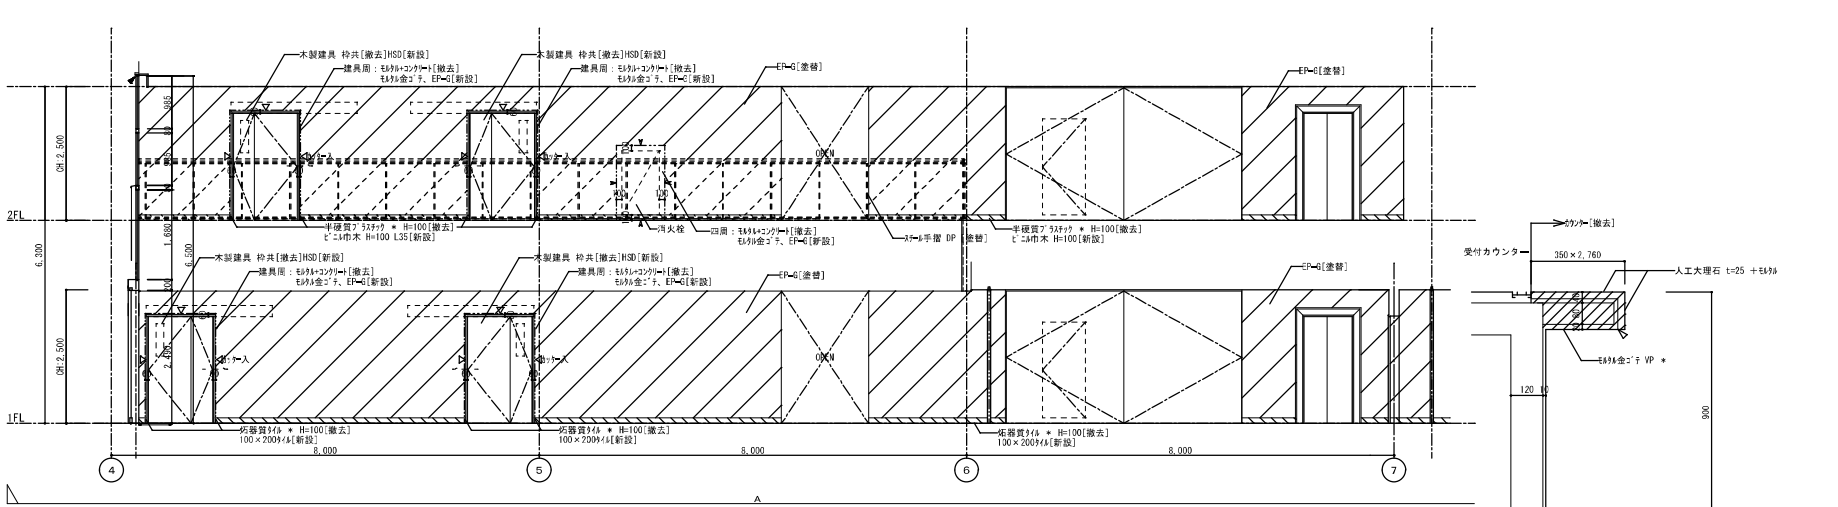


1階 ロビー1	
床	劣番貫9/4足 * 砂利とも[撤去] 砂利金ゴテ t=47 脱/273/4 t=3 [新設]
巾木	劣番貫9/4足 * H=100[撤去] 100×200/4[新設]
壁	砂利金ゴテ 吹付け * EP-G[塗替]
天井	FR t=9 不燃ウ 岩綿吸音板 t=12 * LOSとも[撤去] LOS下地、DR t=12 脱/40 t=9.5倍張 [新設]
備考	-

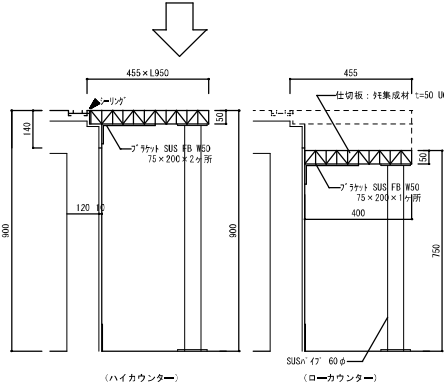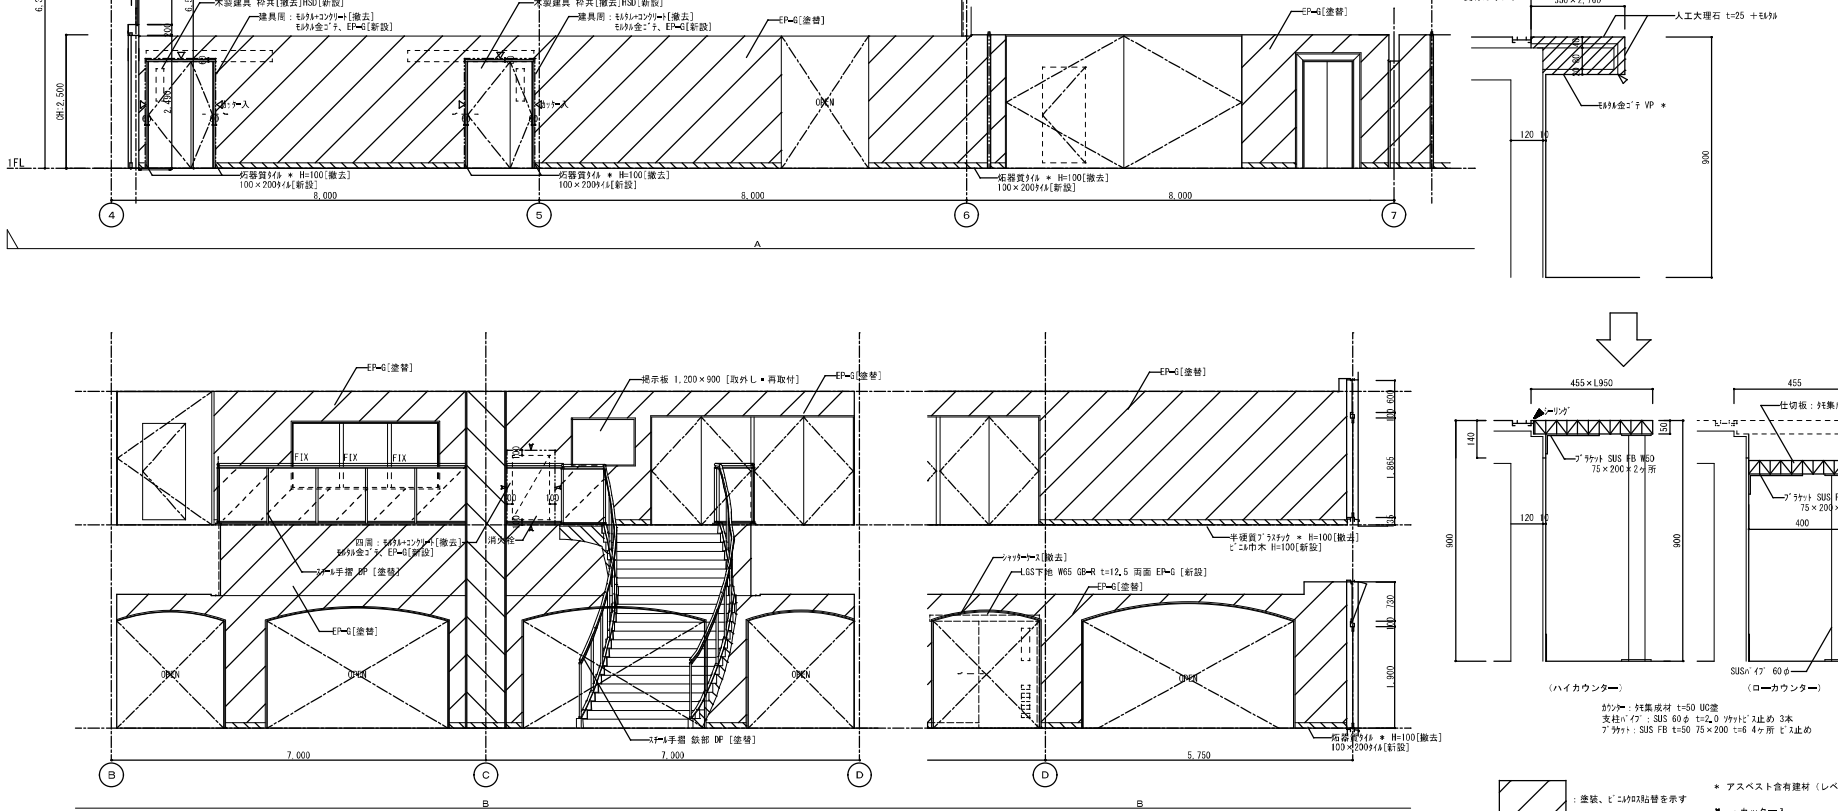


ガク/ハ・特殊素材 t=50 UC窓
支柱ハ/ハ: SUS 60φ t=2.0 ヲハ/ハ: 止め3本
7/37/4: SUS FB t=50 75×200 t=6 4ヶ所 t=2止め

※ 塗装、t=24/22貼替を示す
※ アスベスト含有建材(レベル3)
▼ : カッター入

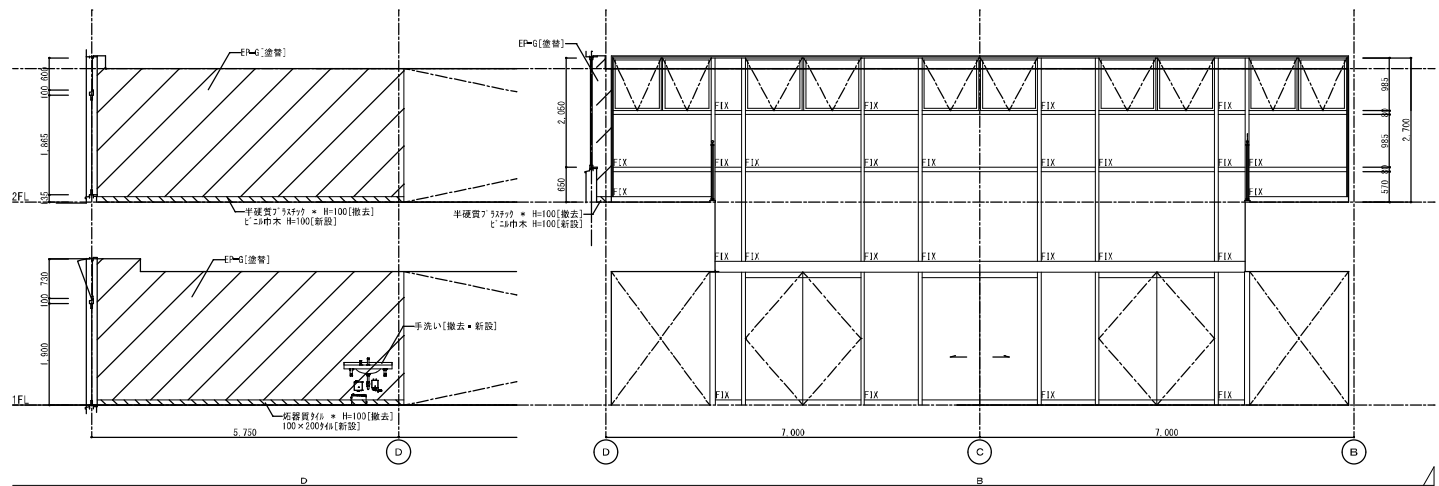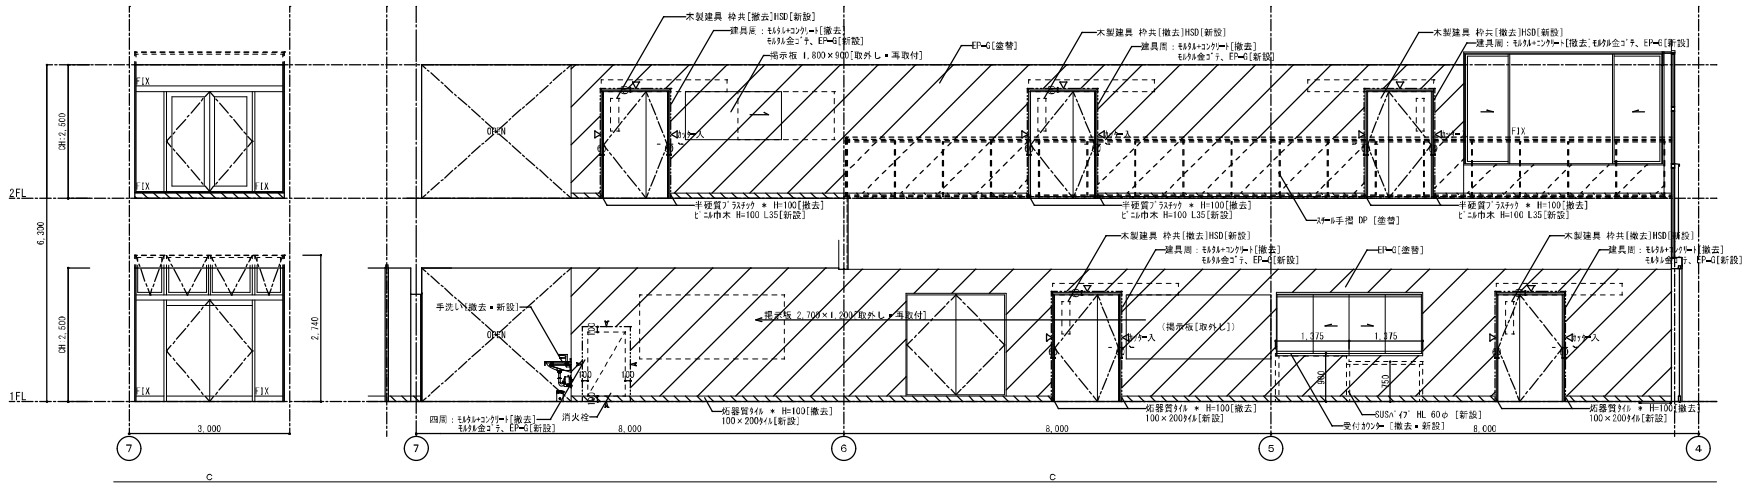


1階 廊下～(便所前廊下)	
床	花巻質タタミ結 * 杉材とも [撤去] 杉材金ヅナ t=47 t=24床 t=24.0 [新設]
巾木	花巻質タタミ結 * H=100 [撤去] 100×200タタミ [新設]
壁	杉材金ヅナ 吹付タタミ * E=6 [塗替]
天井	吊 t=9 珪藻土 珪藻土吸音板 t=12 * 1.05とも [撤去] LGS下地 [撤去] 珪藻土 t=12 0.04 t=12.5 珪藻土 [新設]
備考	-

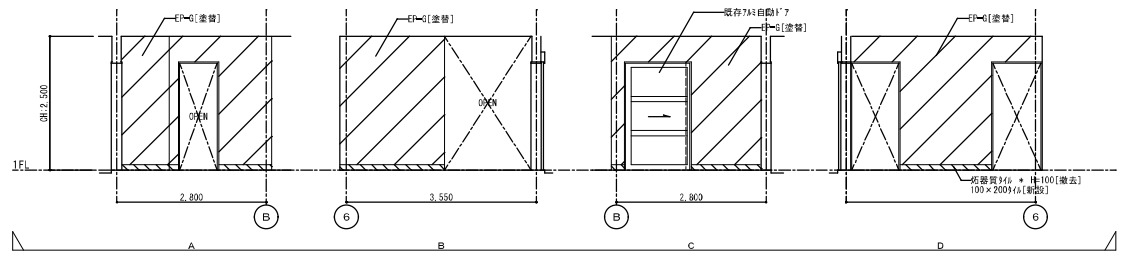



：塗装、L'：タタミ貼替を示す
* アスベスト含有建材 (レベル3)
▼：カッター入

2 階 廊下-4	
床	長尺塩ビシート *【撤去】 L=3600 W=2400【新設】
巾木	半硬質75サテ * H=100【撤去】 L=36巾木 H=100【新設】
壁	モリタ金ゴテ 吹付けタタ * EP-G【塗替】
天井	PB t=9 防湿リ 岩綿吸音板 t=12 * LGSとも【撤去】 LGS下地、DR t=12 GS=10C t=9.5増強 【新設】
備考	-

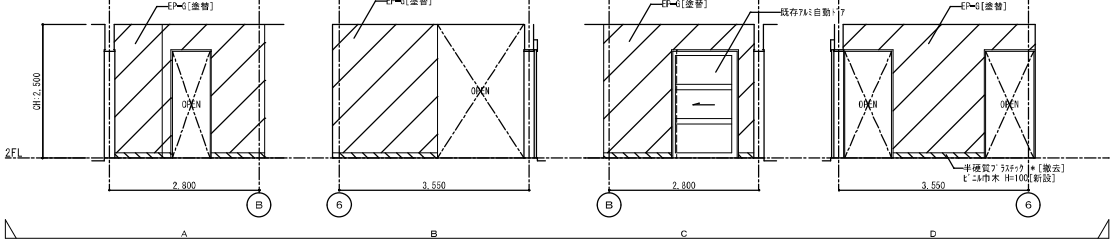


：撤去、L=3600貼替を示す



実習室	
床	長尺塩ビシート ●【撤去】 L=3600 W=2400【新設】
巾木	半硬質75サテ ● H=100【撤去】 L=36巾木 H=100【新設】
壁	モリタ金ゴテ付付タタ ● EP-G【塗替】 (外壁面)タタタタ ● VP EP-G【塗替】 PB t=12 GL工法 VP EP-G【塗替】
天井	岩綿吸音板 t=12 ● 目隠 VP ● LGSとも撤去 LGS下地、タタタタ板 t=5 貼 EP-G 【新設】
備考	(天井形状復旧)

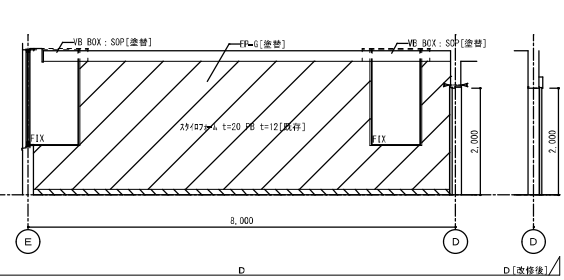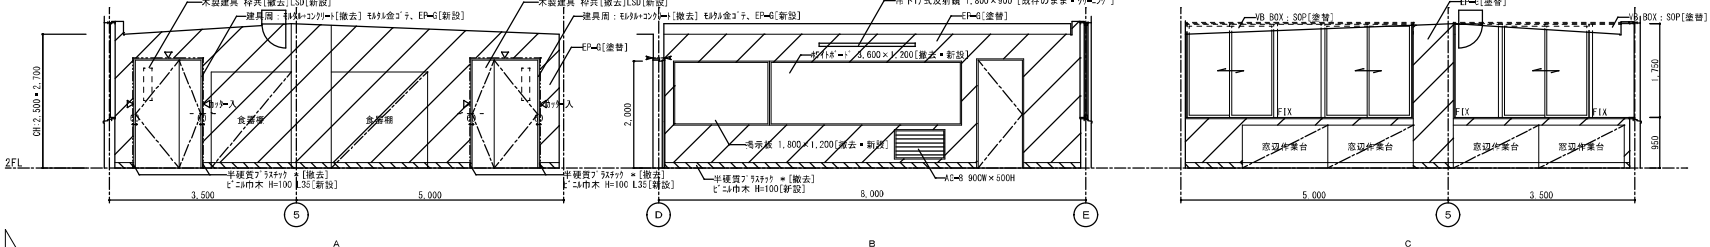


倉庫(3)	
床	長尺塩ビシート * [既存のまま]
巾木	半硬質プラスチック * H=100 [既存のまま]
壁	モリタ金ゴテ付 VP EP-G [塗替]
天井	デッキあらし [既存のまま]
備考	—

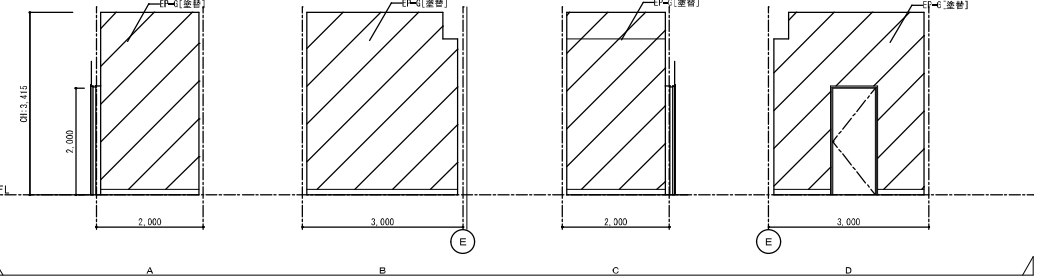


美術工芸室	
床	長尺塩ビシート * 【撤去】 L=3600 W=2400 【新設】
巾木	半硬質75サテ * H=100 【撤去】 L=36巾木 H=100 【新設】
壁	モリタ金ゴテ付 VP EP-G 【塗替】 (外壁面)タタタタ * VP EP-G 【塗替】 PB t=12 GL工法 VP EP-G 【塗替】
天井	化粧板 T=9 *、LGS下地とも 【撤去】 LGS下地、GR=0 T=9.5 【新設】
備考	-

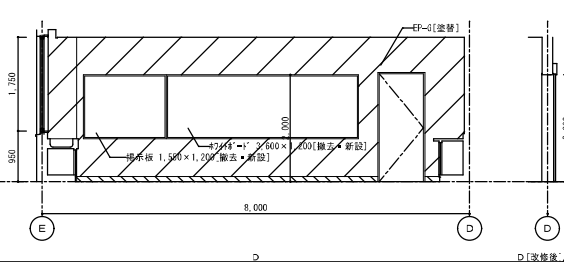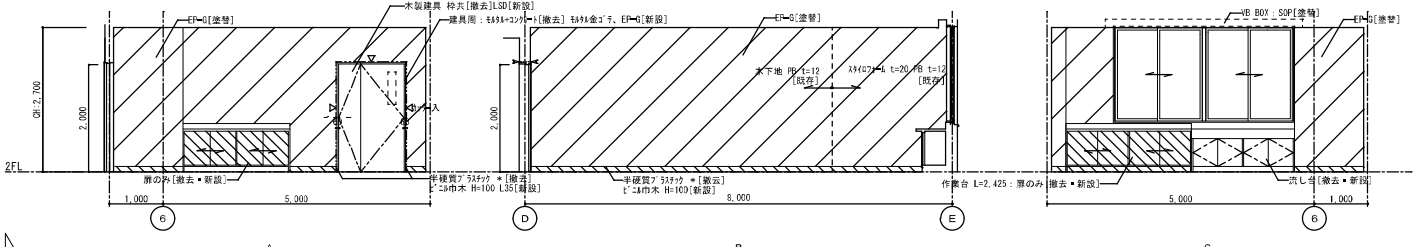



倉庫(2)	
床	長尺塩ビシート *【既存のまま】
巾木	半硬質75サテ * H=100【撤去】 ビニル巾木 H=100【新設】
壁	モリタ金ゴテ VP EP-G【塗替】
天井	デッキあらし【既存のまま】
備考	—

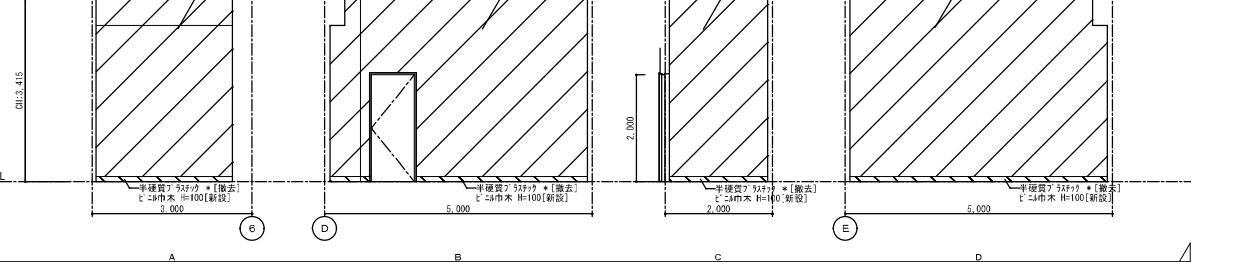



幼児室	
床	30946敷き〔撤去下地共〕 30946敷き t=5.0〔新設下地共〕 ラワン t=24〔OP H=100〕〔撤去〕 木製巾木新設 H=100 L35 972〔新設〕
巾木	木製巾木新設 H=100 L35 972〔新設〕
壁	FR t=12 t=2492貼 *〔撤去〕 t=2492貼〔新設〕 遮壁〔既存のまま〕
天井	FR t=9 t=2492貼 *LGSとも〔撤去〕 LGS下地、GS-WC t=9.5 t=2492貼〔新設〕
備考	—

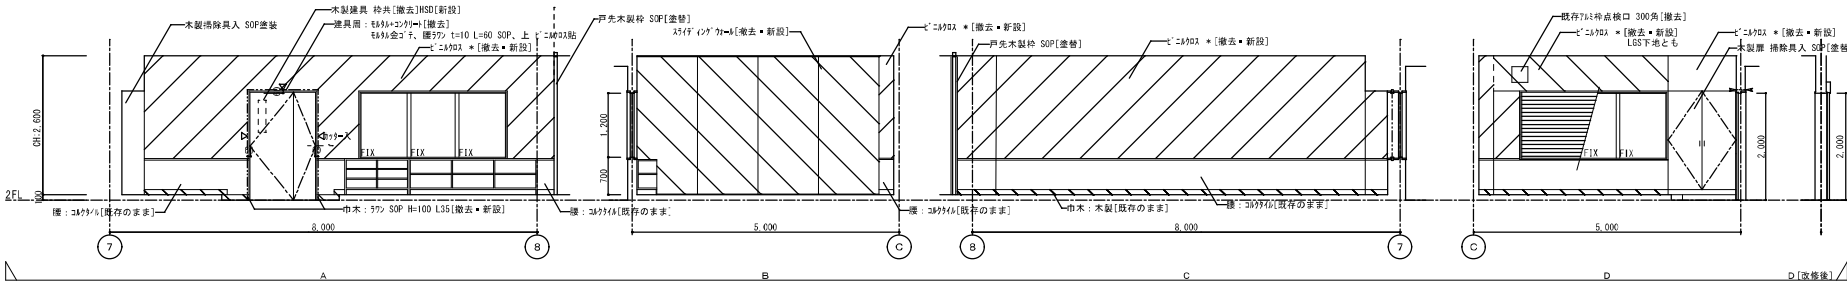


児童室	
床	30946敷き〔撤去下地共〕 30946敷き t=5.0〔新設下地共〕 ラワン t=24〔OP H=100〕〔撤去〕 木製巾木新設 H=100 L35 972〔新設〕
巾木	木製巾木新設 H=100 L35 972〔新設〕
壁	FR t=12 t=2492貼 *〔撤去〕 t=2492貼〔新設〕 遮壁〔既存のまま〕
天井	FR t=9 t=2492貼 *LGSとも〔撤去〕 LGS下地、GS-WC t=9.5 t=2492貼〔新設〕
備考	—

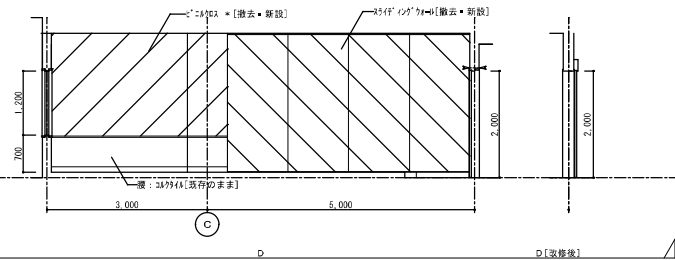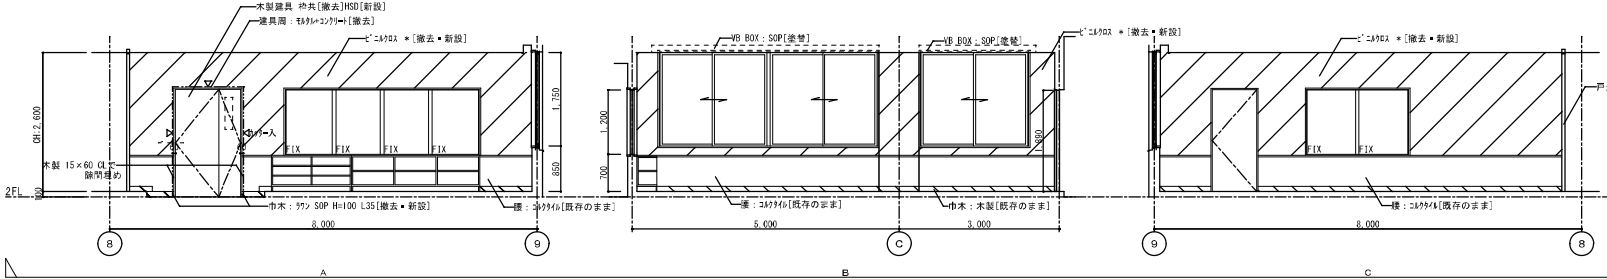


音楽室	
床	長尺塩ビシート *〔撤去〕 t=2492 t=5.0〔新設〕
巾木	半硬質PVC t=12〔撤去〕 t=24巾木 H=100〔新設〕
壁	有孔塩ビ板 t=8 目透 VP *〔撤去〕 FR t=12 t=2492 遮壁〔新設〕 LGSとも〔撤去〕 LGS下地、GS-WC t=9.5 t=2492貼〔新設〕
天井	FR t=9 t=2492貼 *LGSとも〔撤去〕 LGS下地、GS-WC t=9.5 t=2492貼〔新設〕
備考	—

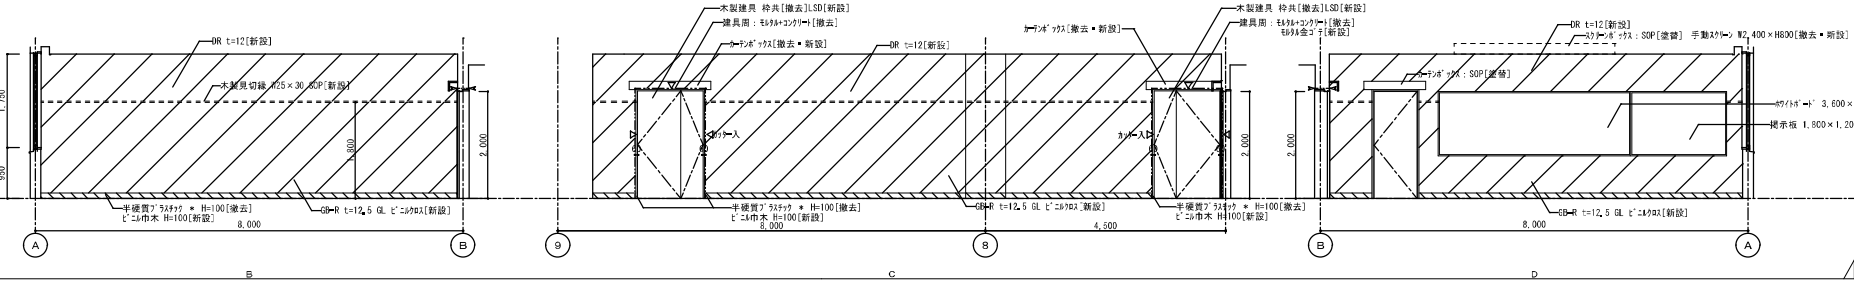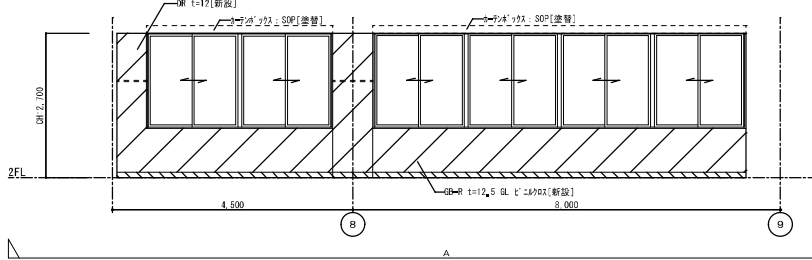


準備室	
床	長尺塩ビシート *〔撤去〕 t=2492 t=5.0〔新設〕
巾木	半硬質PVC t=12〔撤去〕 t=24巾木 H=100〔新設〕
壁	有孔塩ビ板 t=8 目透 VP *〔撤去〕 FR t=12 t=2492 遮壁〔新設〕 LGSとも〔撤去〕 LGS下地、GS-WC t=9.5 t=2492貼〔新設〕
天井	FR t=9 t=2492貼 *LGSとも〔撤去〕 LGS下地、GS-WC t=9.5 t=2492貼〔新設〕
備考	—

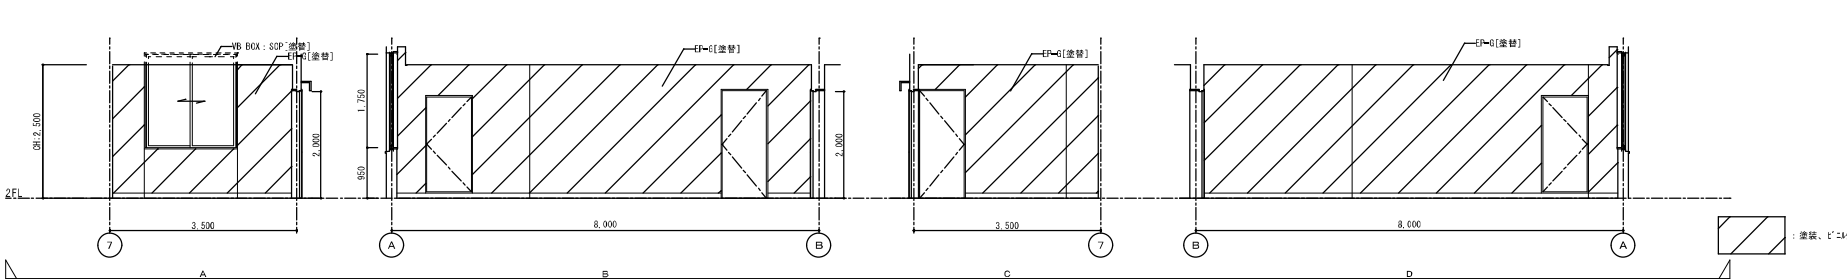


レクリエーションホール	
床	フローリング(撤去下地床) フローリング t=15.0 [新設下地床]
巾木	ラワン t=24 DP H=100 [撤去] 本製巾木 H=100 L35 付 [新設]
壁	PB t=12 付 242貼(撤去・新設) 外壁面 242付 t=12.5 (既存のまま) 内 壁 面 242付 岩綿吸音板 t=12.5 LGSとも(撤去) LGS下地、DR t=12 GB-NC t=9.5 増強 (新設)
天井	
備考	—

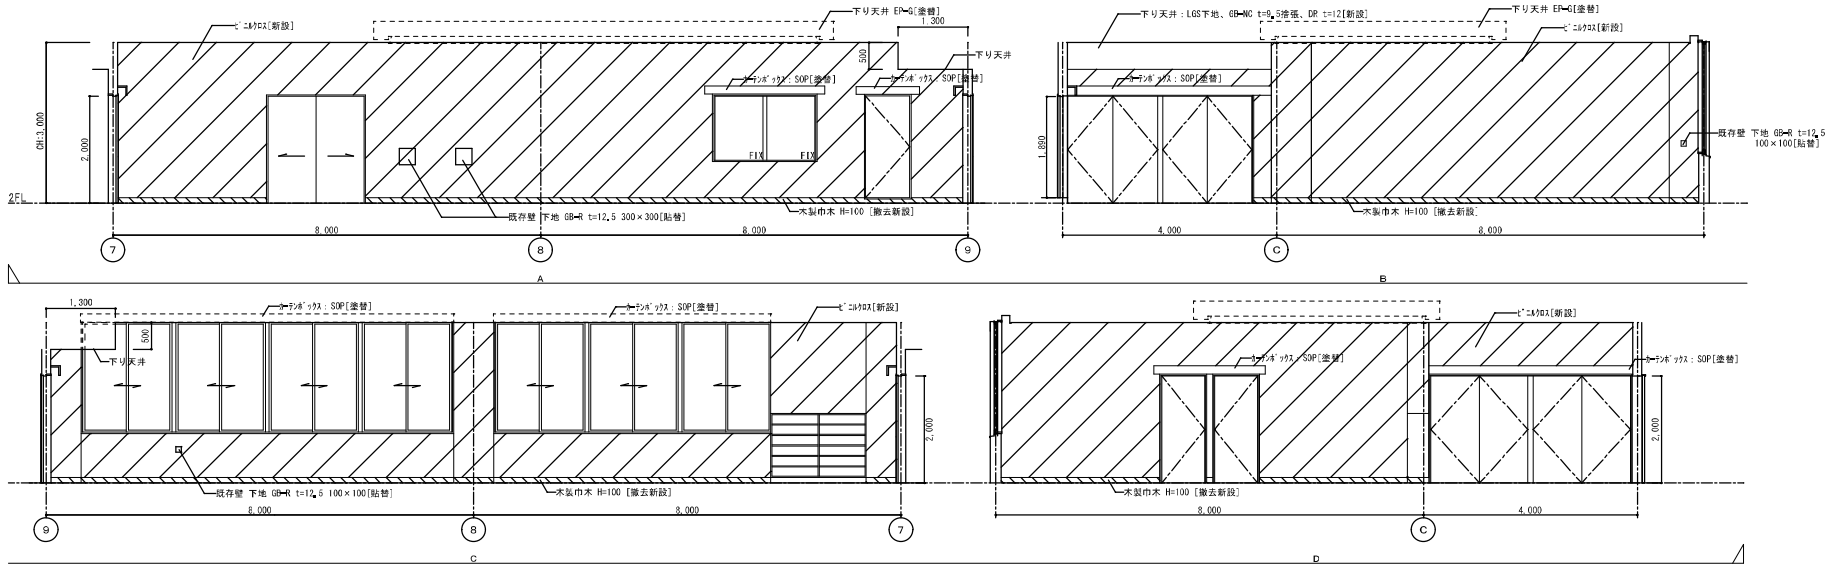



倉庫(4)	
床	床板(既存のまま)
巾木	ラワン t=24 DP H=100 SOP(塗替)
壁	ササ金ご + VP * EF-G(塗替)
天井	化粧PB t=9 *、LGS下地とも(撤去) LGS下地、GB-D t=9.5(新設)
備考	—

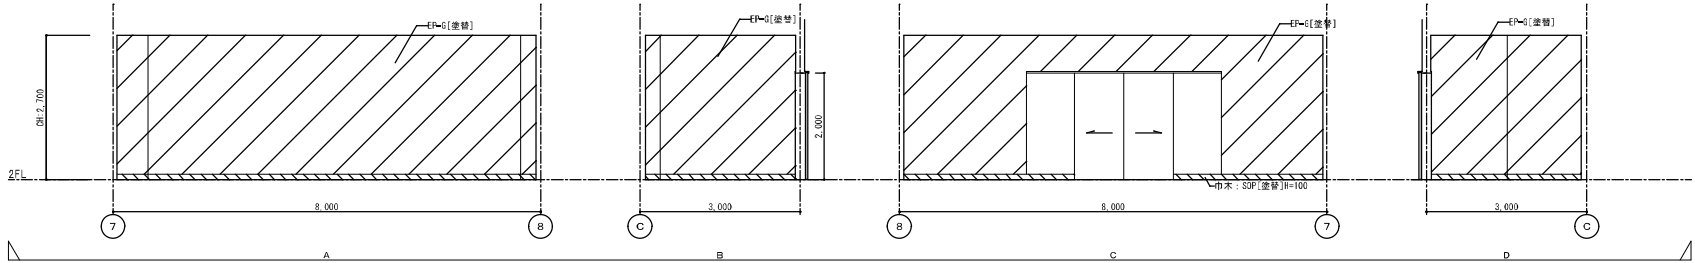

更衣室(1)	
床	242付4貼(撤去下地床) 242付4 t=15.0 [新設下地床]
巾木	半硬質752付 * H=100(撤去) 付 24巾木 H=100(新設)
壁	ササ金ご + VP * EF-G(塗替)
天井	化粧PB t=9 *、LGS下地とも(撤去) LGS下地、GB-D t=9.5(新設)
備考	壁ひび割れ部分： 貴造にしらえ部パテ処理


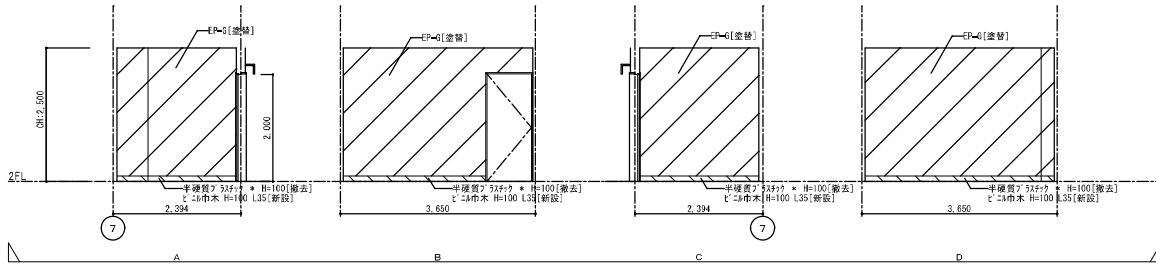


更衣室(2)	
床	242付4貼(撤去下地床) 242付4 t=15.0 [新設下地床]
巾木	半硬質752付 * H=100(撤去) 付 24巾木 H=100(新設)
壁	ササ金ご + VP * EF-G(塗替)
天井	化粧PB t=9 *、LGS下地とも(撤去) LGS下地、GB-D t=9.5(新設)
備考	—

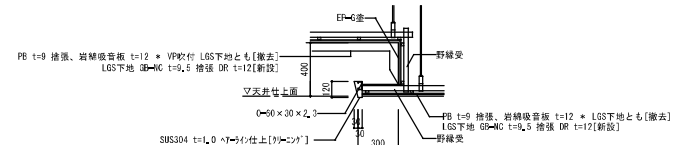
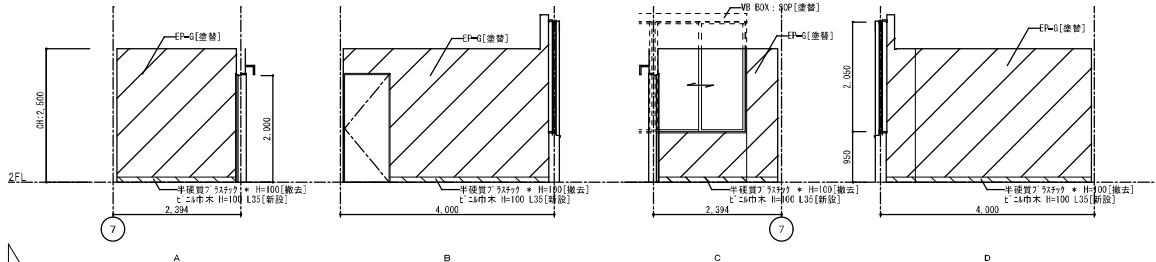



レクリエーションホール 照明用天井廻り 断面図 S=1/20

講堂兼プラネタリウム室	
床	静電気防止ベニヤ [既存のまま]
巾木	ラワン t=24 0P H=100 SOP [塗装]
壁	特殊有孔珪酸板 t=8 目透貼 VP 遮冷砂紙、ロウ材 t=25充填 EP-G [塗装] 暗色塗装
天井	防湿巾透張り 珪酸塩板底 t=12 着色 EP-G [塗装] 暗色塗装
備考	-

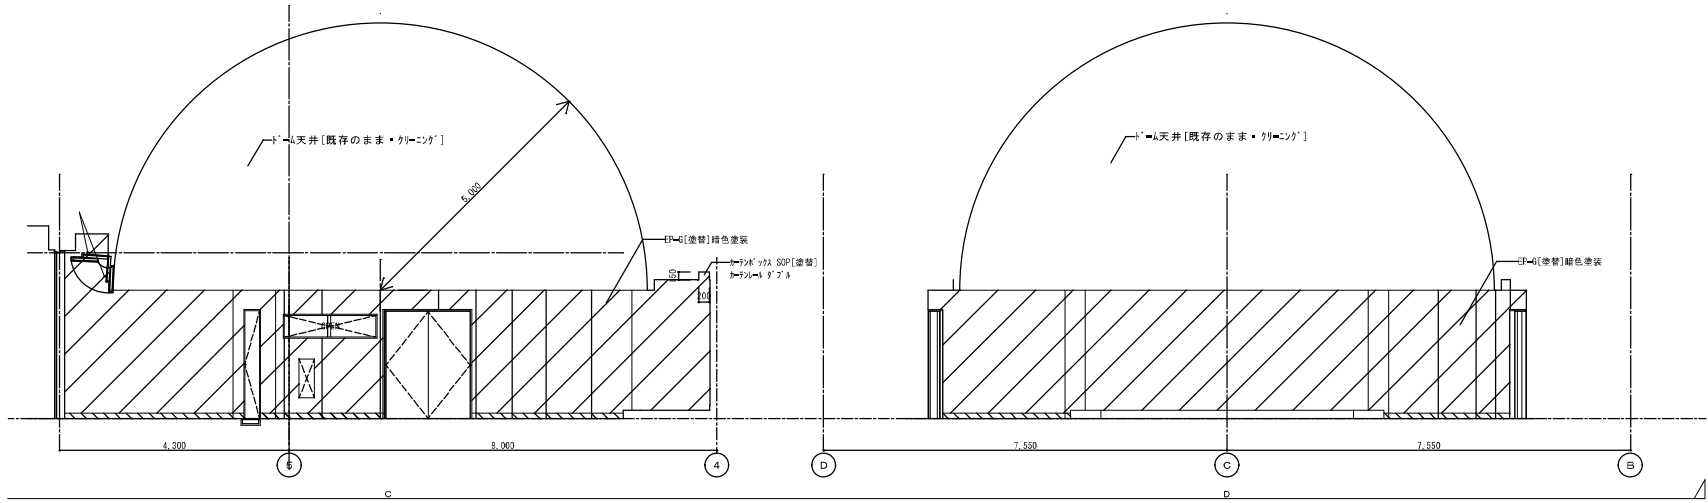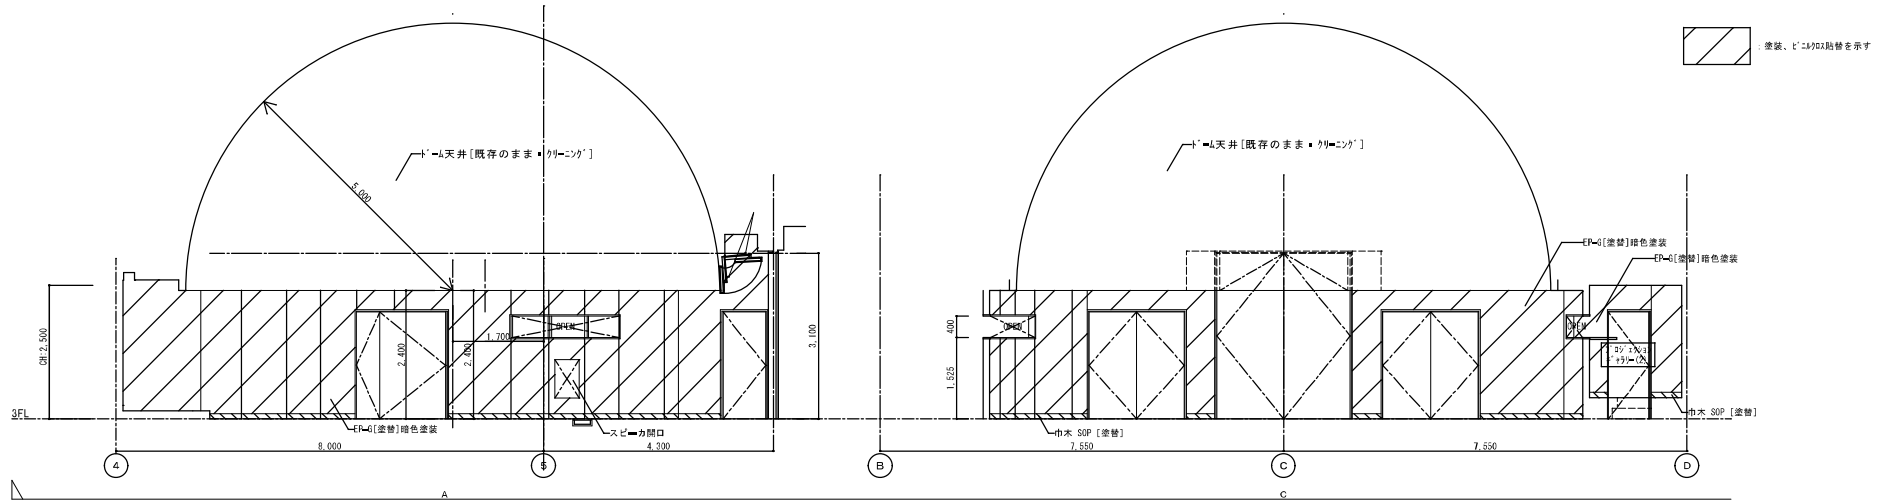


プラネタリウム室	
床	静電気防止ベニヤ [既存のまま]
巾木	ラワン t=24 0P H=100 [塗装]
壁	珪酸塩VP遮貼 EP-G [塗装] 暗色塗装
天井	防湿巾透張り 珪酸塩板底 t=12 着色 EP-G [塗装] 暗色塗装
備考	-

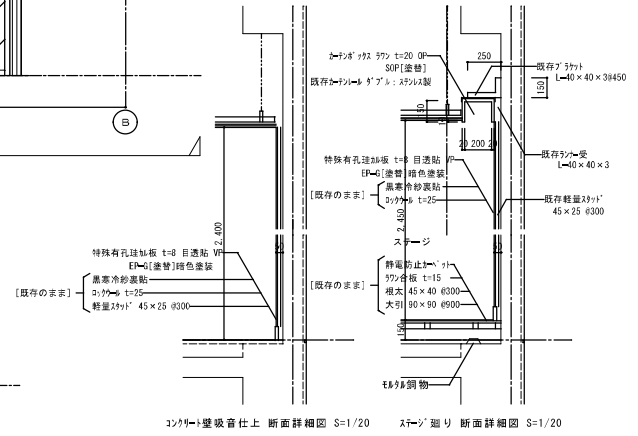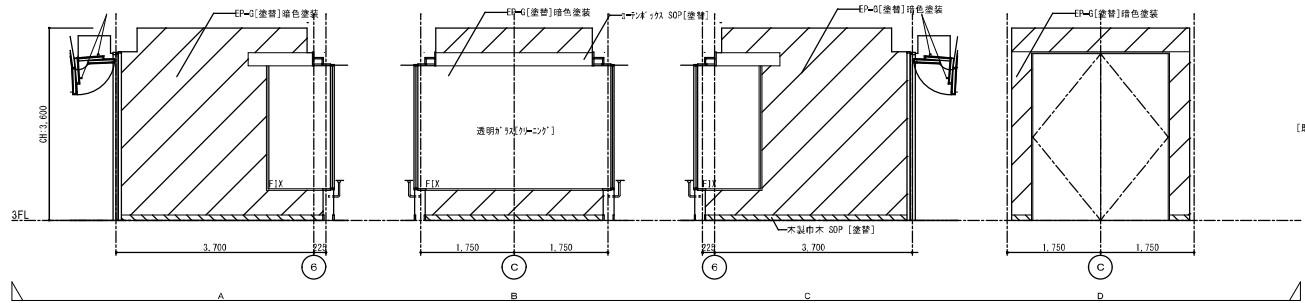


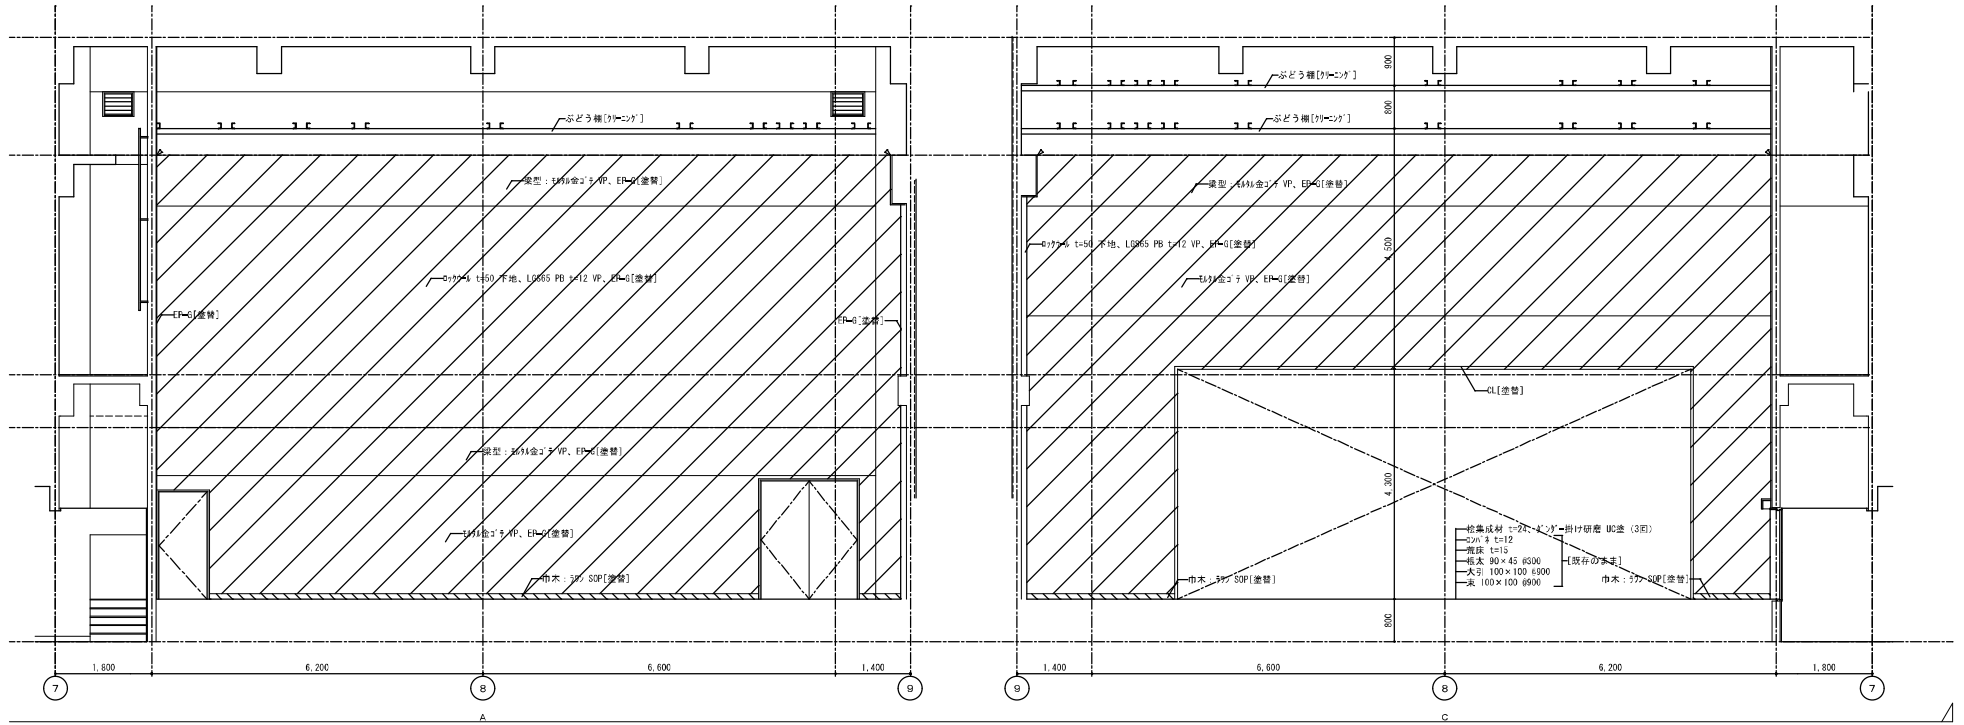

倉庫(5)	
床	長尺塩ビシート・【既存のまま】
巾木	手摺長7 3/4インチ・H=100 【既存のまま】
壁	杉材金ゴテVP・【既存のまま】
天井	化粧石膏t=9・【既存のまま】
備考	(外壁面)3/4インチt=20、 PB t=12 並工法 VP【既存のまま】

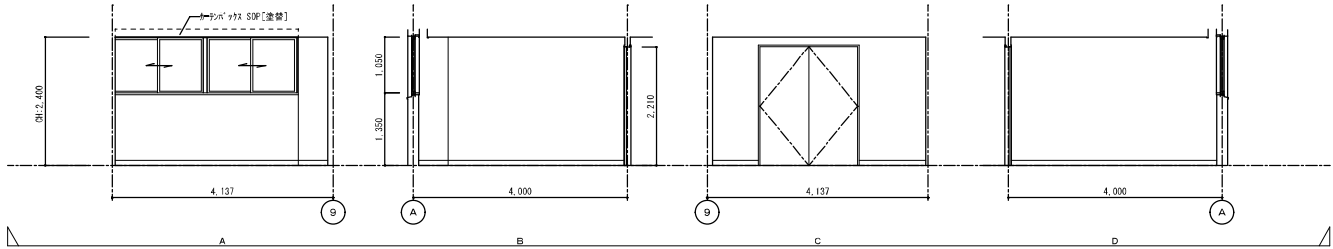

控室(1)	
床	長尺塩ビシート・木下地とも【敷設】 t=3/4インチ・t=20・木下地とも【新設】
巾木	手摺長7 3/4インチ・H=100【新設】 t=3/4巾木 H=100【新設】
壁	杉材金ゴテVP・EP-G【塗替】
天井	化粧石膏t=9・、LGS下地とも【敷設】 LGS下地、(90-0)t=5【新設】
備考	(内壁面)3/4インチt=20、 PB t=12 並工法 VP EP-G【塗替】

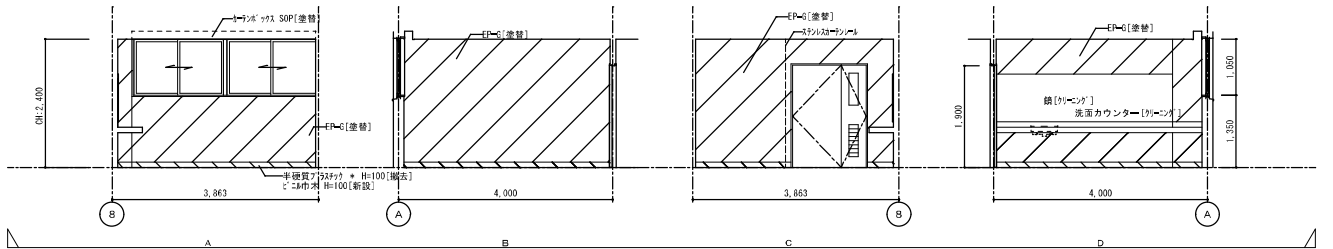

：塗替、ビニール貼替を示す