


分電盤一覽表

設備名称 (図形式)	電気方式 合計容量	詳細 番号	幹線サイズ	主開閉器 系統	分岐開閉器										付属機器					回路 番号	電圧 (V)	負荷容量 (VA)			負荷名称及び備考	
					M C C B	E L C B	P	A/F	A/T	送電距離 延米	付属 器具 記号	リモコン リレ 1P	リモコン リレ 2P	T/U (送受)	リモコン トランス	伝送 ユニット	デジタル スイッチ	タイマー 継電機等	電灯			コンセント	その他			
1M-L V系 (上部ダクト付) 銅板装	165W100/200V (合計) 51,526 (VA)	L2	CV125'-3CE 38' (63)		○		2	100	75	M1	A										100			15,635.5	1L-1	
					○		2	100	100	M1	A										100			16,640	1L-2	
					○		2	100	100	M1	A										100			19,570.5	1L-3	
2M-L V系 (上部ダクト付) 銅板装	165W100/200V (合計) 34,867.5 (VA)	L2	CV80'-3CE 38' (51)		○		2	100	60	M1	A									100			6,977	2L-1		
					○		2	100	75	M1	A										100			11,728	2L-2	
					○		2	100	100	M1	A										100			16,842.5	2L-3	
3M-L V系 (上部ダクト付) 銅板装	165W100/200V (合計) 31,425.5 (VA)	L2	CV80'-3CE 38' (51)		○		2	225	125	M1	A									100			18,889	3L-1		
					○		2	100	100	M1	A										100			13,256.5	3L-2	
					○		2	100	60	M1	A										100				予備	
外灯制御盤 1L=5 (WP) V系 (上部ダクト付) 銅板装	165W100/200V (VA)	L3	CV8'-3C		○		2	50	10	M1	A										100				屋上・階下用	
					○		2	50	10	M1	A										100				自動点滅装置	
					○		2	50	20	M1	A										100				52-2	
					○		2	50	20	M1	A										100				52-1	
					○		2	50	20	M1	A										100			562		
					○		2	50	20	M1	A										100			2,600		
					○		2	50	20	M1	A										100			1,560		
					○		2	50	20	M1	A										100					
					○		2	50	20	M1	A										100					
1L-1 V系 (上部ダクト付) 銅板装	165W100/200V (合計) 15,635.5 (VA)	L3	22' x 3 (39)		○		2	50	20	M1	A										100	292.5			廊下・階下用	
					○		2	50	20	M1	A										100	560			廊下・ロビー・歩道灯	
					○		2	100	75	E1	A										100					
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
					○		2	50	20	M1	A											100				
	○		2	50	20	M1	A											100								
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A											100									
○		2	50	20	M1	A																				

分電盤一覽表

[illegible]

代表取締役 小 林 弘 幸
一級建築士

	日 付	記 事	承 認	照 査	設 計		設計年月日	件 名	縮 尺	A1 NS	E-081
◆								中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事	A3 NS		
◆								図面名	電灯分電盤表(1)(改修前)	一級建築士 第193004号	大形 一朗
◆											
◆											

分電盤一覧表

図面名称 (図形式)	電圧方式 合計容量	幹線 番号	幹線サイズ	主開閉器 系統	分岐開閉器					付属機器										回路 番号	電圧 (V)	負荷容量 (VA)			負荷名称及び備考									
					M C B	E C B	P	A F	A T	配線用 遮断器 記号	付属 回路 記号	リモコン リレー 1P	リモコン リレー 2P	T/U (回路)	リモコン トランス	伝送 ユニット	マグネット スイッチ	タイマー 電機制御	電灯			コンセント	その他											
B1-1 V型 (上部ダクト付) 銅板装	100W100/200V (合計) 9,517.5 (VA)	L3	22' x 3 (39)			○	2	50	20	M1	A									◇	100	217.5			廊下・収蔵庫誘導灯									
						○	2	50	20	M1	A										◇	100	680			地下1階非常灯								
						○	2	50	20	M1	A																							
						○	2	50	50	E1	A																							
						○	2	50	20	M1	A													100	1,680			階段誘導灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	1,456			宝珠燈様室 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	676			清掃員更衣室・収蔵庫2 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	728			収蔵庫1 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	312			廊下・ELV様室 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	*			保管室 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	*									
						○	2	50	20	M1	A													100		600			機械室 コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100		450			ポンプ室・ELV様室・ELV コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100		600			清掃員更衣室・特別資料室 コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100		750			研究室 コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100		750			収蔵庫 コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100			207			研究室・作業室 応電扇				
						○	2	50	20	M1	A													100			261			研究室用排気ファン 電源				
						○	2	50	20	M1	A													100			150			ELV様作業 電源				
						○	2	50	20	M1	A													100						予備				
						○	2	50	20	M1	A													100						予備				
						○	2	50	20	M1	A													100						予備				
						○	2	50	20	M1	A													100						予備				
						2L-1 V型 (上部ダクト付) 銅板装	100W100/200V (合計) 6,577 (VA)	L3	22' x 3 (39)			○	2	50	20	M1	A									◇	100	292.5			ロビー 誘導灯			
												○	2	50	20	M1	A										◇	100			560	??		
												○	2	100	75	E1	A																	
												○	2	50	20	M1	A													100	1,872			第1・2学習室 電灯
												○	2	50	20	M1	A													100	1,248			男子トイレ・女子トイレ 電灯
○	2	50	20	M1	A																			100	650			外部 電灯						
○	2	50	20	M1	A																			100			*	??						
○	2	50	20	M1	A																			100	180			廊下 電灯						
○	2	50	20	M1	A																			100	600			廊下 電灯						
○	2	50	20	M1	A																			100		750			第2学習室 コンセント					
○	2	50	20	M1	A																			100		600			第1学習室 コンセント					
○	2	50	20	M1	A																			100			288			第1・2学習室 応電扇				
○	2	50	20	M1	A																			100		732			男子トイレ・女子トイレ コンセント					
○	2	50	20	M1	A																			100						予備				
○	2	50	20	M1	A																			100						予備				
2L-2 V型 (上部ダクト付) 銅板装	100W100/200V (合計) 11,368 (VA)	L3	22' x 3 (39)			○	2	50	20	M1	A									◇	100	360			音楽室・廊下・給食室・児童室・リハビリ室 非常灯									
						○	2	50	20	M1	A											◇	100											
						○	2	100	75	E1	A													100										
						○	2	50	20	M1	A													100	1,768			音楽室 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	312			廊下 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	1,040			給食室・児童室 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100	1,248			リハビリ室 電灯						
						○	2	50	20	M1	A													100										
						○	2	50	20	M1	A													100										
						○	2	50	20	M1	A													100		900			リハビリ室 電灯					
						○	2	50	20	M1	A													100		720			リハビリ室 電灯					
						○	2	50	20	M1	A													100			750			音楽準備室 コンセント				
						○	2	50	20	M1	A													100		750			音楽室 コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100		750			給食室・児童室 コンセント					
						○	2	50	20	M1	A													100		750			リハビリ室 コンセント					
○	2	50	20	M1	A													100			230			音楽室 応電扇										
○	2	50	20	M1	A													100			887			児童室・リハビリ室 応電扇										
○	2	50	20	M1	A													100				725			給食室・リハビリ室 応電扇									
○	2	50	20	M1	A													100						予備										
○	2	50	20	M1	A													100						予備										
○	2	50	20	M1	A													100						予備										

分電盤一覧表

図面名 (図形式)	電圧方式 合計容量	幹線 番号	幹線サイズ	主開閉器 系統	分岐開閉器					付属機器										回路 番号	電圧 (V)
--------------	--------------	----------	-------	------------	-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

分電盤一覽表

[illegible]

株式会社 大誠建築設計事務所

一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9615号

代表取締役
一級建築士

小林 弘幸

	日 付	記 事
1		
2		
3		
4		

承 言

照

--	--

--	--

--	--

十年月日

件名	件数	備考
...	...	...

中央公民館・コミュニティセンター一長寿命化改修工事

圖面名

電灯分電盤表(3)(改修前)

A1

S

A3







IS


E-083

一級建築士 第193004号

大形 一郎

A401 △401'	FL40w×1 蛍光灯 FL40w×1 バッテリー内蔵 一般非常時兼用型 50%光束	B401 B402 B402'	FL40w×1 蛍光灯 FL40w×2 蛍光灯 FL40w×2 バッテリー内蔵 一般非常時兼用型 50%光束	C401 C402 C401' C402'	FL40w×1 蛍光灯 FL40w×2 蛍光灯 FL40w×1 バッテリー内蔵 FL40w×2 バッテリー内蔵 一般非常時兼用型 50%光束	D401	FL40w×1 蛍光灯	E402 E402'	FL40w×2 蛍光灯 FL40w×2 バッテリー内蔵 一般非常時兼用型 50%光束	F401 F201	FL40w×1 蛍光灯 FL20w×1 //	G402 G402'	FL40w×2 蛍光灯 FL40w×2 バッテリー内蔵 一般非常時兼用型 50%光束
H201' H401'	IL20w×1 バッテリー内蔵 IL40w×1 バッテリー内蔵	I150 I300	ハロゲン球 100w×1 ハロゲン球 250w×1	J201 J401	FL20w×1 蛍光灯 FL40w×1 蛍光灯	K204	FL20w×4 蛍光灯	L402 L402'	FL402w×2 蛍光灯	M601	IL60w×1 白熱灯	N100	HF100w×1 バラストレス型
O150	HID150w×1	P601 P100	IL60w×1 白熱灯 IL100w×1 白熱灯	Q601 Q100	ハロゲン球 75w×1 白熱灯 ハロゲン球 100w×1 白熱灯	R100 R150	IL100w×1 白熱灯 IL150w×1 白熱灯	S100	IL100w×1 白熱灯	T601	IL60w×1 白熱灯	U200	HF200w×1 バラストレス型
V402 V401 V201 V301 V101	FL40w×2 誘導灯 FL40w×1 誘導灯 FL20w×1 誘導灯 FL35w×1 誘導灯 FL10w×1 誘導灯	W201 W101	FL20w×1 誘導灯 FL10w×1 誘導灯	X201	FL20w×1 誘導灯	Y41	FL4w×1 客席誘導灯	Z601	IL20w×1 客席誘導灯				

Q204	FL20W×4 蛍光灯 φ201	IL20W×1 白熱灯 φ601	IL60W×1 白熱灯 φ601	IL60W×1 白熱灯 φ601	FL40W×1 蛍光灯 φ200	FL40W×1 蛍光灯 φ200	FL40W×2 電池内蔵 φ201	FL40W×2 電池内蔵 φ201	FL20W×1 蛍光灯 φ200	ハイブリッド球200W φ100	ハイブリッドスポットライト用	
 木製枠 アクリル乳白		 φ		 アクリル乳白 木製枠								 マウント マウント マウント
天井直付形		天井埋込形 電池内蔵		天井埋込形		天井直付形 防湿型		天井埋込形		展示場40台組品取付工事		
h101	FL10W×1	φ401 IL40W×1 電池内蔵 φ201 × 20W×1	φ401 IL40W×1 電池内蔵 φ201 × 20W×1	φ401 IL40W×1 電池内蔵 φ201 × 20W×1								
 ブラケット 使用中 未付		 ハイブリッド		 天井直付形								

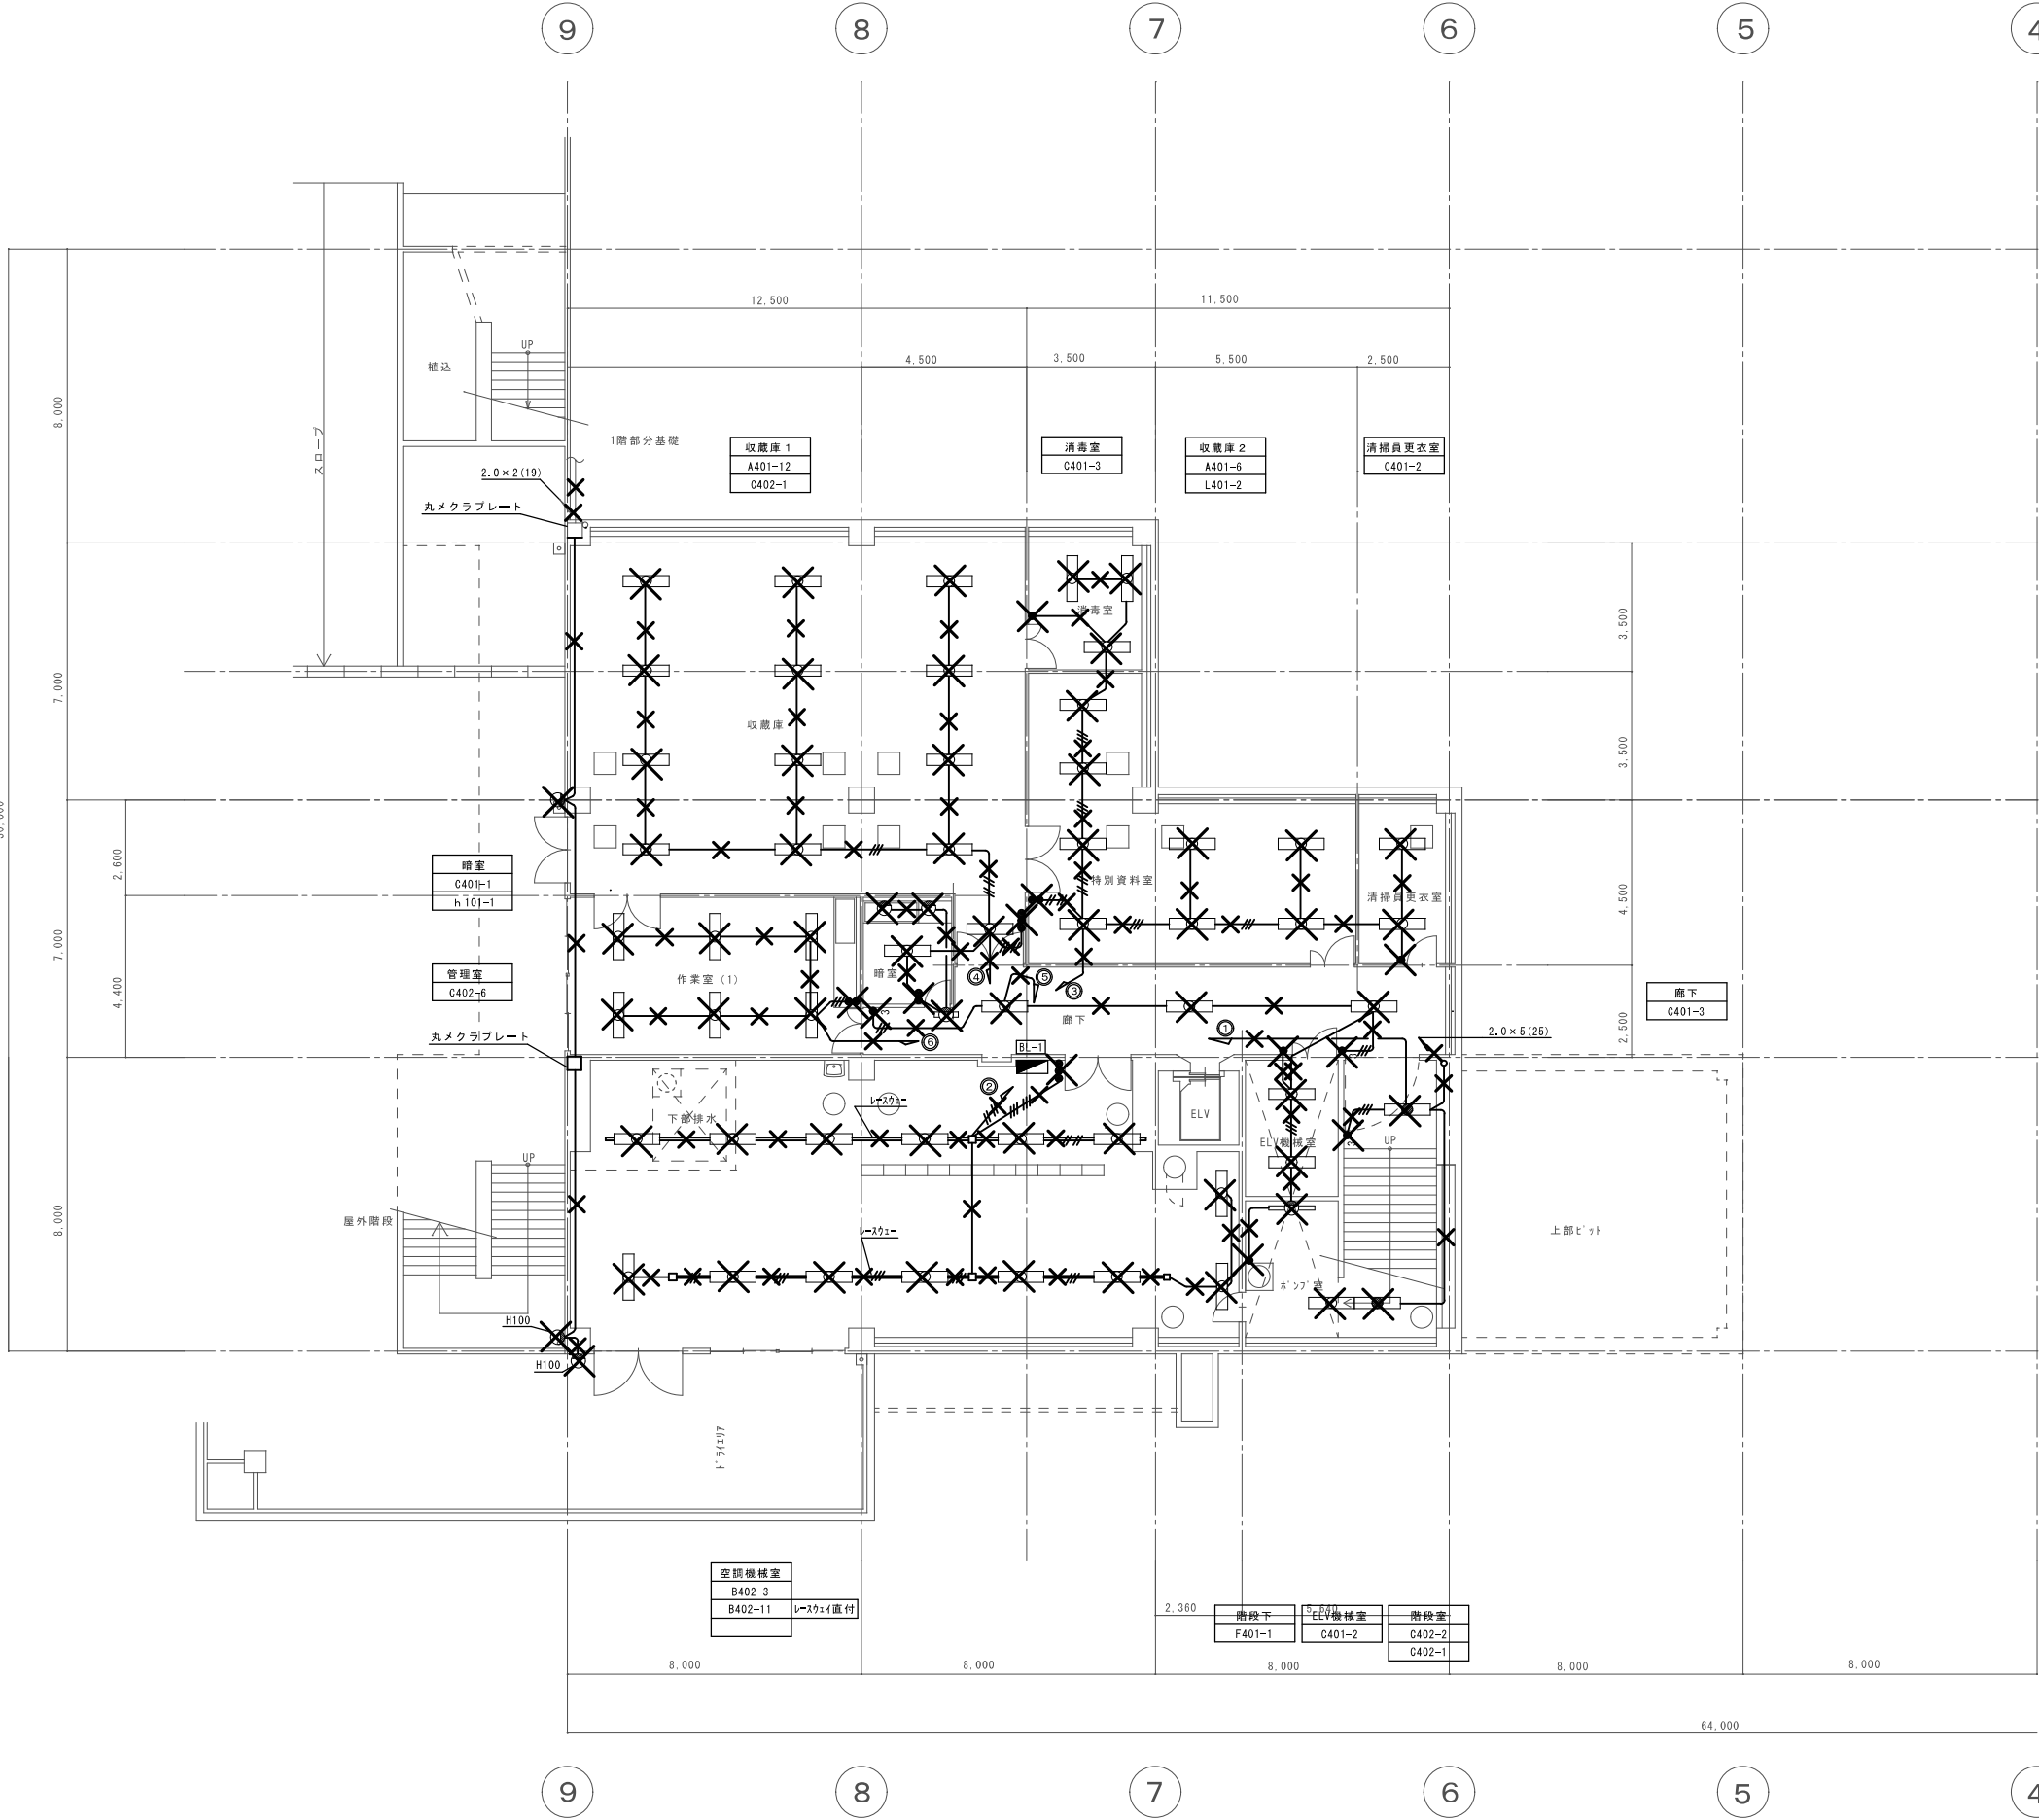


凡 例

●	埋込スイッチ	1P15A	傍記Lはパイロットランプ付	新金属プレート
● ₃	埋込スイッチ	3W15A		〃
● ₄	埋込スイッチ	4W15A		〃
□	アウトレットボックス	102口×54	C付	

※図中、×印は撤去処分を示す。


———	IV2.0×2 (19)
———	IV2.0×3 (19)
———	IV2.0×4 (25)
———	IV2.0×5 (25)
———	IV2.0×6 (25)
———	IV2.0×7 (31)
———	IV2.0×8 (31)

※図中、×印は撤去処分を示す。

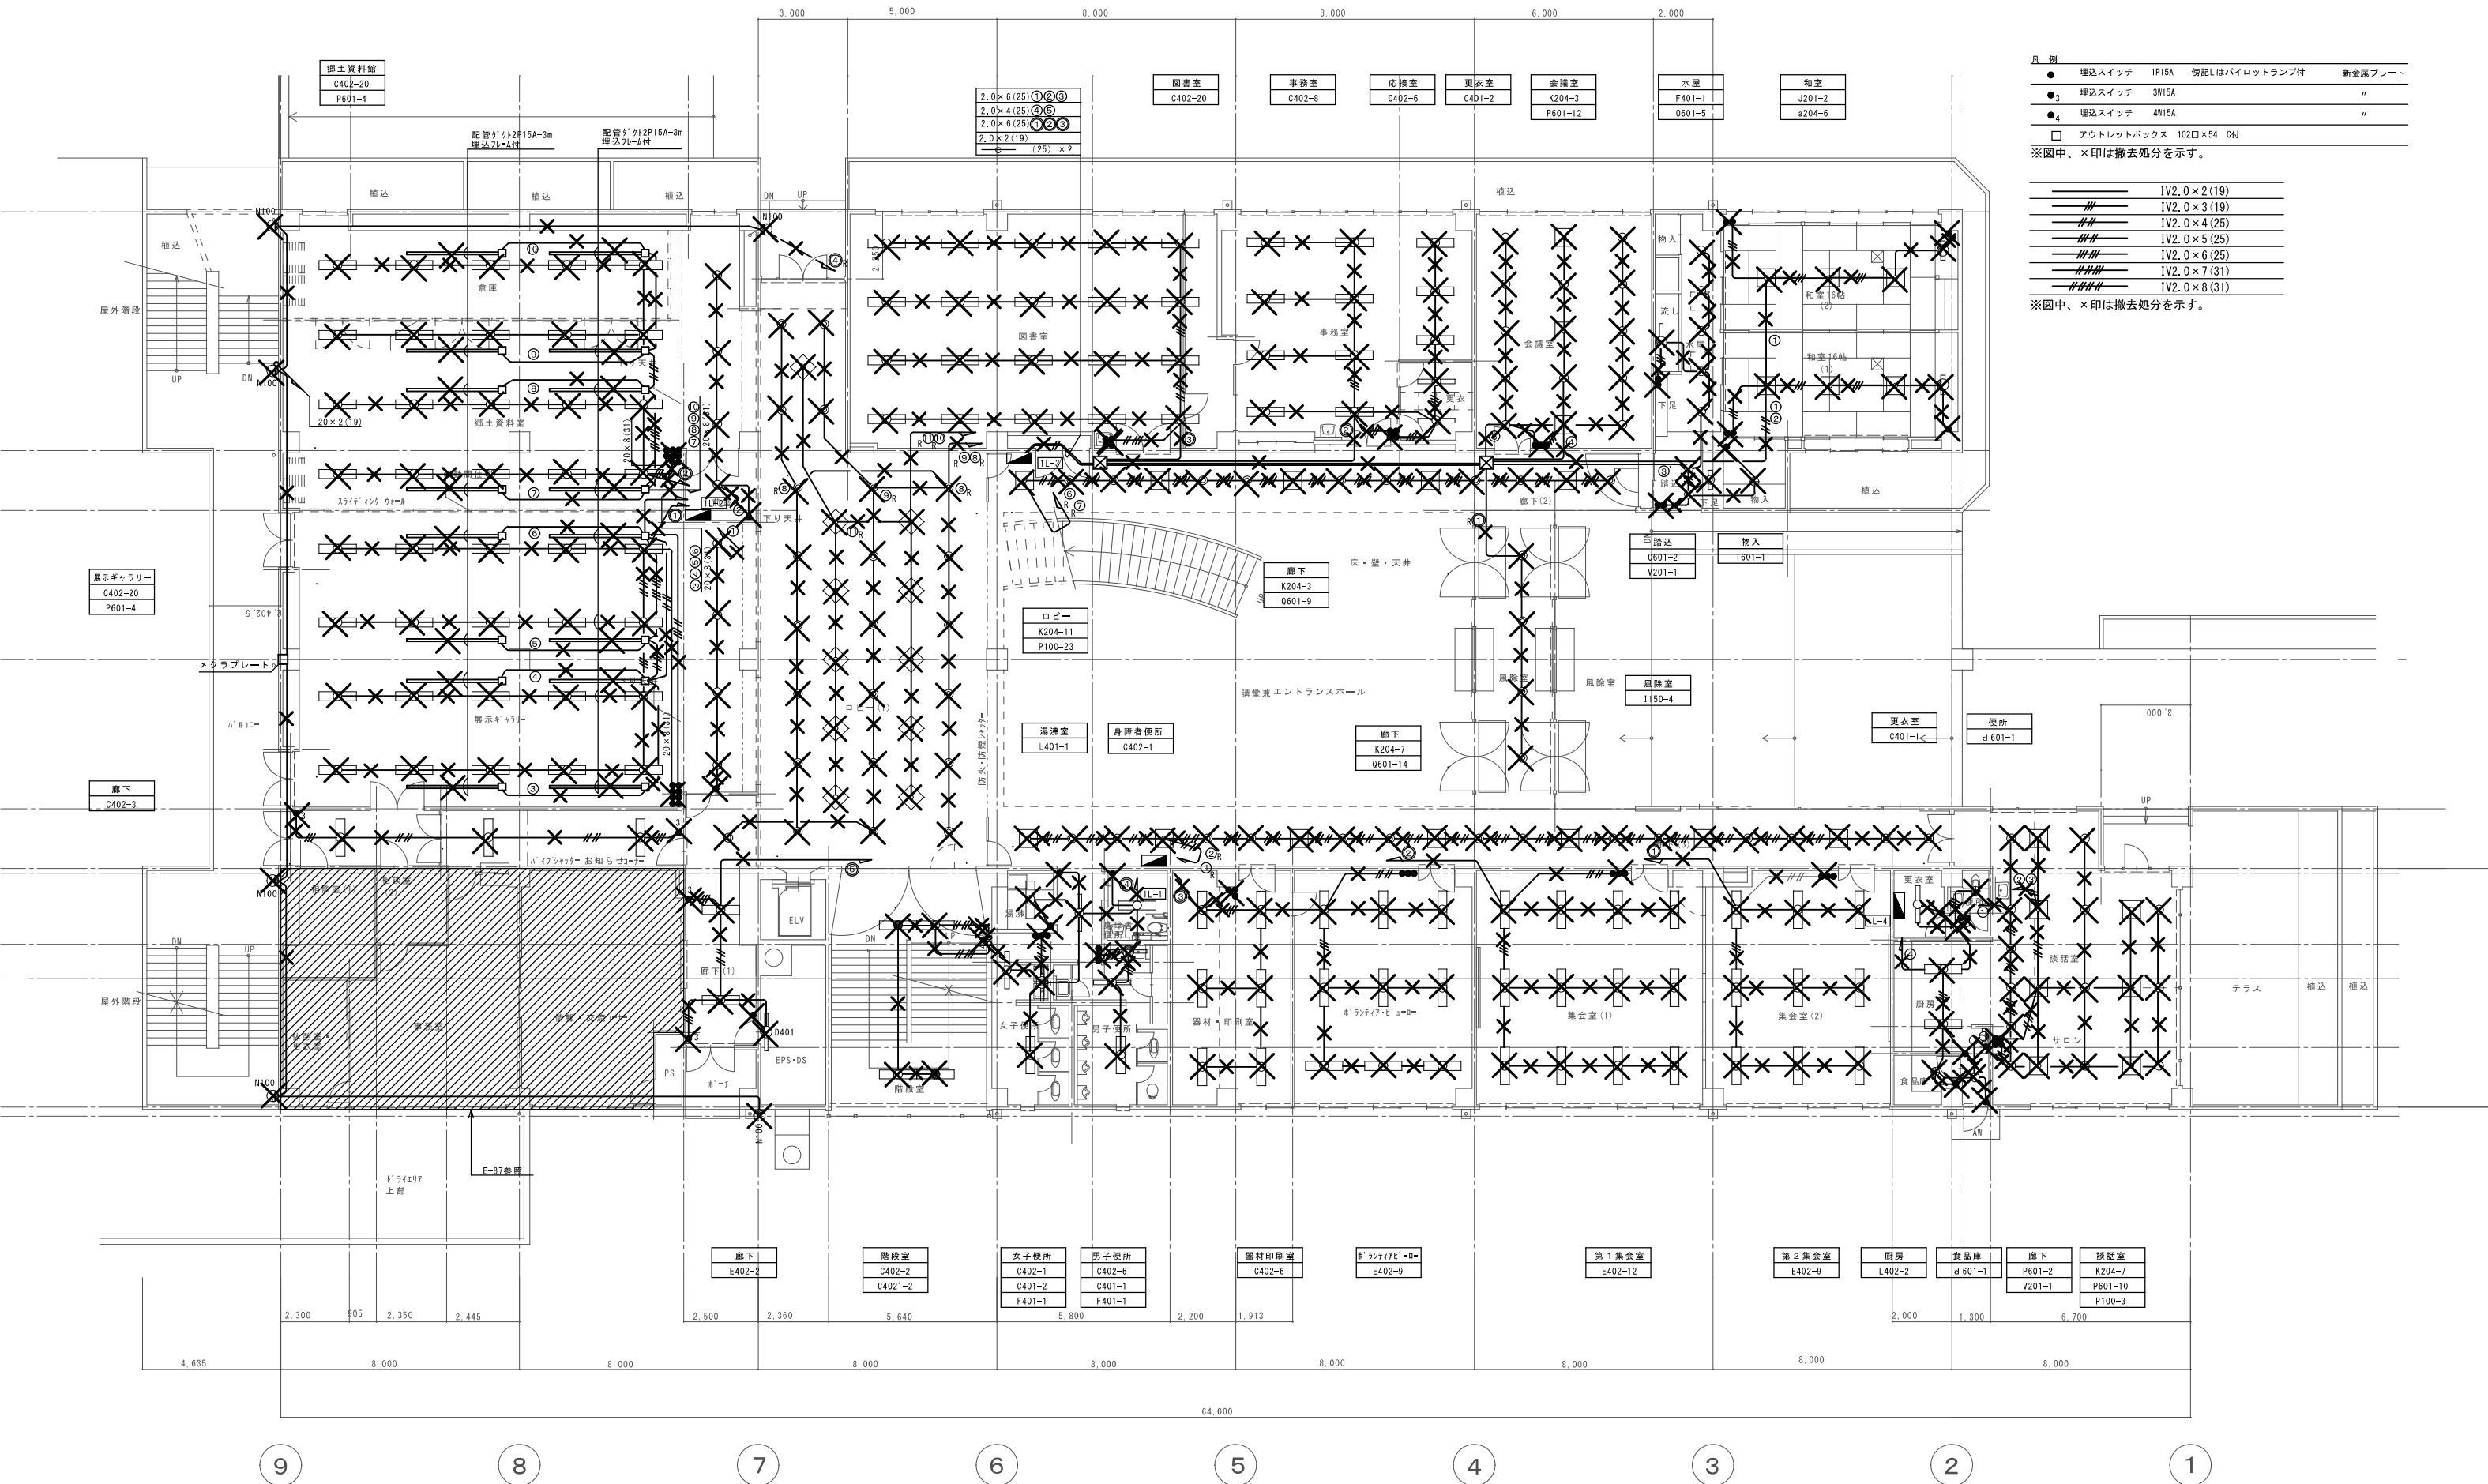

- 凡 例
- 埋込スイッチ 1P15A 傍記Lはパイロットランプ付 新金属プレート
 - ₃ 埋込スイッチ 3W15A "
 - ₄ 埋込スイッチ 4W15A "
 - アウトレットボックス 102□×54 0付
- ※図中、×印は撤去処分を示す。


- IV2.0×2(19)
 - IV2.0×3(19)
 - IV2.0×4(25)
 - IV2.0×5(25)
 - IV2.0×6(25)
 - IV2.0×7(31)
 - IV2.0×8(31)
- ※図中、×印は撤去処分を示す。

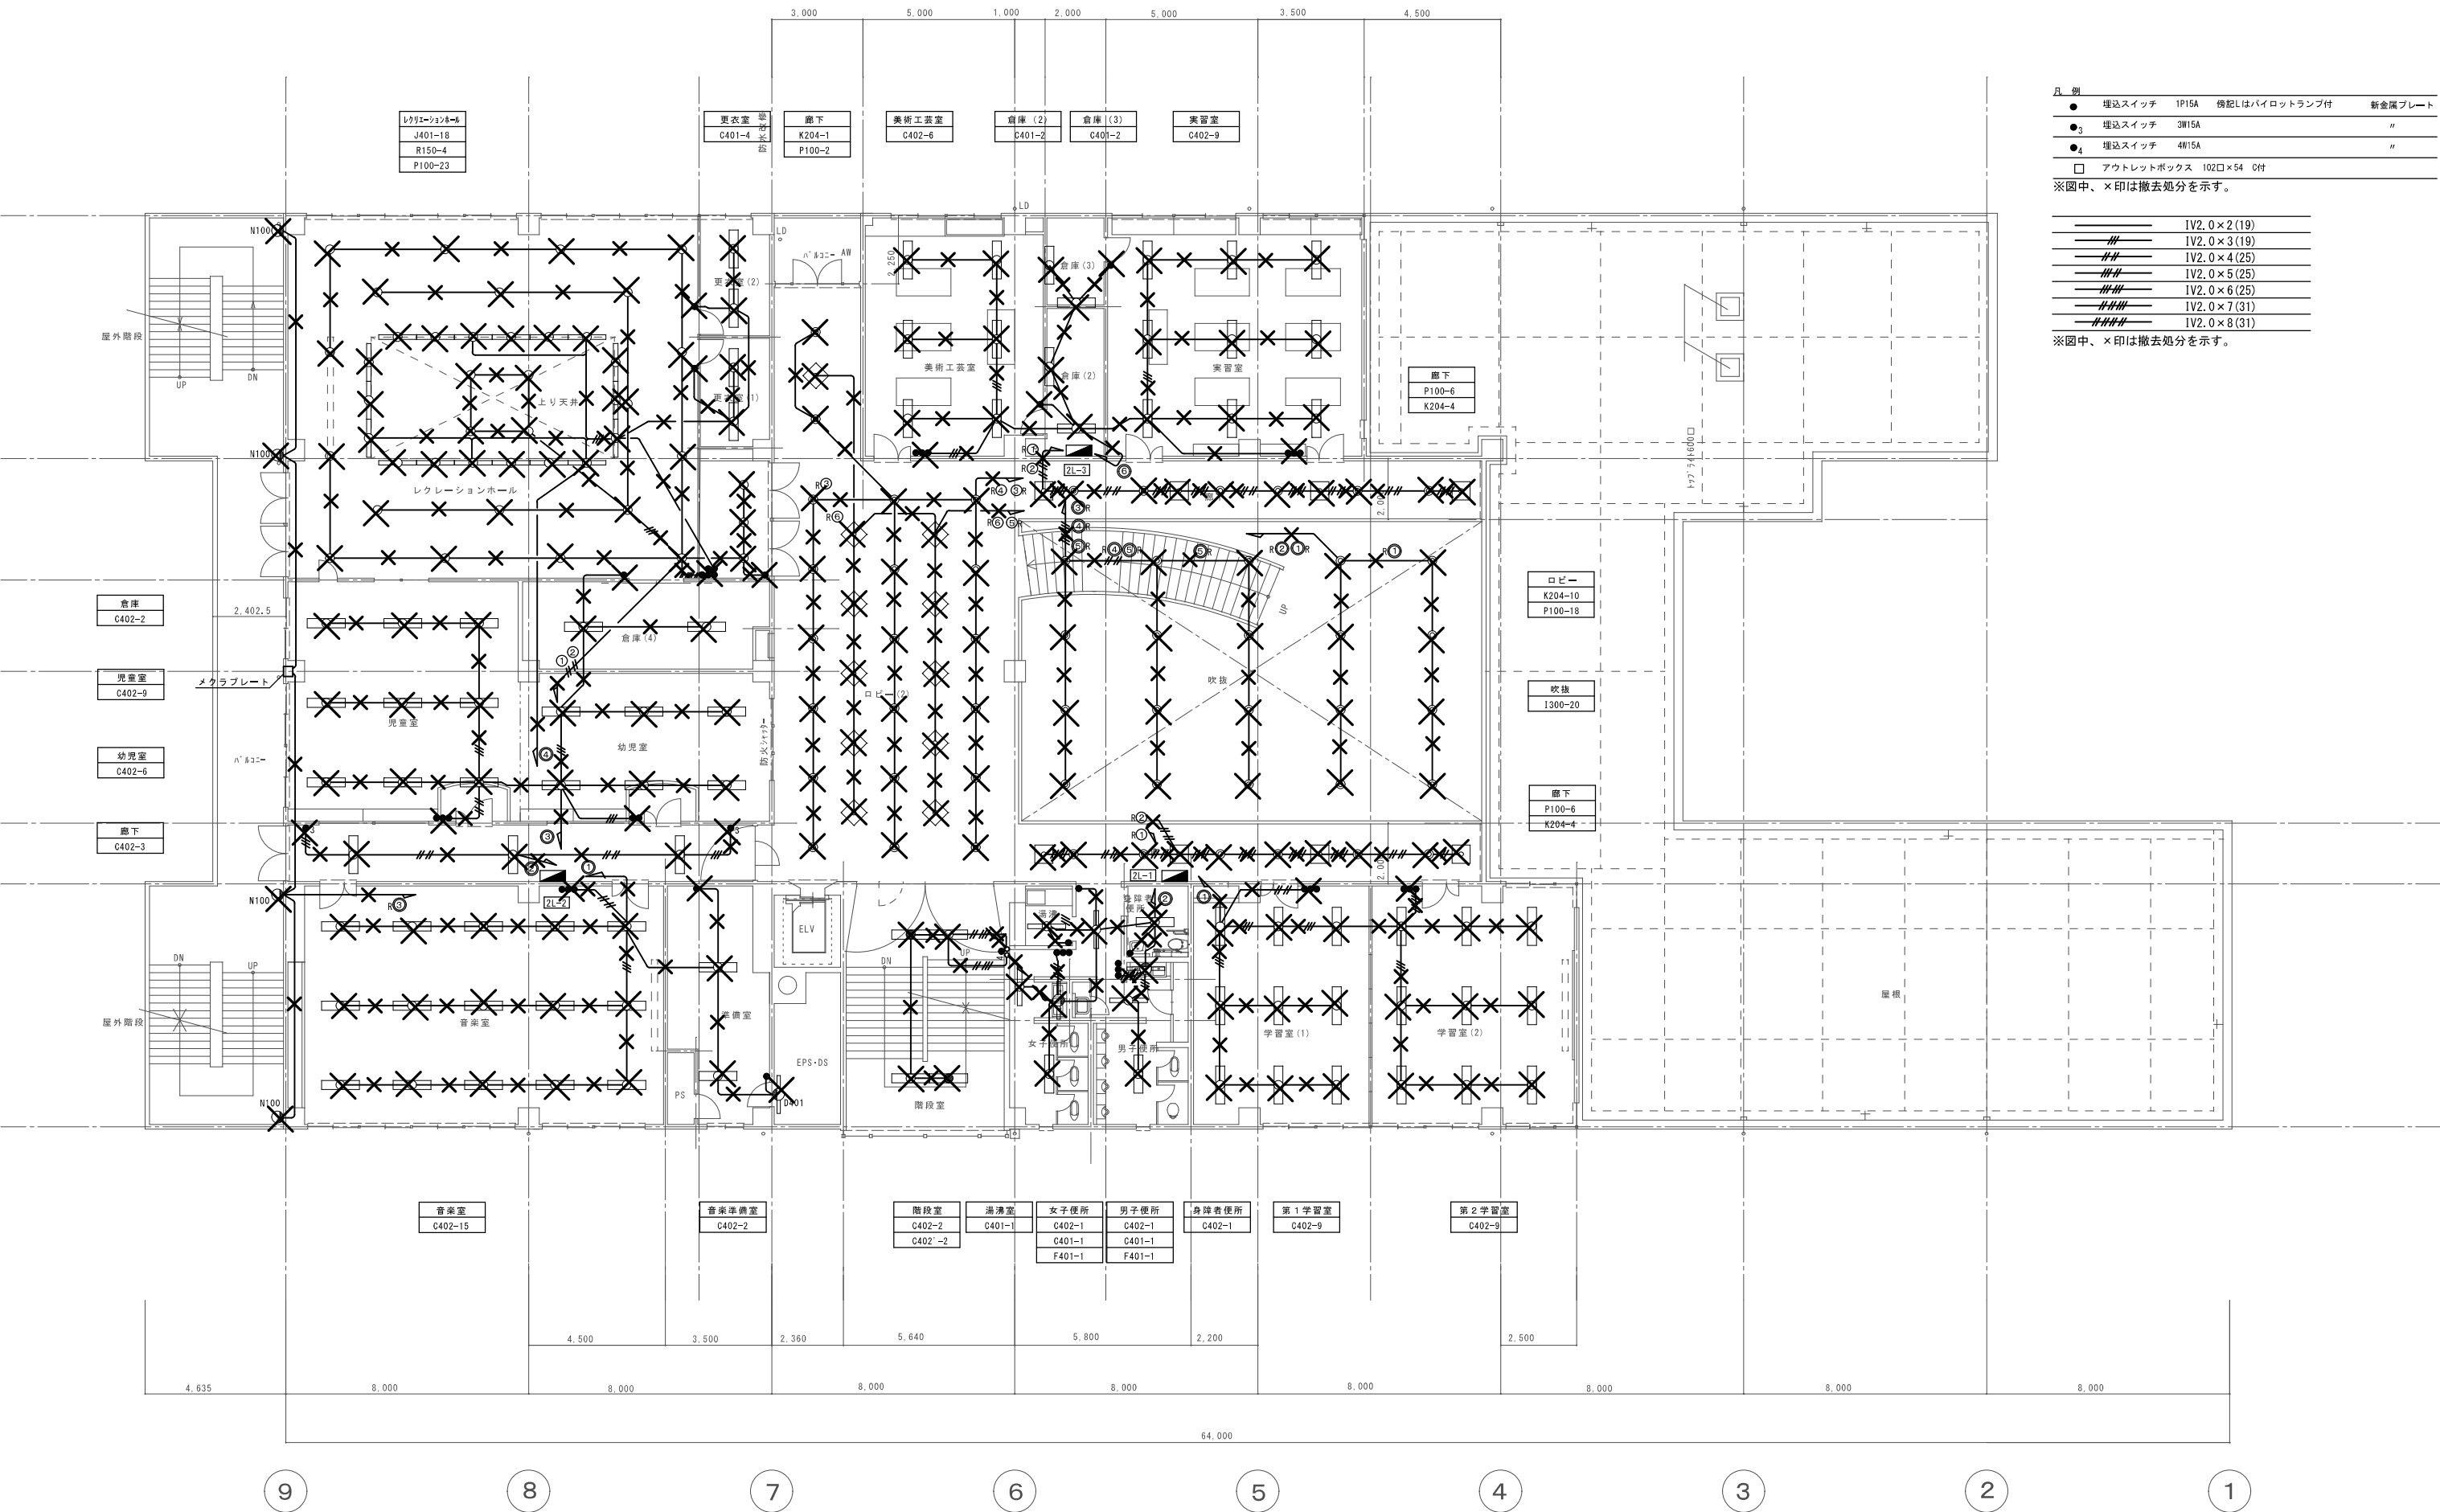

凡 例			
●	埋込スイッチ	1P15A	検配Lはパイロットランプ付 新金属プレート
● ₃	埋込スイッチ	3W15A	〃
● ₄	埋込スイッチ	4W15A	〃
□	アウトレットボックス 102口×54 0付		

——	IV2.0×2(19)
——	IV2.0×3(19)
——	IV2.0×4(25)
——	IV2.0×5(25)
——	IV2.0×6(25)
——	IV2.0×7(31)
——	IV2.0×8(31)

※図中、×印は撤去処分を示す。

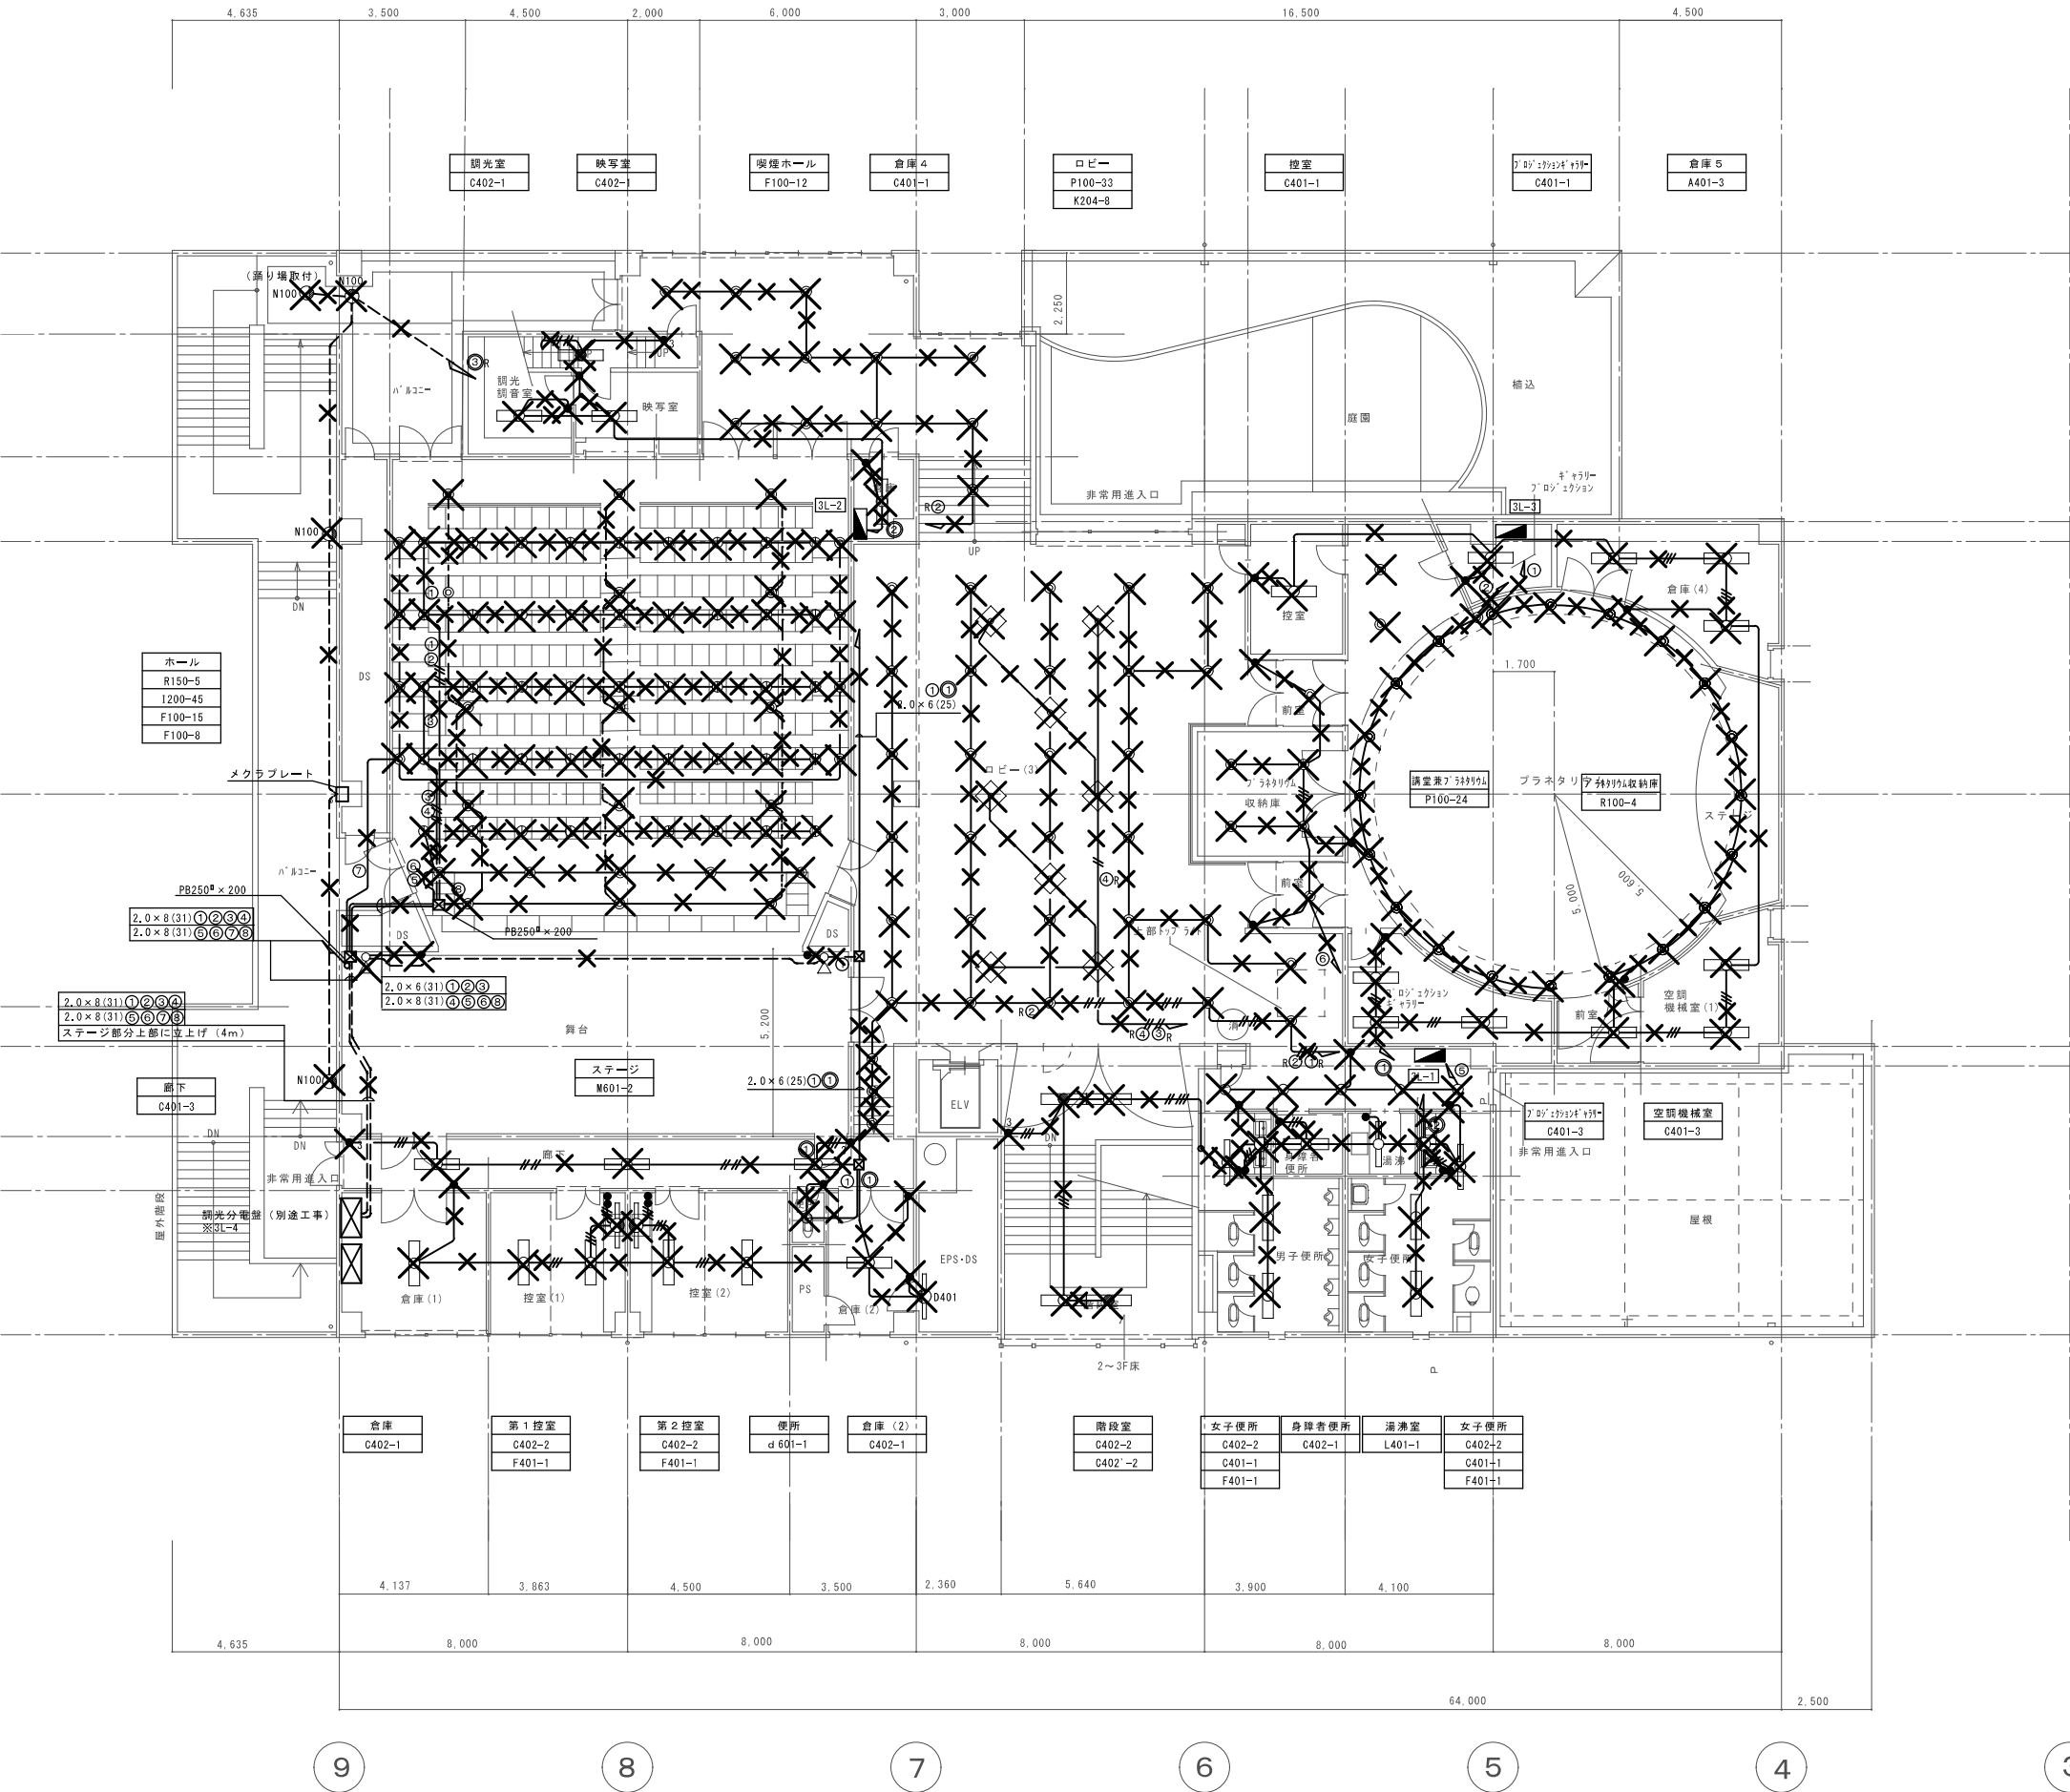


●	埋込スイッチ	1P15A	傍配Lはパイロットランプ付	新金属プレート
● ₃	埋込スイッチ	3W15A		〃
● ₄	埋込スイッチ	4W15A		〃
□	アウトレットボックス	102口×54	0付	

※図中、×印は撤去処分を示す。

——	IV2.0×2(19)
——	IV2.0×3(19)
——	IV2.0×4(25)
——	IV2.0×5(25)
——	IV2.0×6(25)
——	IV2.0×7(31)
——	IV2.0×8(31)

※図中、×印は撤去処分を示す。

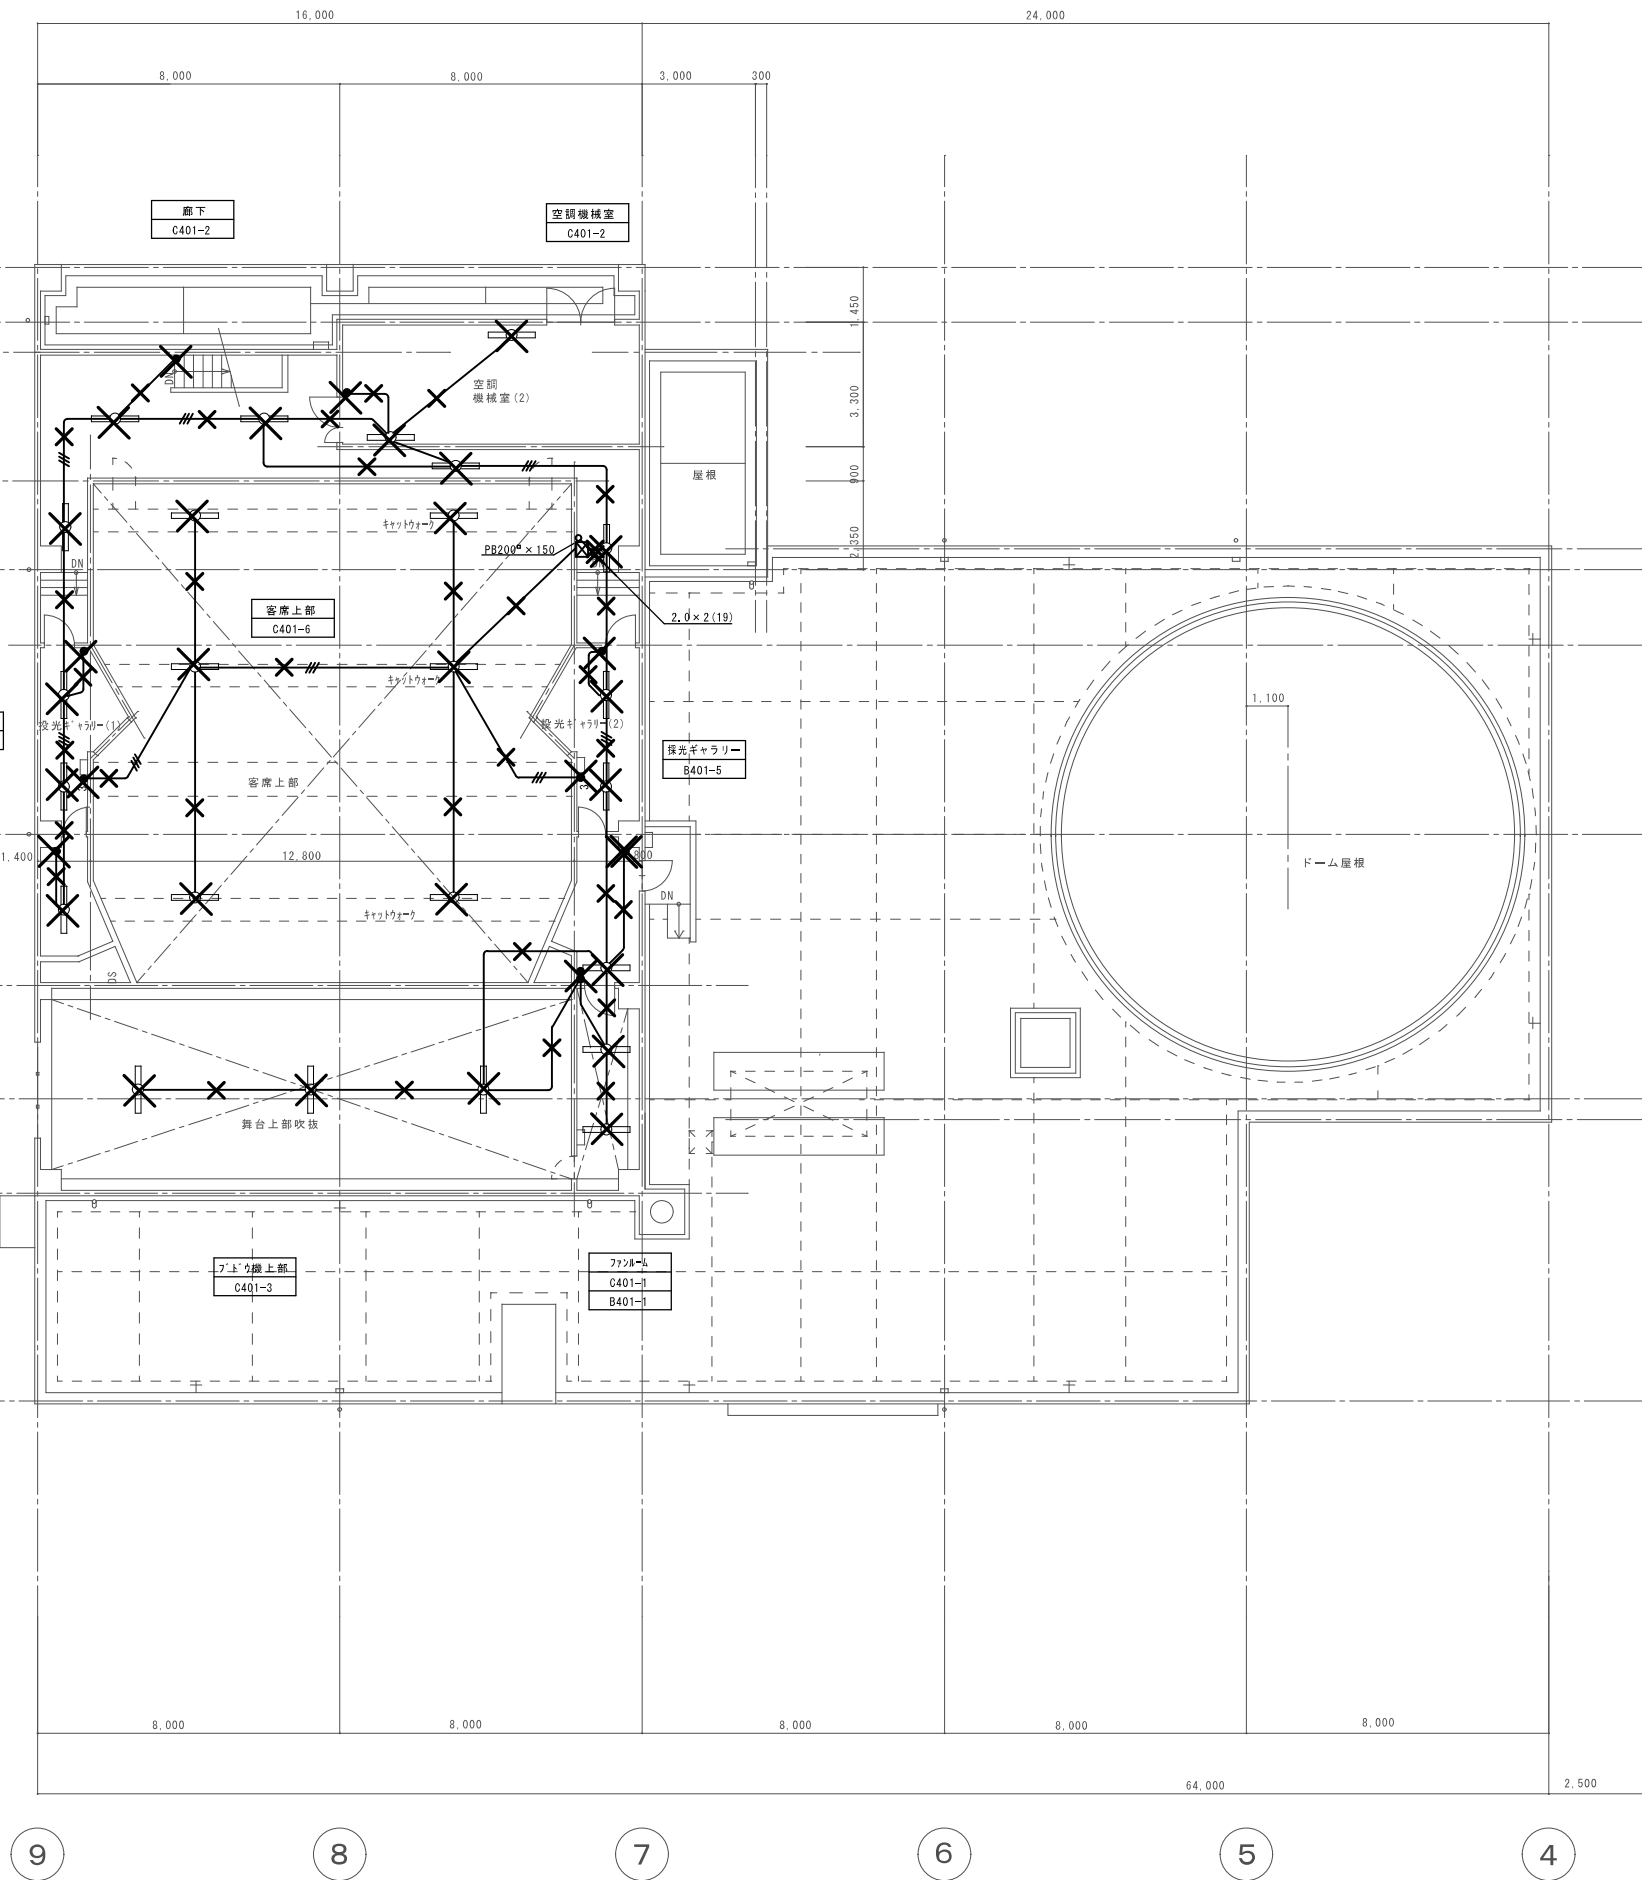

● 例			
●	埋込スイッチ	1P15A	傍記Lはパイロットランプ付 新金属プレート
● ₃	埋込スイッチ	3W15A	〃
● ₄	埋込スイッチ	4W15A	〃
□	アウトレットボックス 102□×54 C付		

※図中、×印は撤去処分を示す。


——	1V2.0×2(19)
—— 	


休息・更衣室	A-2	D-15	⑦	蛍光灯	H132W×2
	d-1	E-18	⑧	蛍光灯	FHP23W×3
相談室(1)	A-2	G-5	⑨	ダウンライト	L E D・蛍光灯
	d-1	H-7	⑩	ダウンライト	スポット型
相談室(2)	A-1	L-1	⑪	スポットライト	蛍光灯
	d-1	a-1	⑫	薄床灯	天井埋込型
	A-8	e-1	⑬	非常照明	電池内蔵型
事務室	E-15	E-12	●	埋込スイッチ	片切型
	a-1	E-5	●	埋込スイッチ	投光器用
	f-1	d-1	●	リモコンスイッチ	
	D-10	D-21	●	人感センサー	天井埋込型
待合スペース	d-1	L-3	●		
	e-1	b-2			
	B-1	d-1			
	C-5	g-1			
	F-3	f-1			
お知らせコーナー	J-7				
	h-1				
	d-2				

	EM-EEF 1.6-2C
	EM-EEF 2.0-2C
	EM-EEF 1.6-2C+7-1.6
	EM-EEF 1.6-3C+7-1.6
	EM-EEF 1.6-2Cx2+7-1.6
	EM-EEF 1.6-3Cx2+7-1.6
	EM-EEF 1.6-3C
	EM-EEF 1.6-2Cx2
	EM-EEF 1.6-2Cx5

※ 図中、ハッチ部は既存のままとする。
ハッチ部以外の配線、照明器具、配線器具は全撤去とする。


※ 図中、★印の器具はライトバーのみ撤去とする。

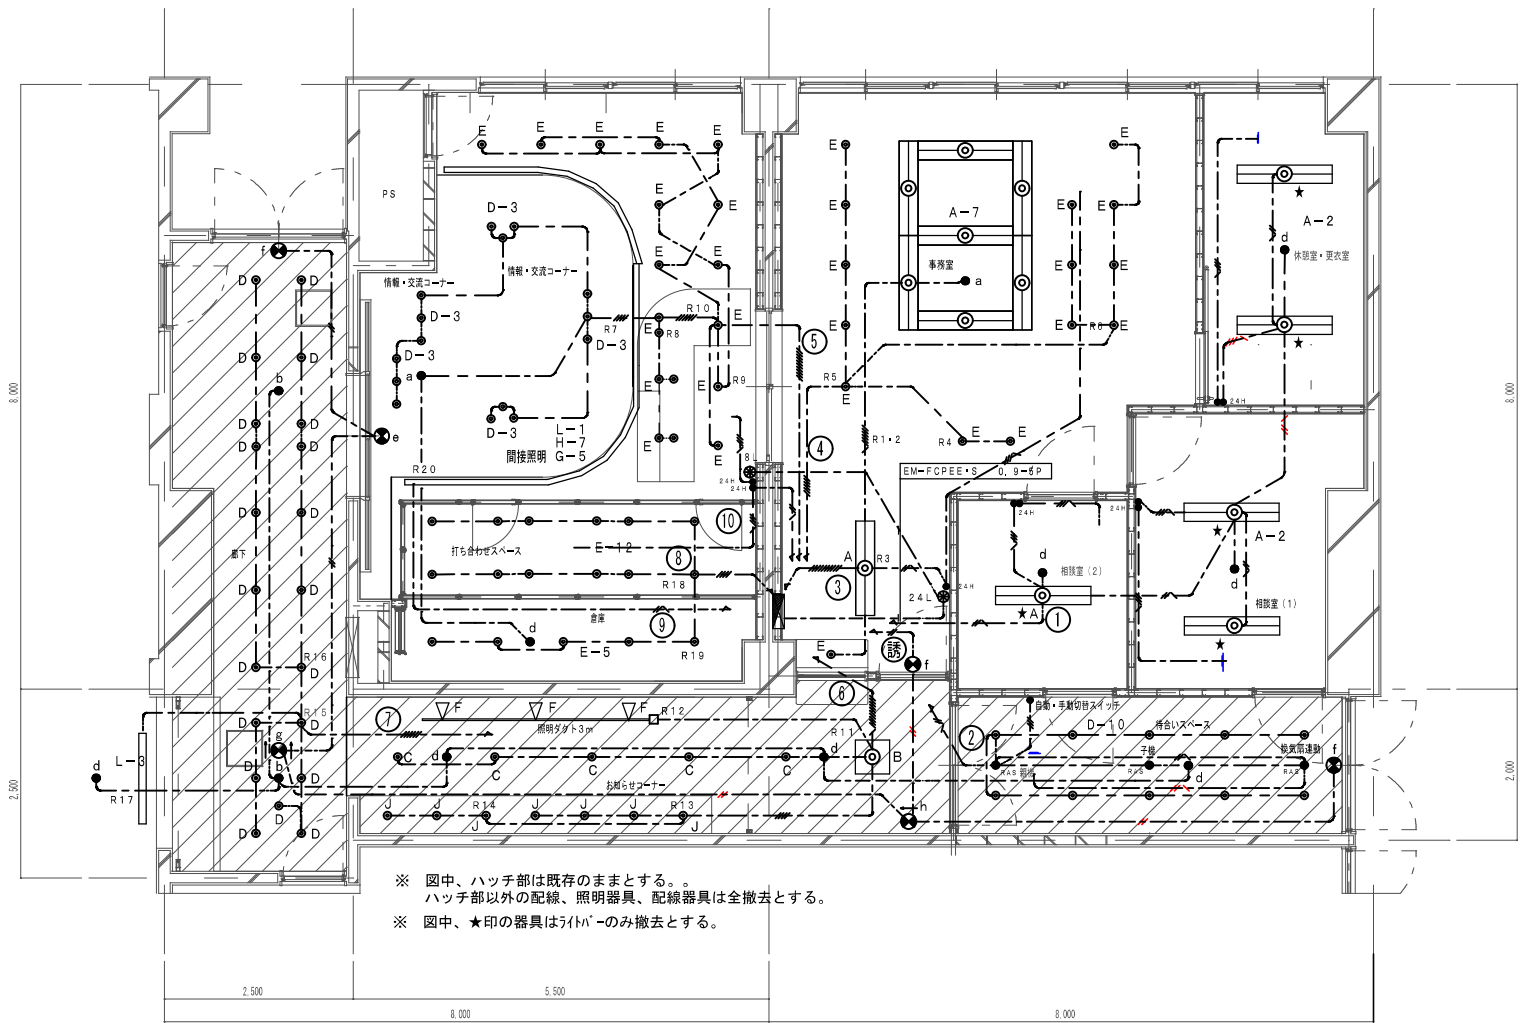

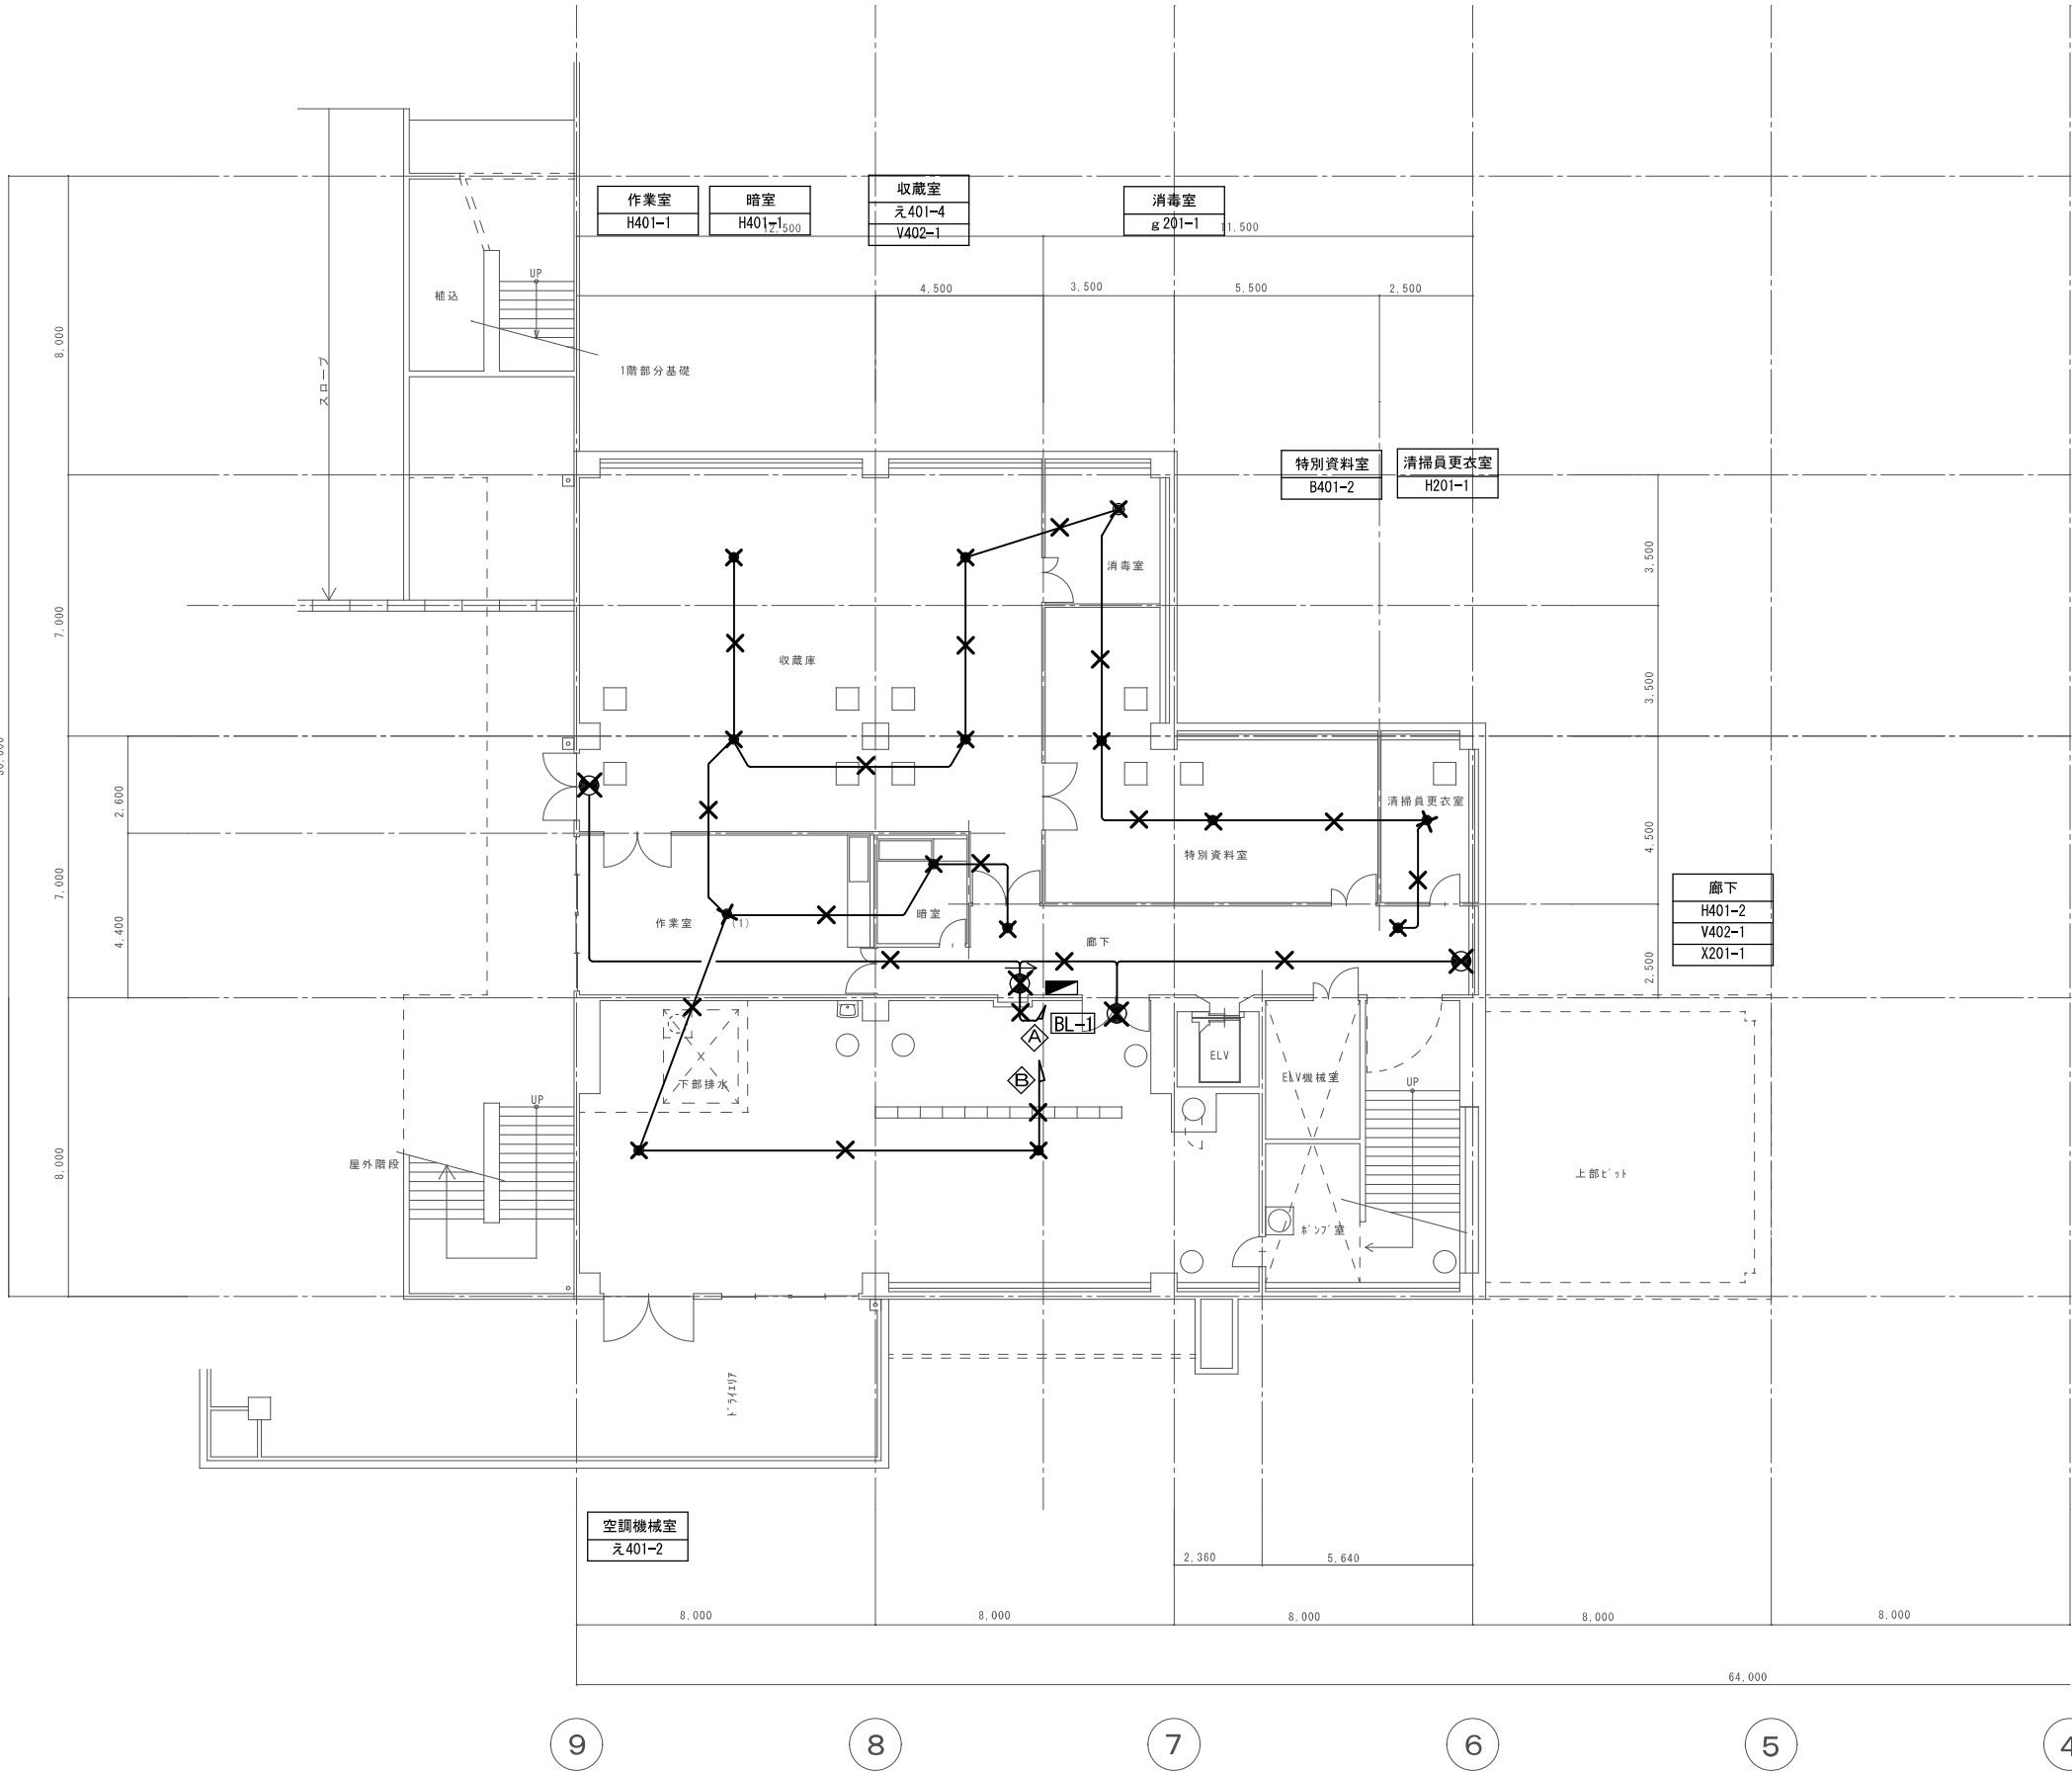


IV2.0×2(19)
※図中、×印は撤去処分を示す。

株式会社 大誠建築設計事務所 一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9615号 代表取締役 一級建築士 小林 弘 幸	日付	記 事	承認	照 査	設 計	設計年月日	件 名	縮 尺	E-092	
							中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事	A1 1/100		
							図面名	A3 1/200		
							防災照明設備 B1階平面図(改修前)	一級建築士 第193004号	大形 一朗	

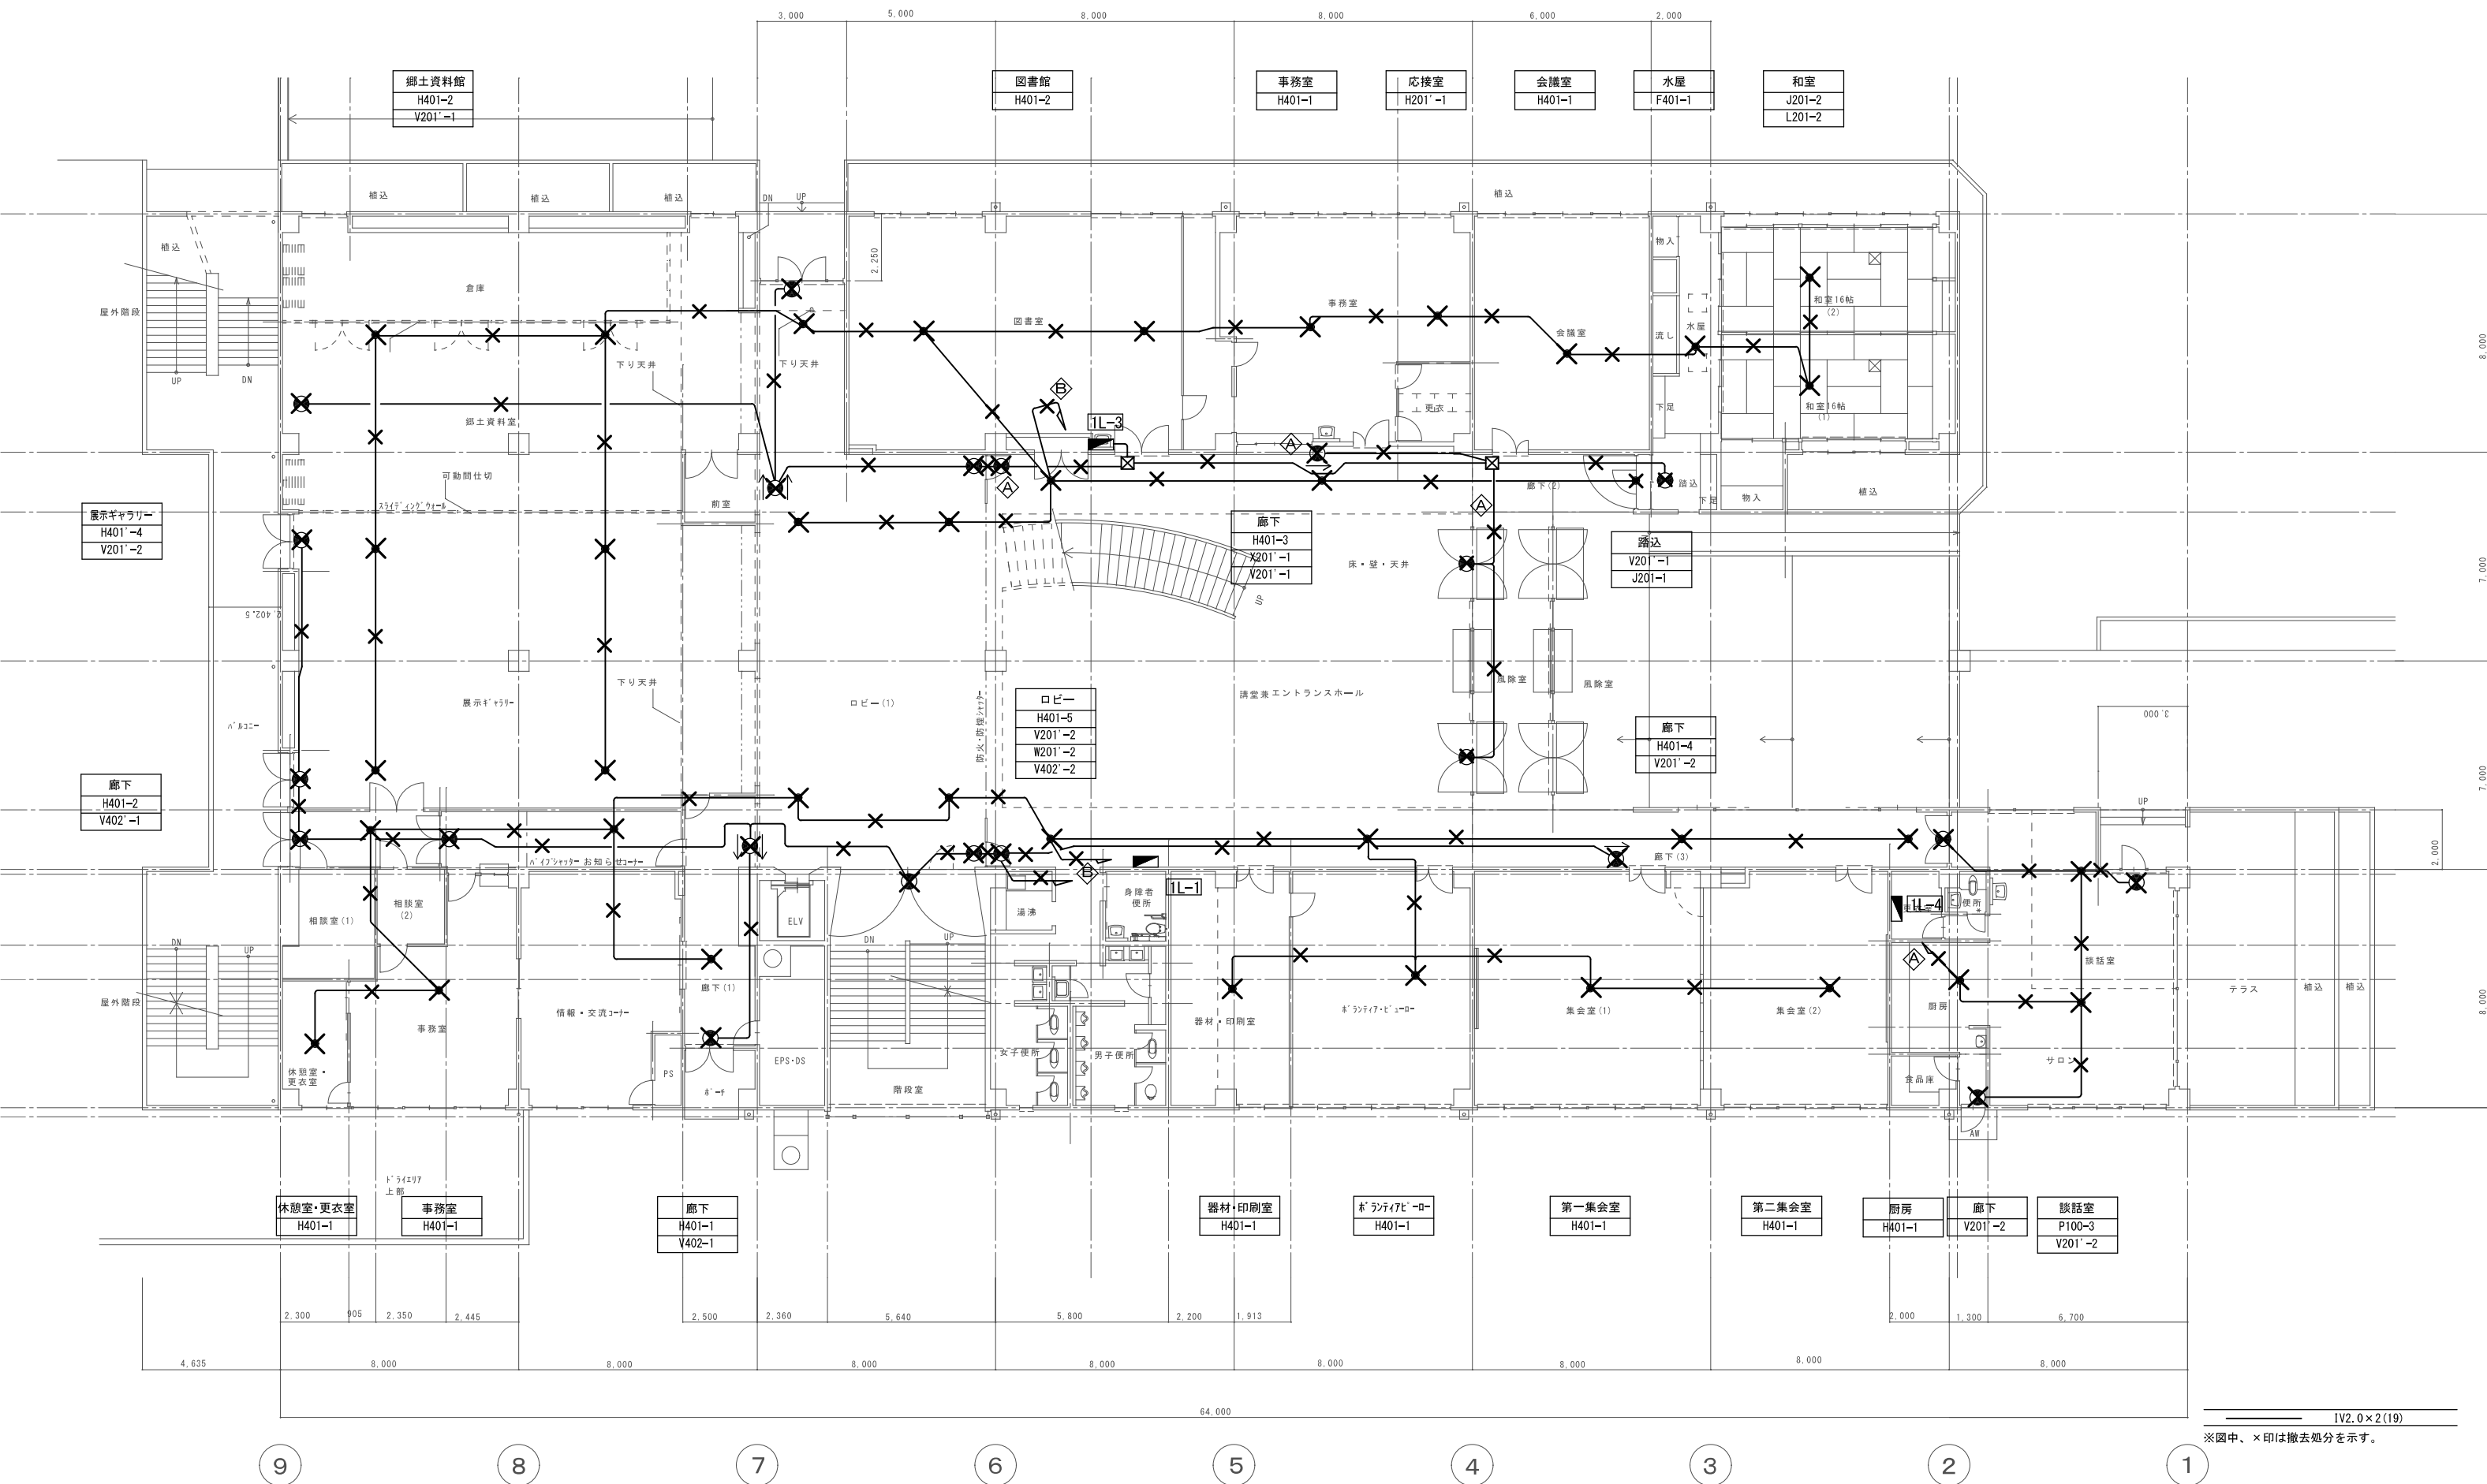

IV2.0×2(19)
※図中、×印は撤去処分を示す。

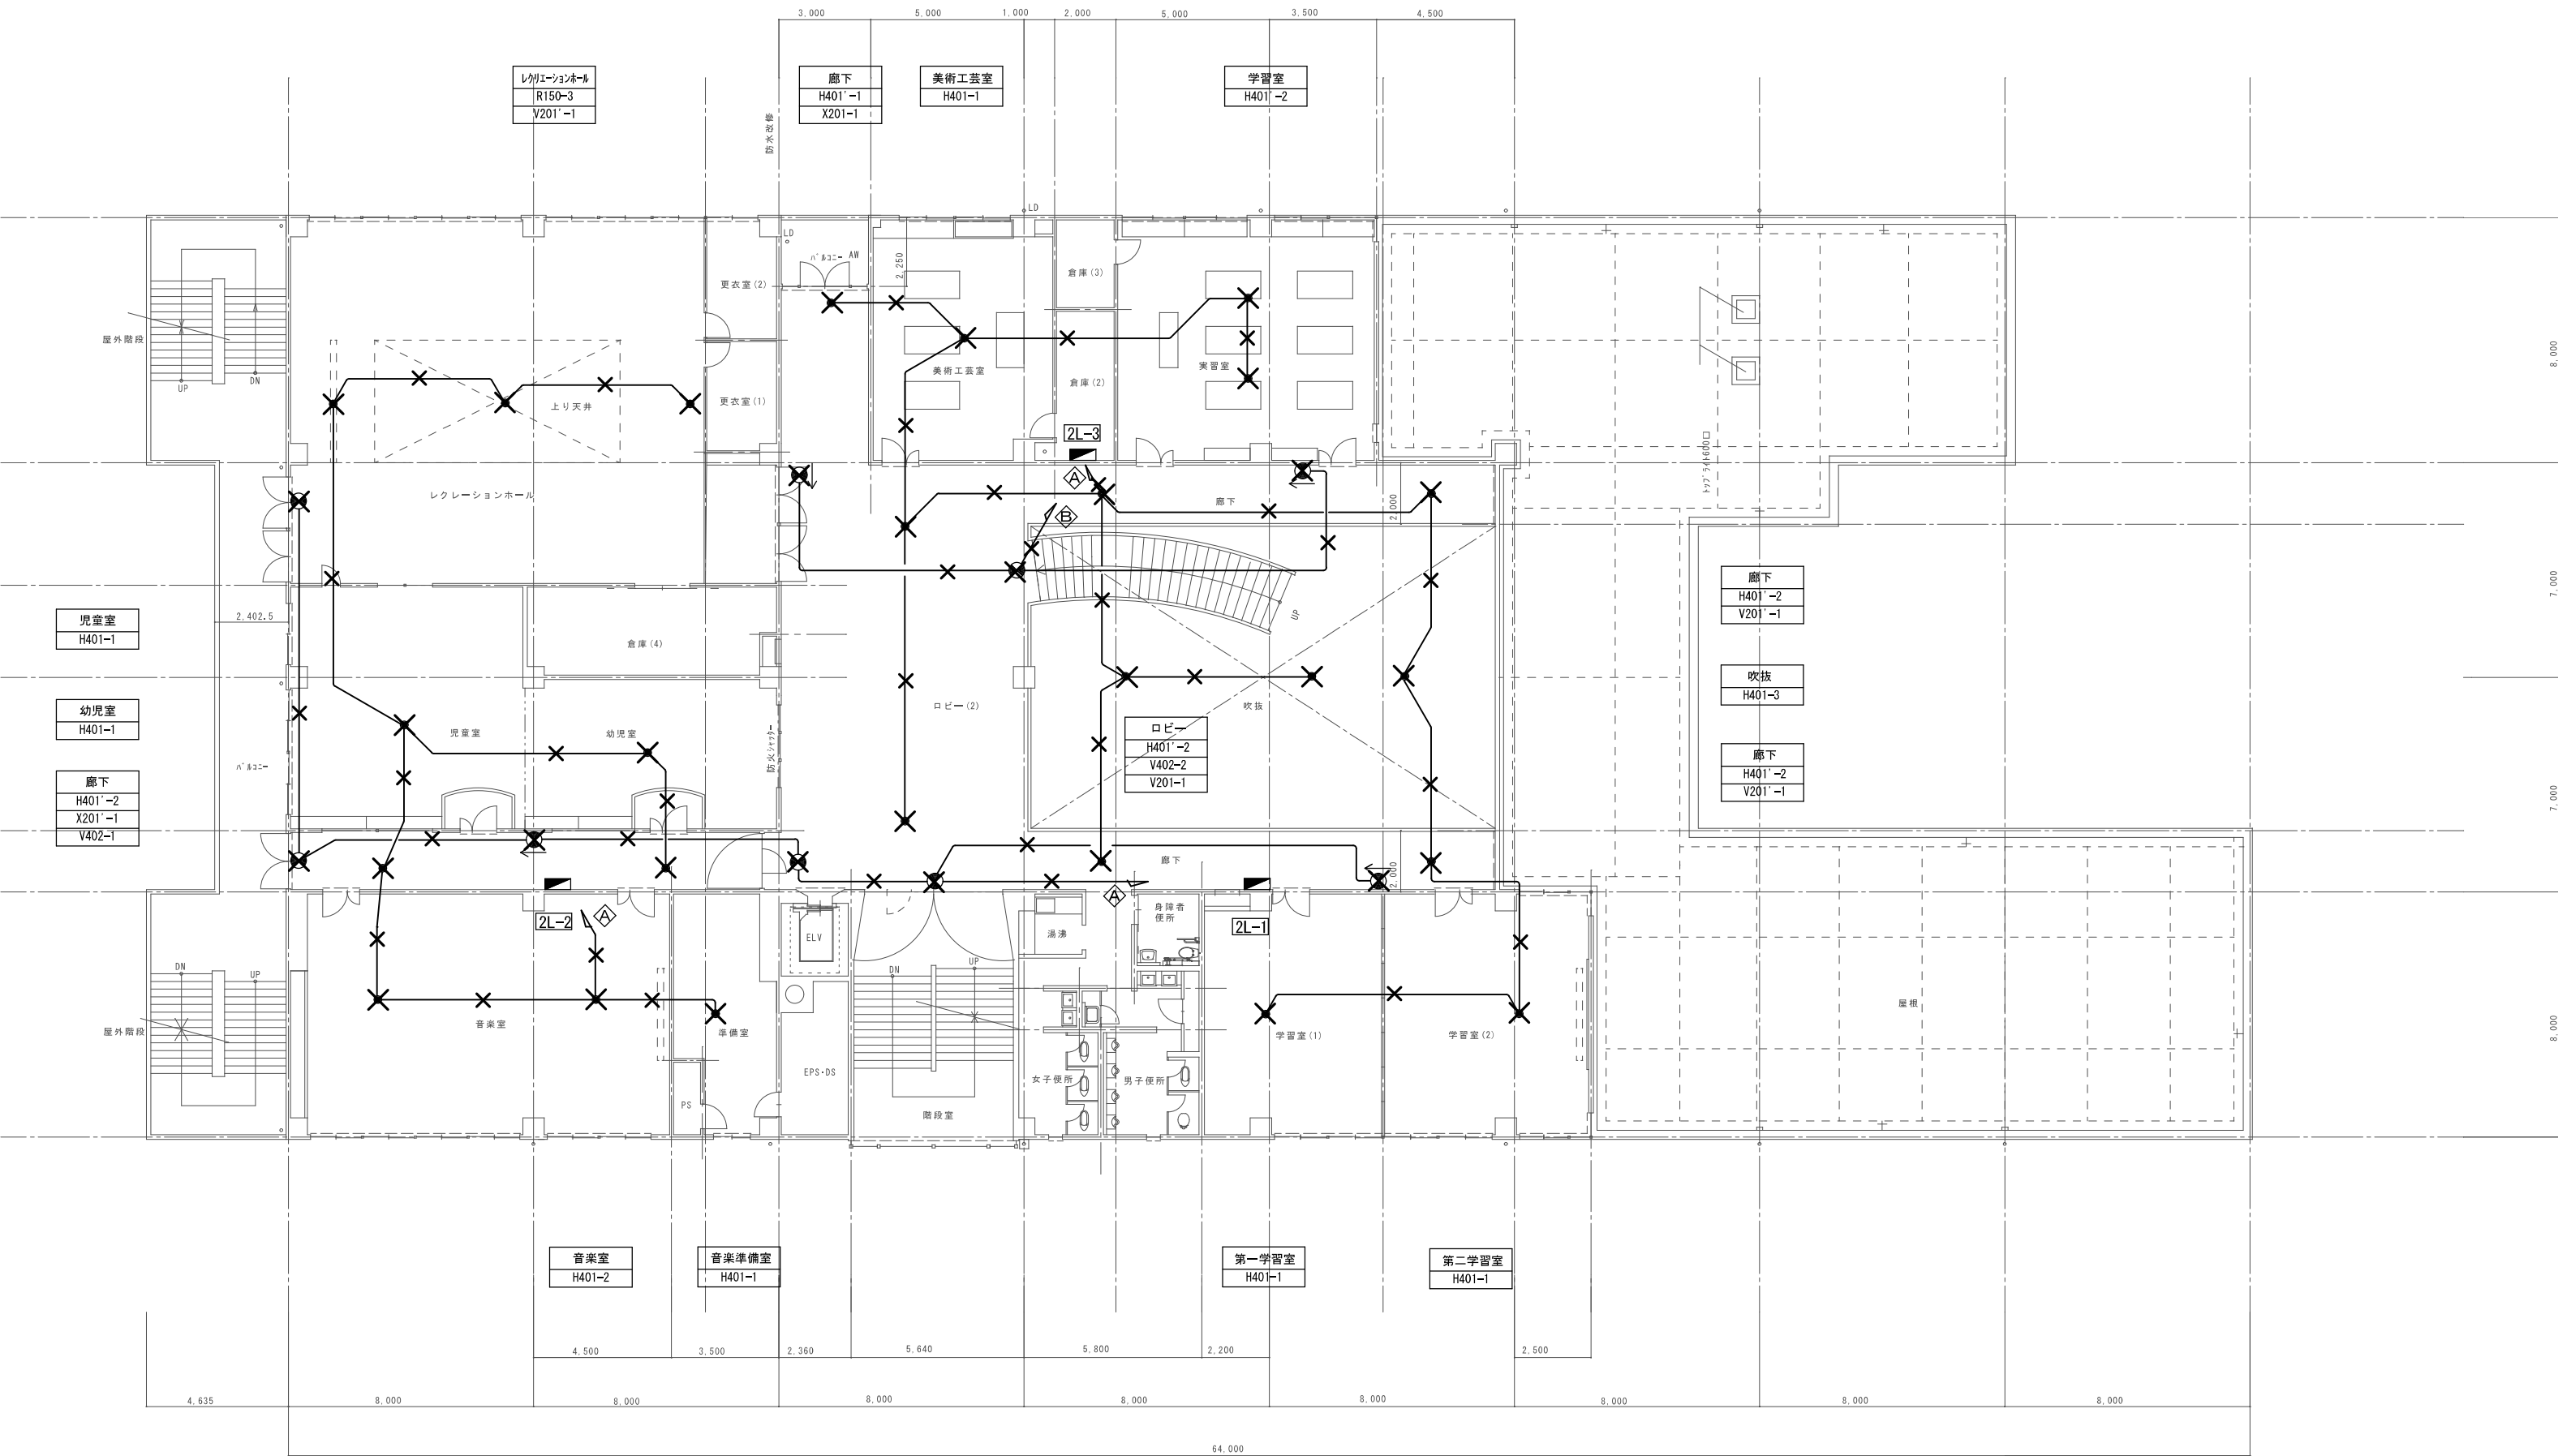

9

8

7

6

5

4

3

2

1

IV2.0×2(19)
※図中、×印は撤去処分を示す。



株式会社 大誠建築設計事務所

一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9615号

代表取締役 小林 弘幸
一級建築士



日付

記事

承認

照査

設計


設計年月日

件名 中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事


図面名 防災照明設備 2階平面図(改修前)


縮尺 A1 1/100
A3 1/200 E-094

一級建築士 第193004号 大形 一朗

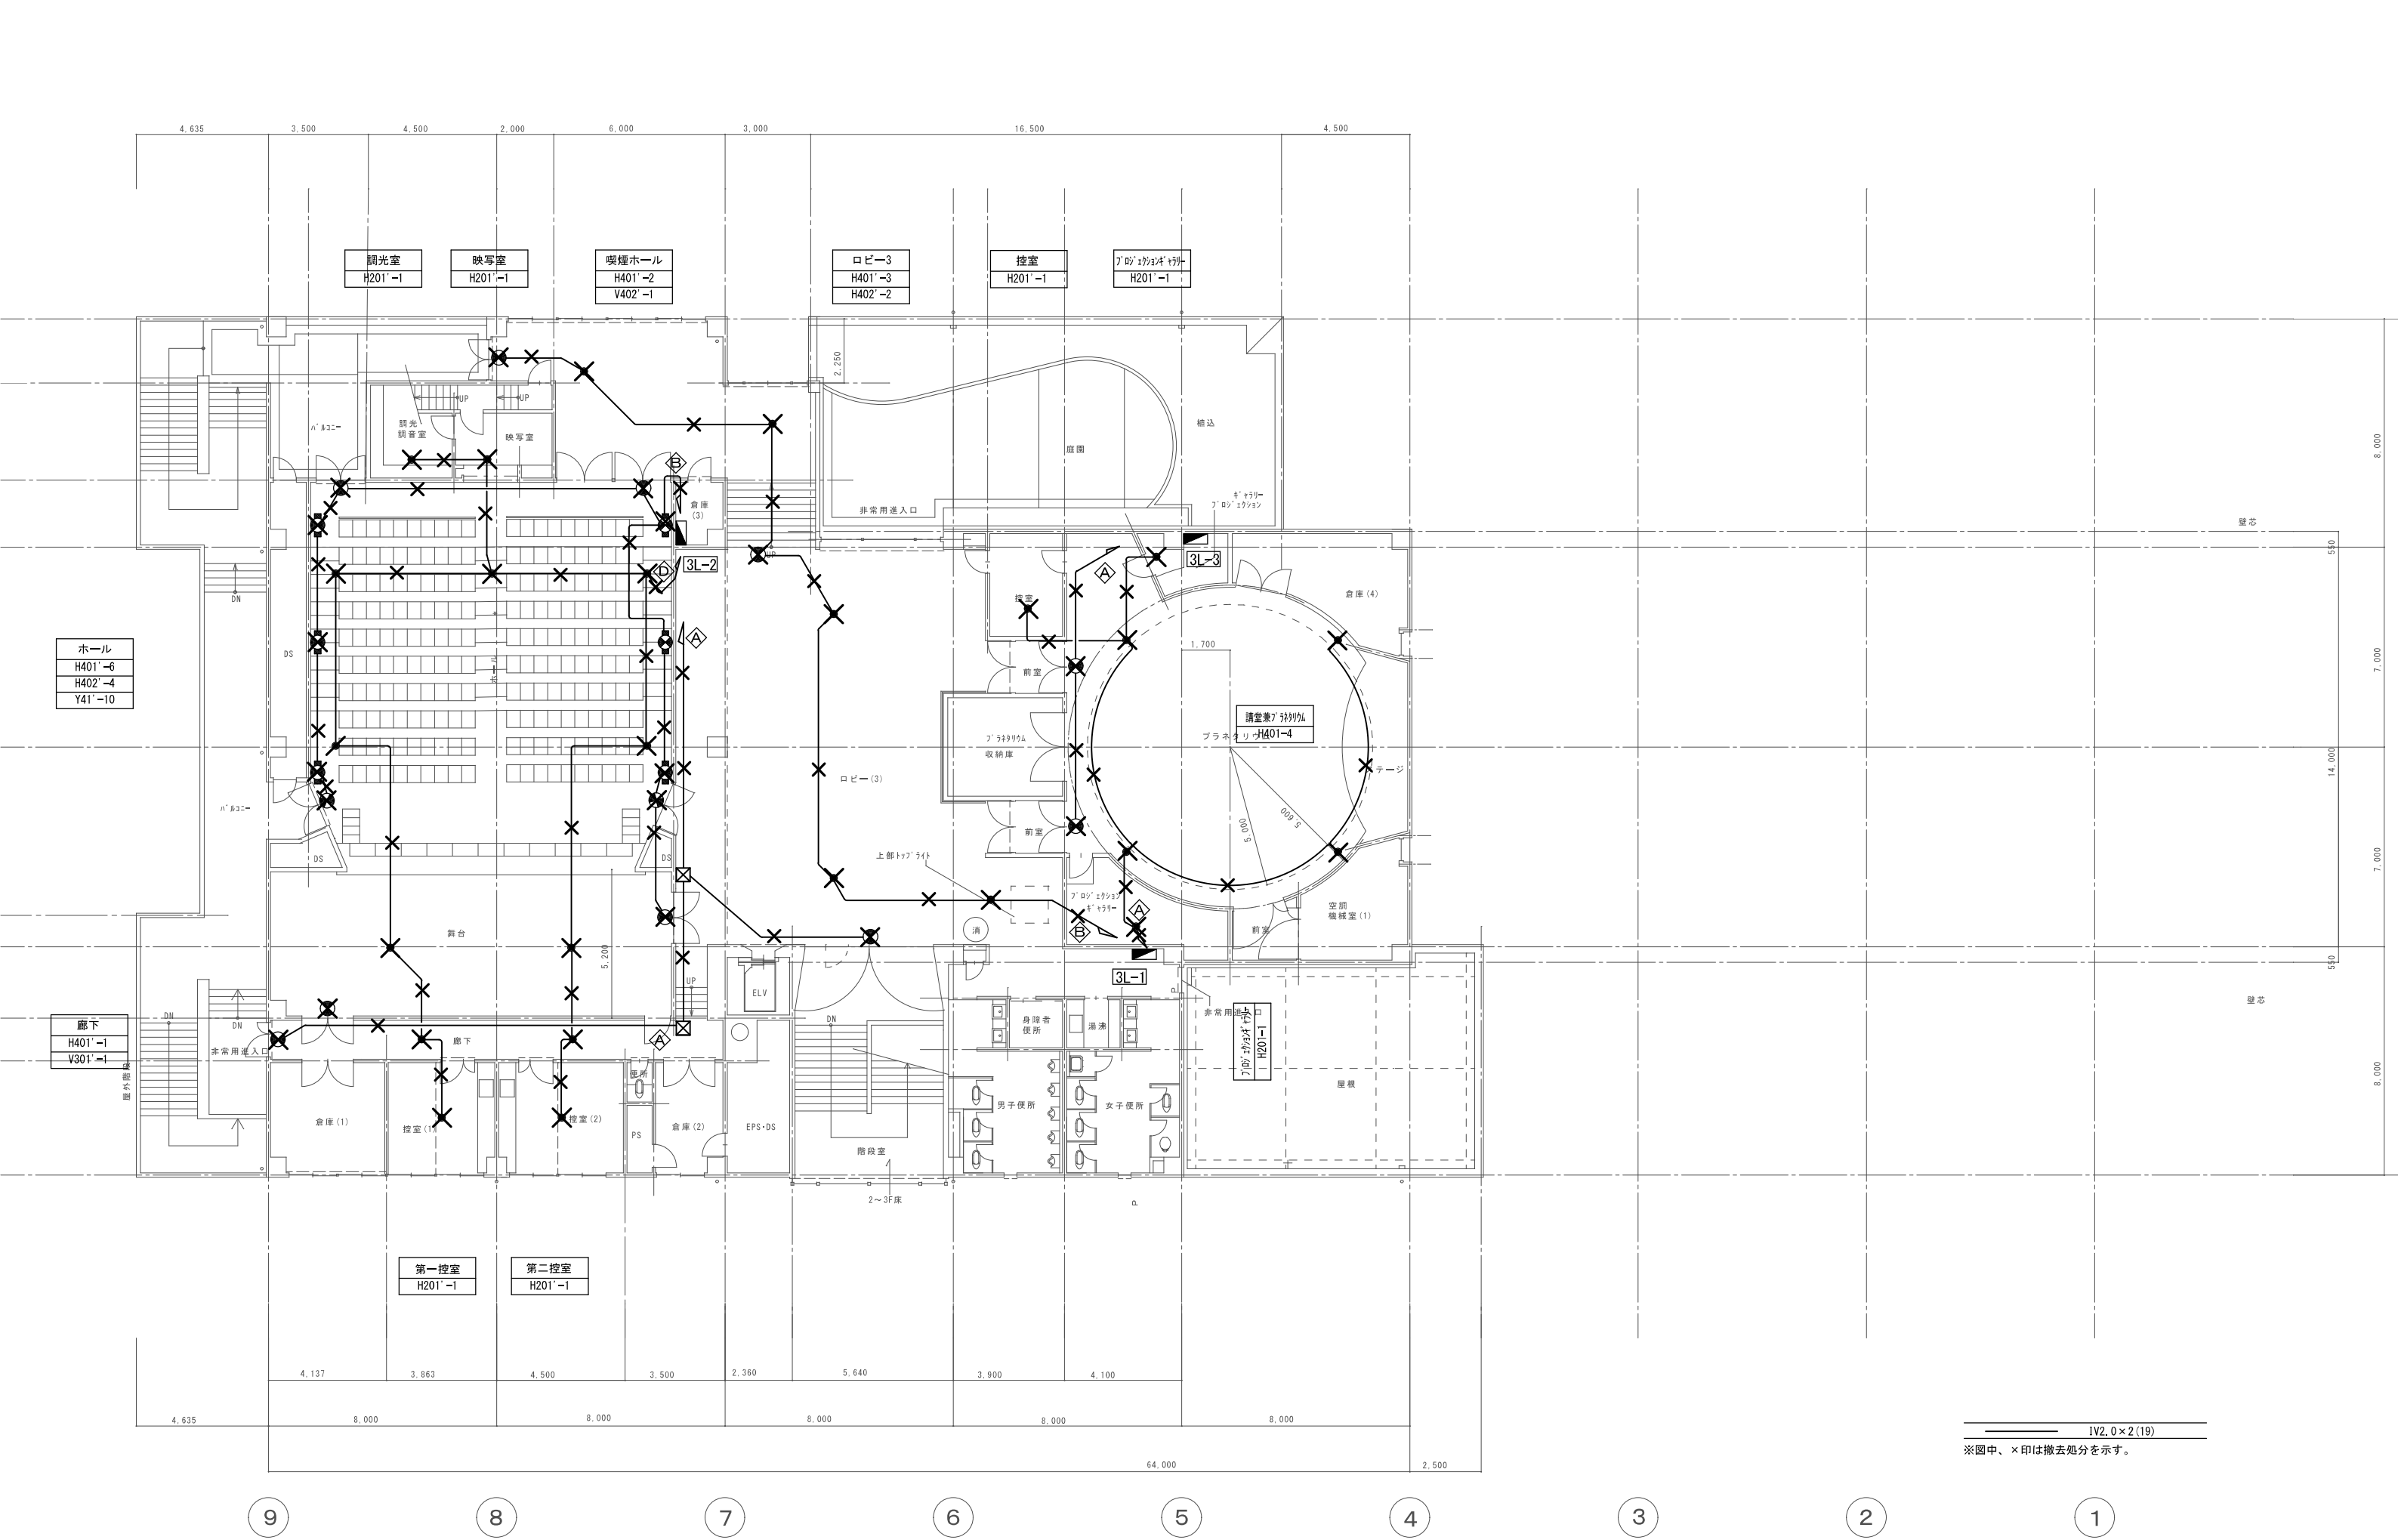

IV2.0×2(19)
※図中、×印は撤去処分を示す。

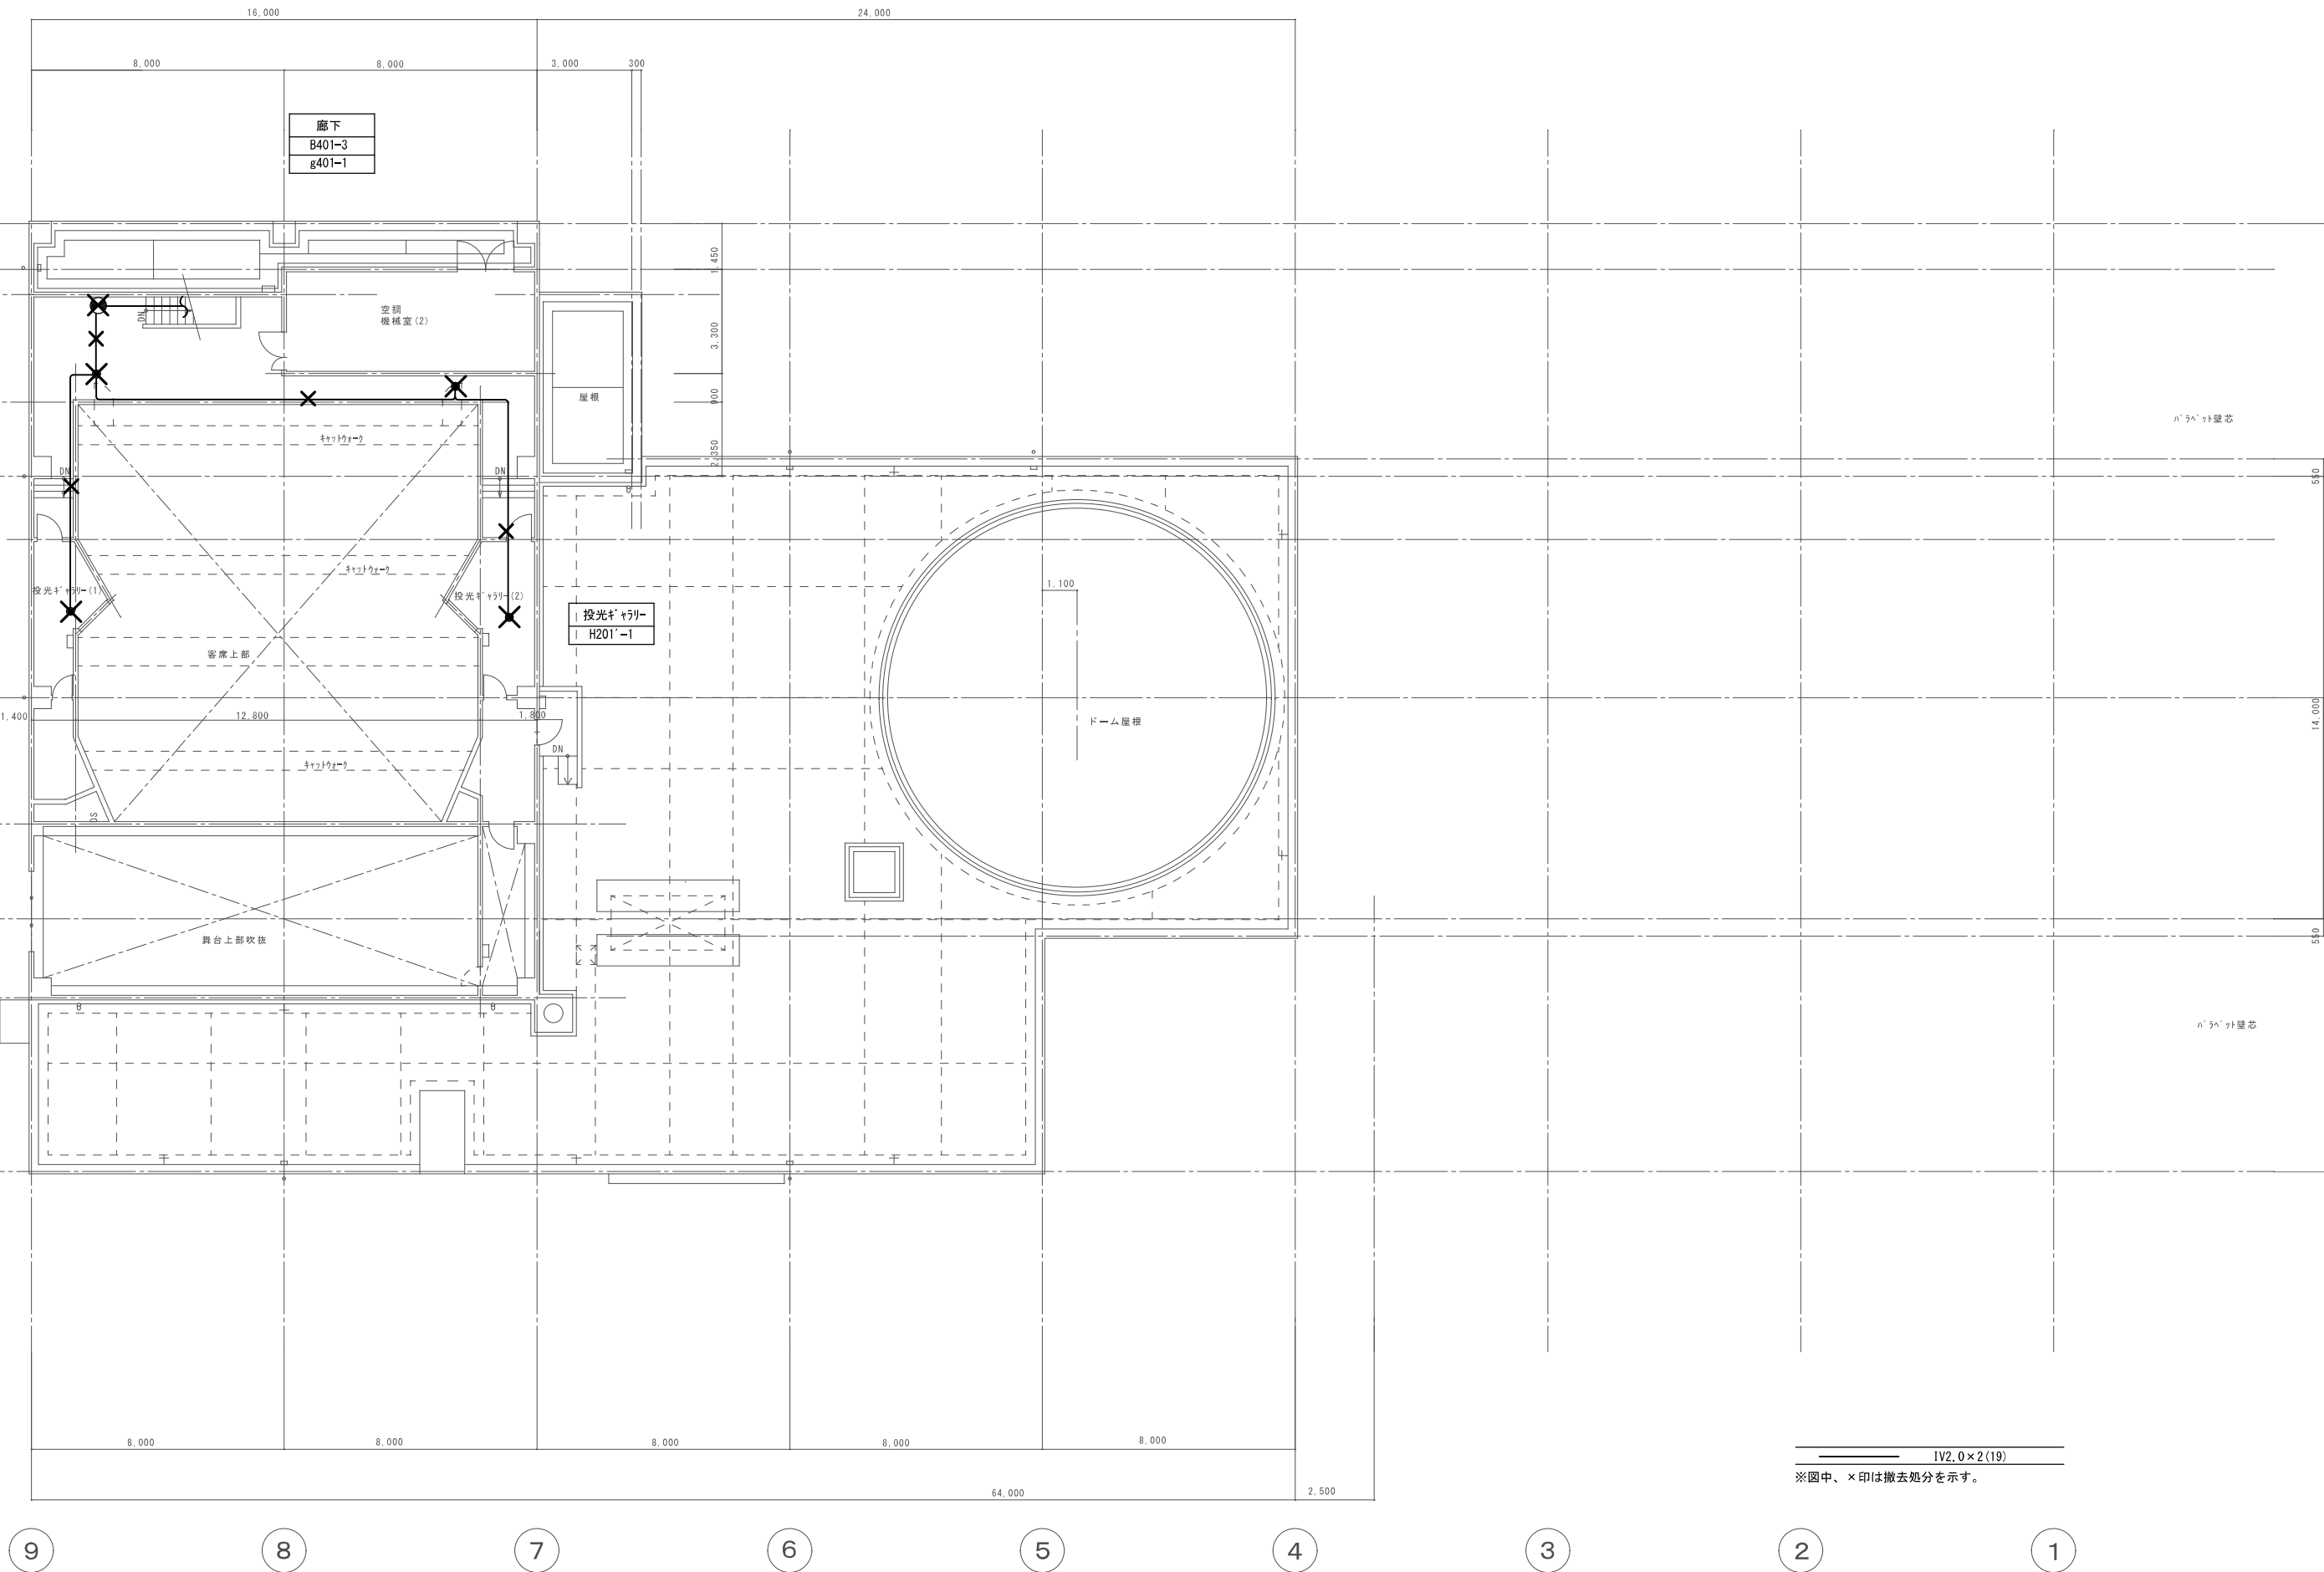


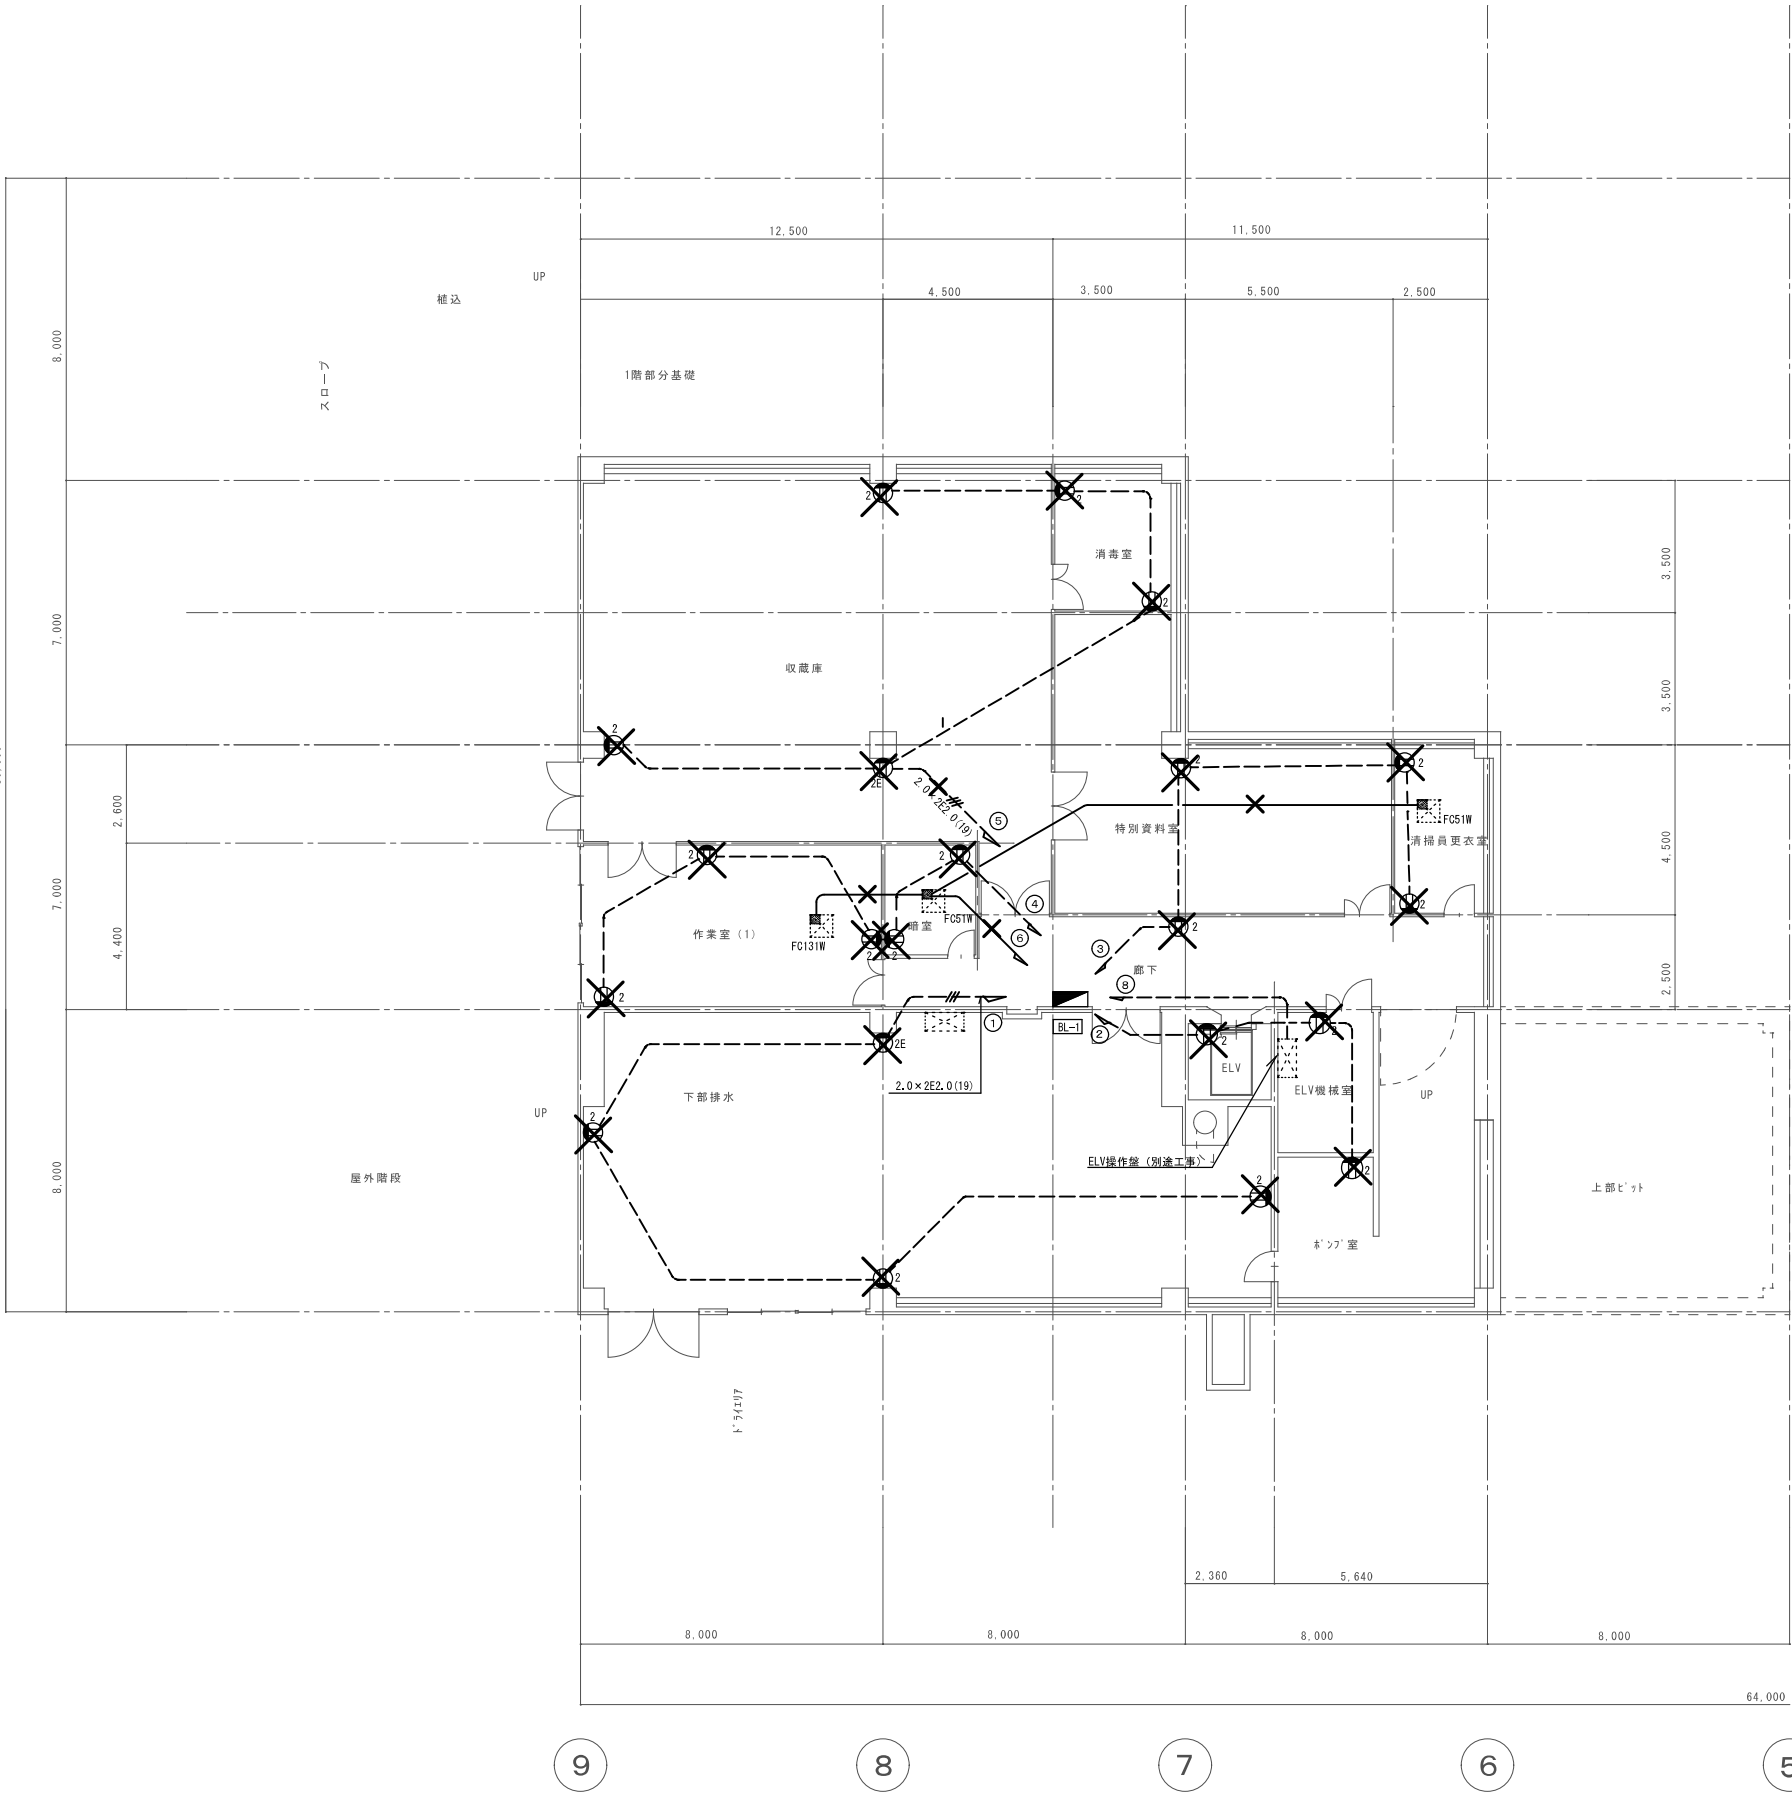

凡例			
① ₁	埋込コンセント	125V2P15A×2	新金属7 (I→)
① _{1E}	埋込コンセント	125V2P15A×1 (接地配付)	新金属7 (I→)
① _{1EFT}	埋込コンセント	125V2P15A×1 (接地配・端子付)	新金属7 (I→)
① _{1EFT}	埋込コンセント	125V2P15A×2 (接地端子付)	新金属7 (I→)
① _{1FF}	防水コンセント	125V2P15A×2 (接地配・端子付)	
□	電源ボックス (直接接続)		

※図中、×印は撤去処分を示す。
※図中、点線は別途工事を示す。


特記なき配管・配線は下記による		
----	----	IV2.0×2 (19)
----	----	IV2.0×3 (19)
----	----	IV2.0×4 (25)
----	----	IV2.0×5 (25)
----	----	IV2.0×6 (25)
----	----	IV2.0×7 (31)
----	----	IV2.0×8 (31)
○	○	IV2.0 (25)

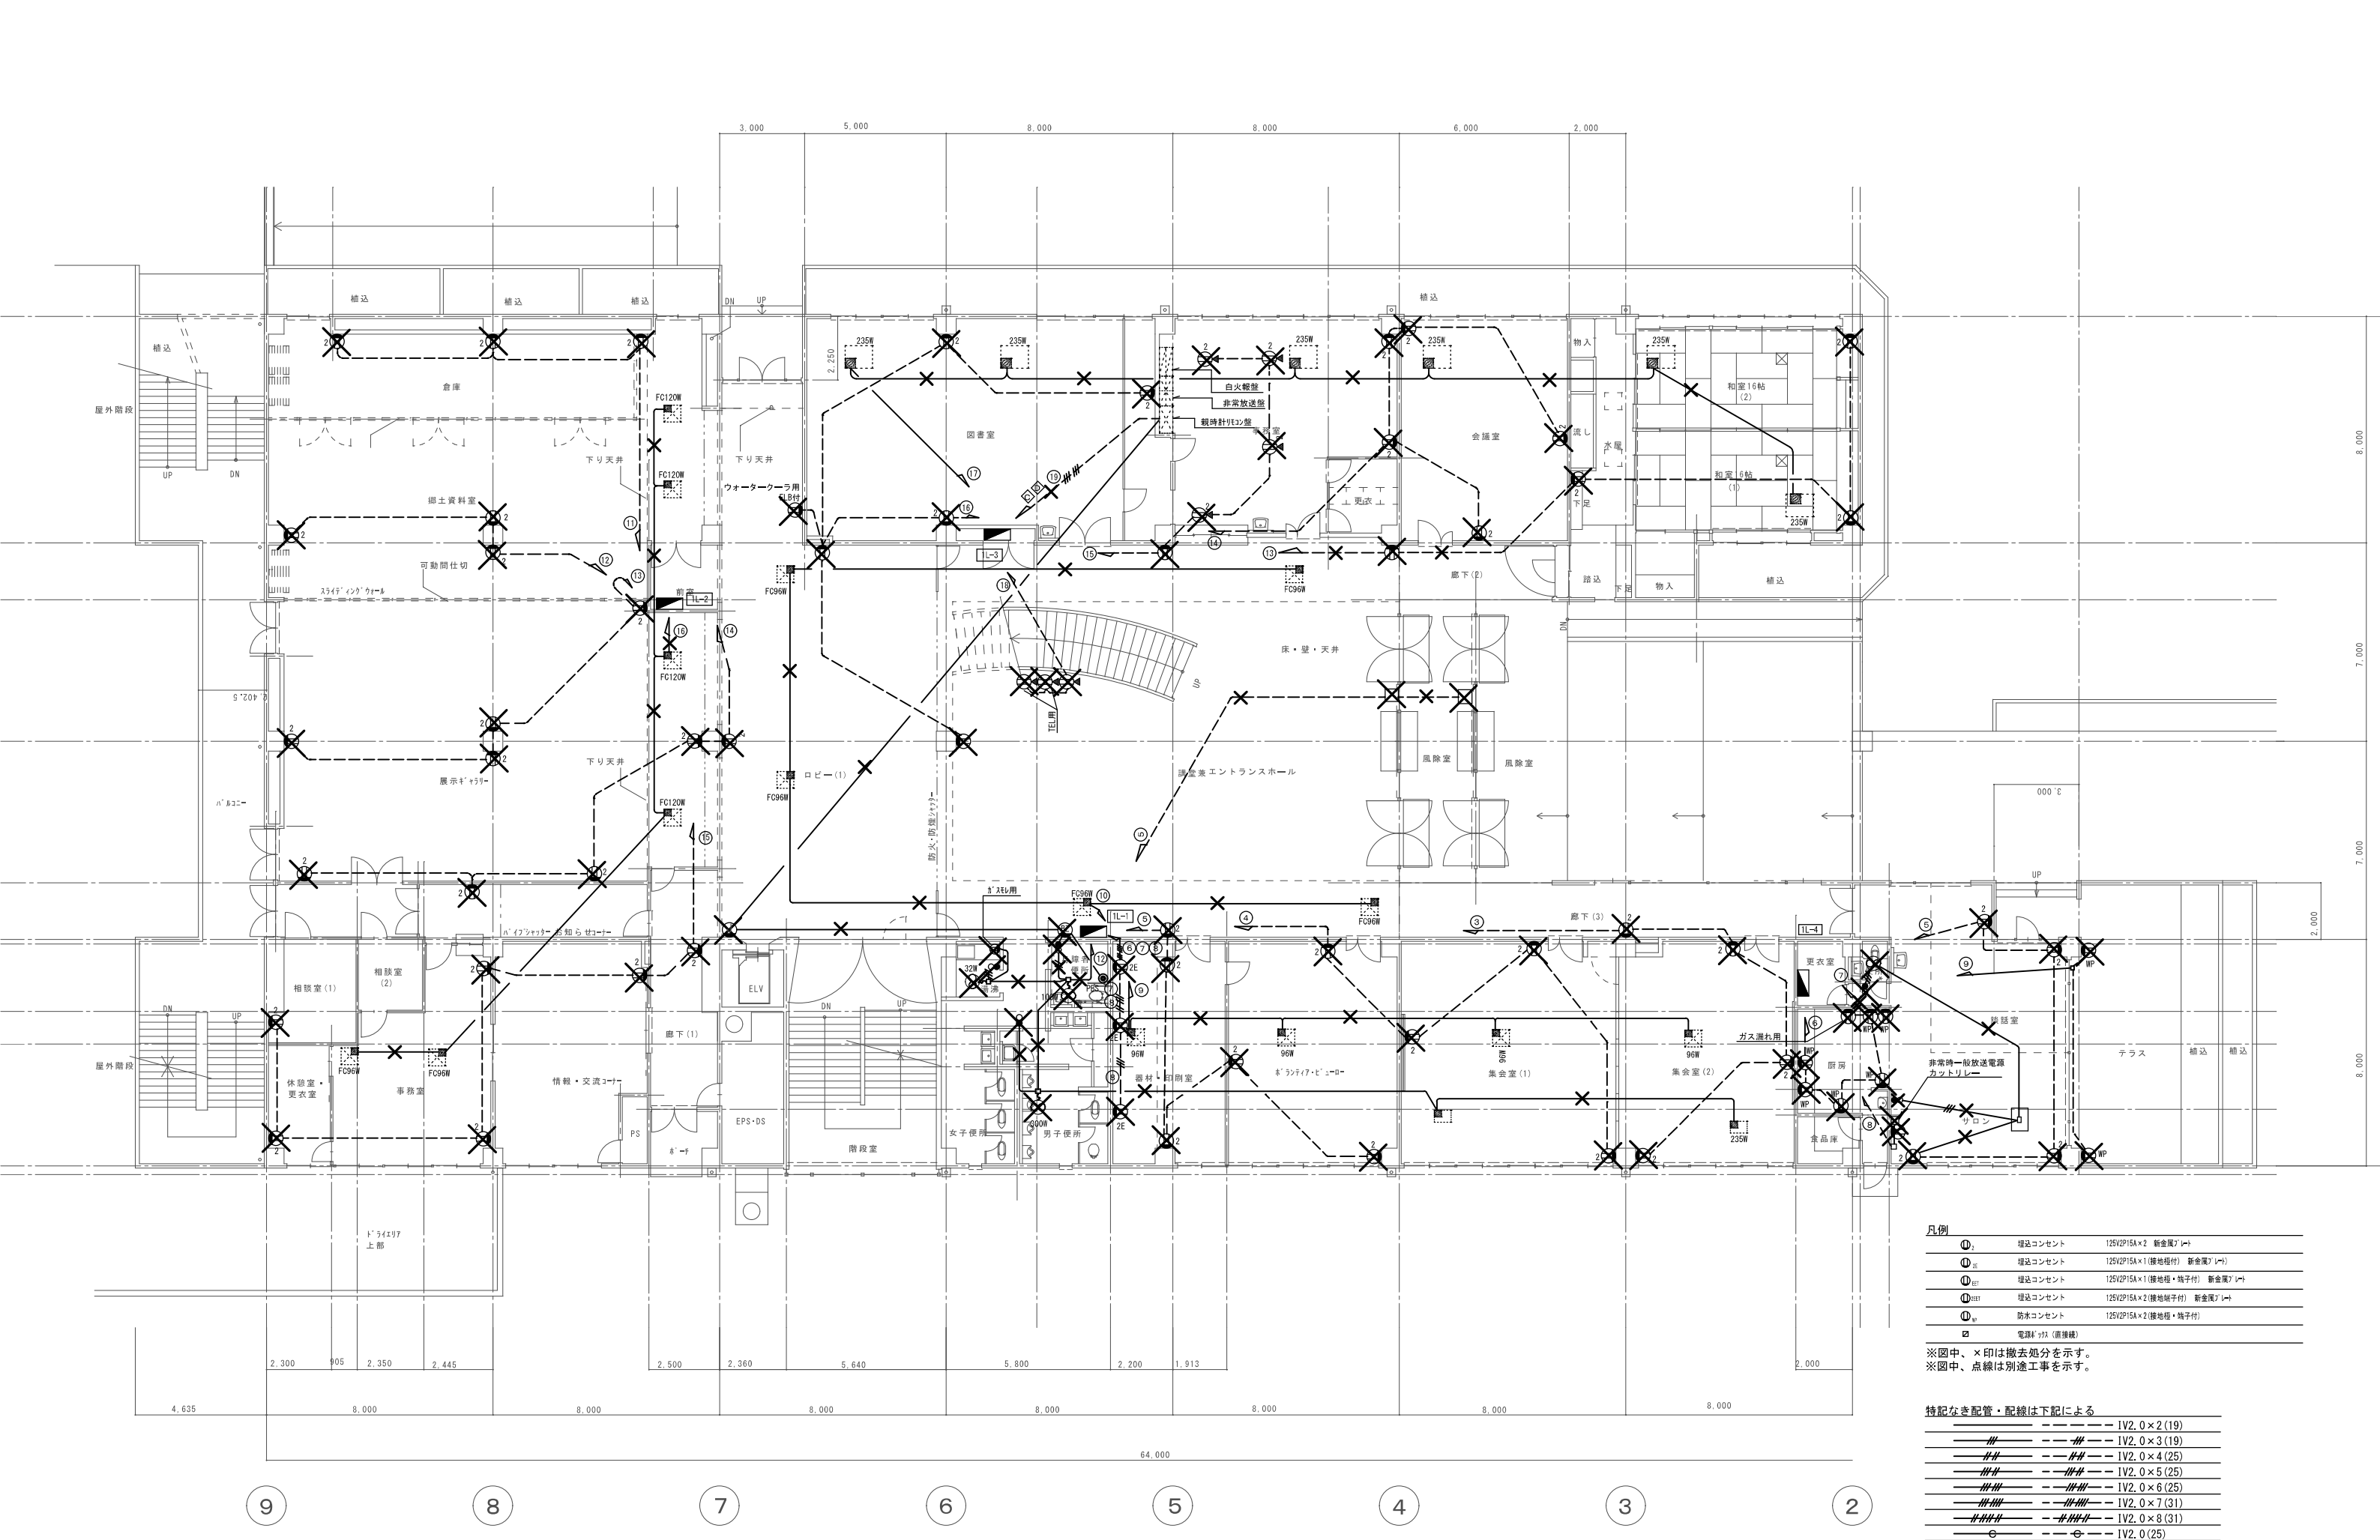

凡例			
① ₂	埋込コンセント	125V2P15A×2 (新金属プレート)	
① _{1E}	埋込コンセント	125V2P15A×1 (接地極付) (新金属プレート)	
① _{1E1}	埋込コンセント	125V2P15A×1 (接地極・端子付) (新金属プレート)	
① _{1E11}	埋込コンセント	125V2P15A×2 (接地端子付) (新金属プレート)	
① _{1W}	防水コンセント	125V2P15A×2 (接地極・端子付)	
□	電源ボックス (直接続)		

※図中、×印は撤去処分を示す。
※図中、点線は別途工事を示す。

特記なき配管・配線は下記による			
----	----	IV2.0×2 (19)	
----	----	IV2.0×3 (19)	
----	----	IV2.0×4 (25)	
----	----	IV2.0×5 (25)	
----	----	IV2.0×6 (25)	
----	----	IV2.0×7 (31)	
----	----	IV2.0×8 (31)	
----	----	IV2.0 (25)	

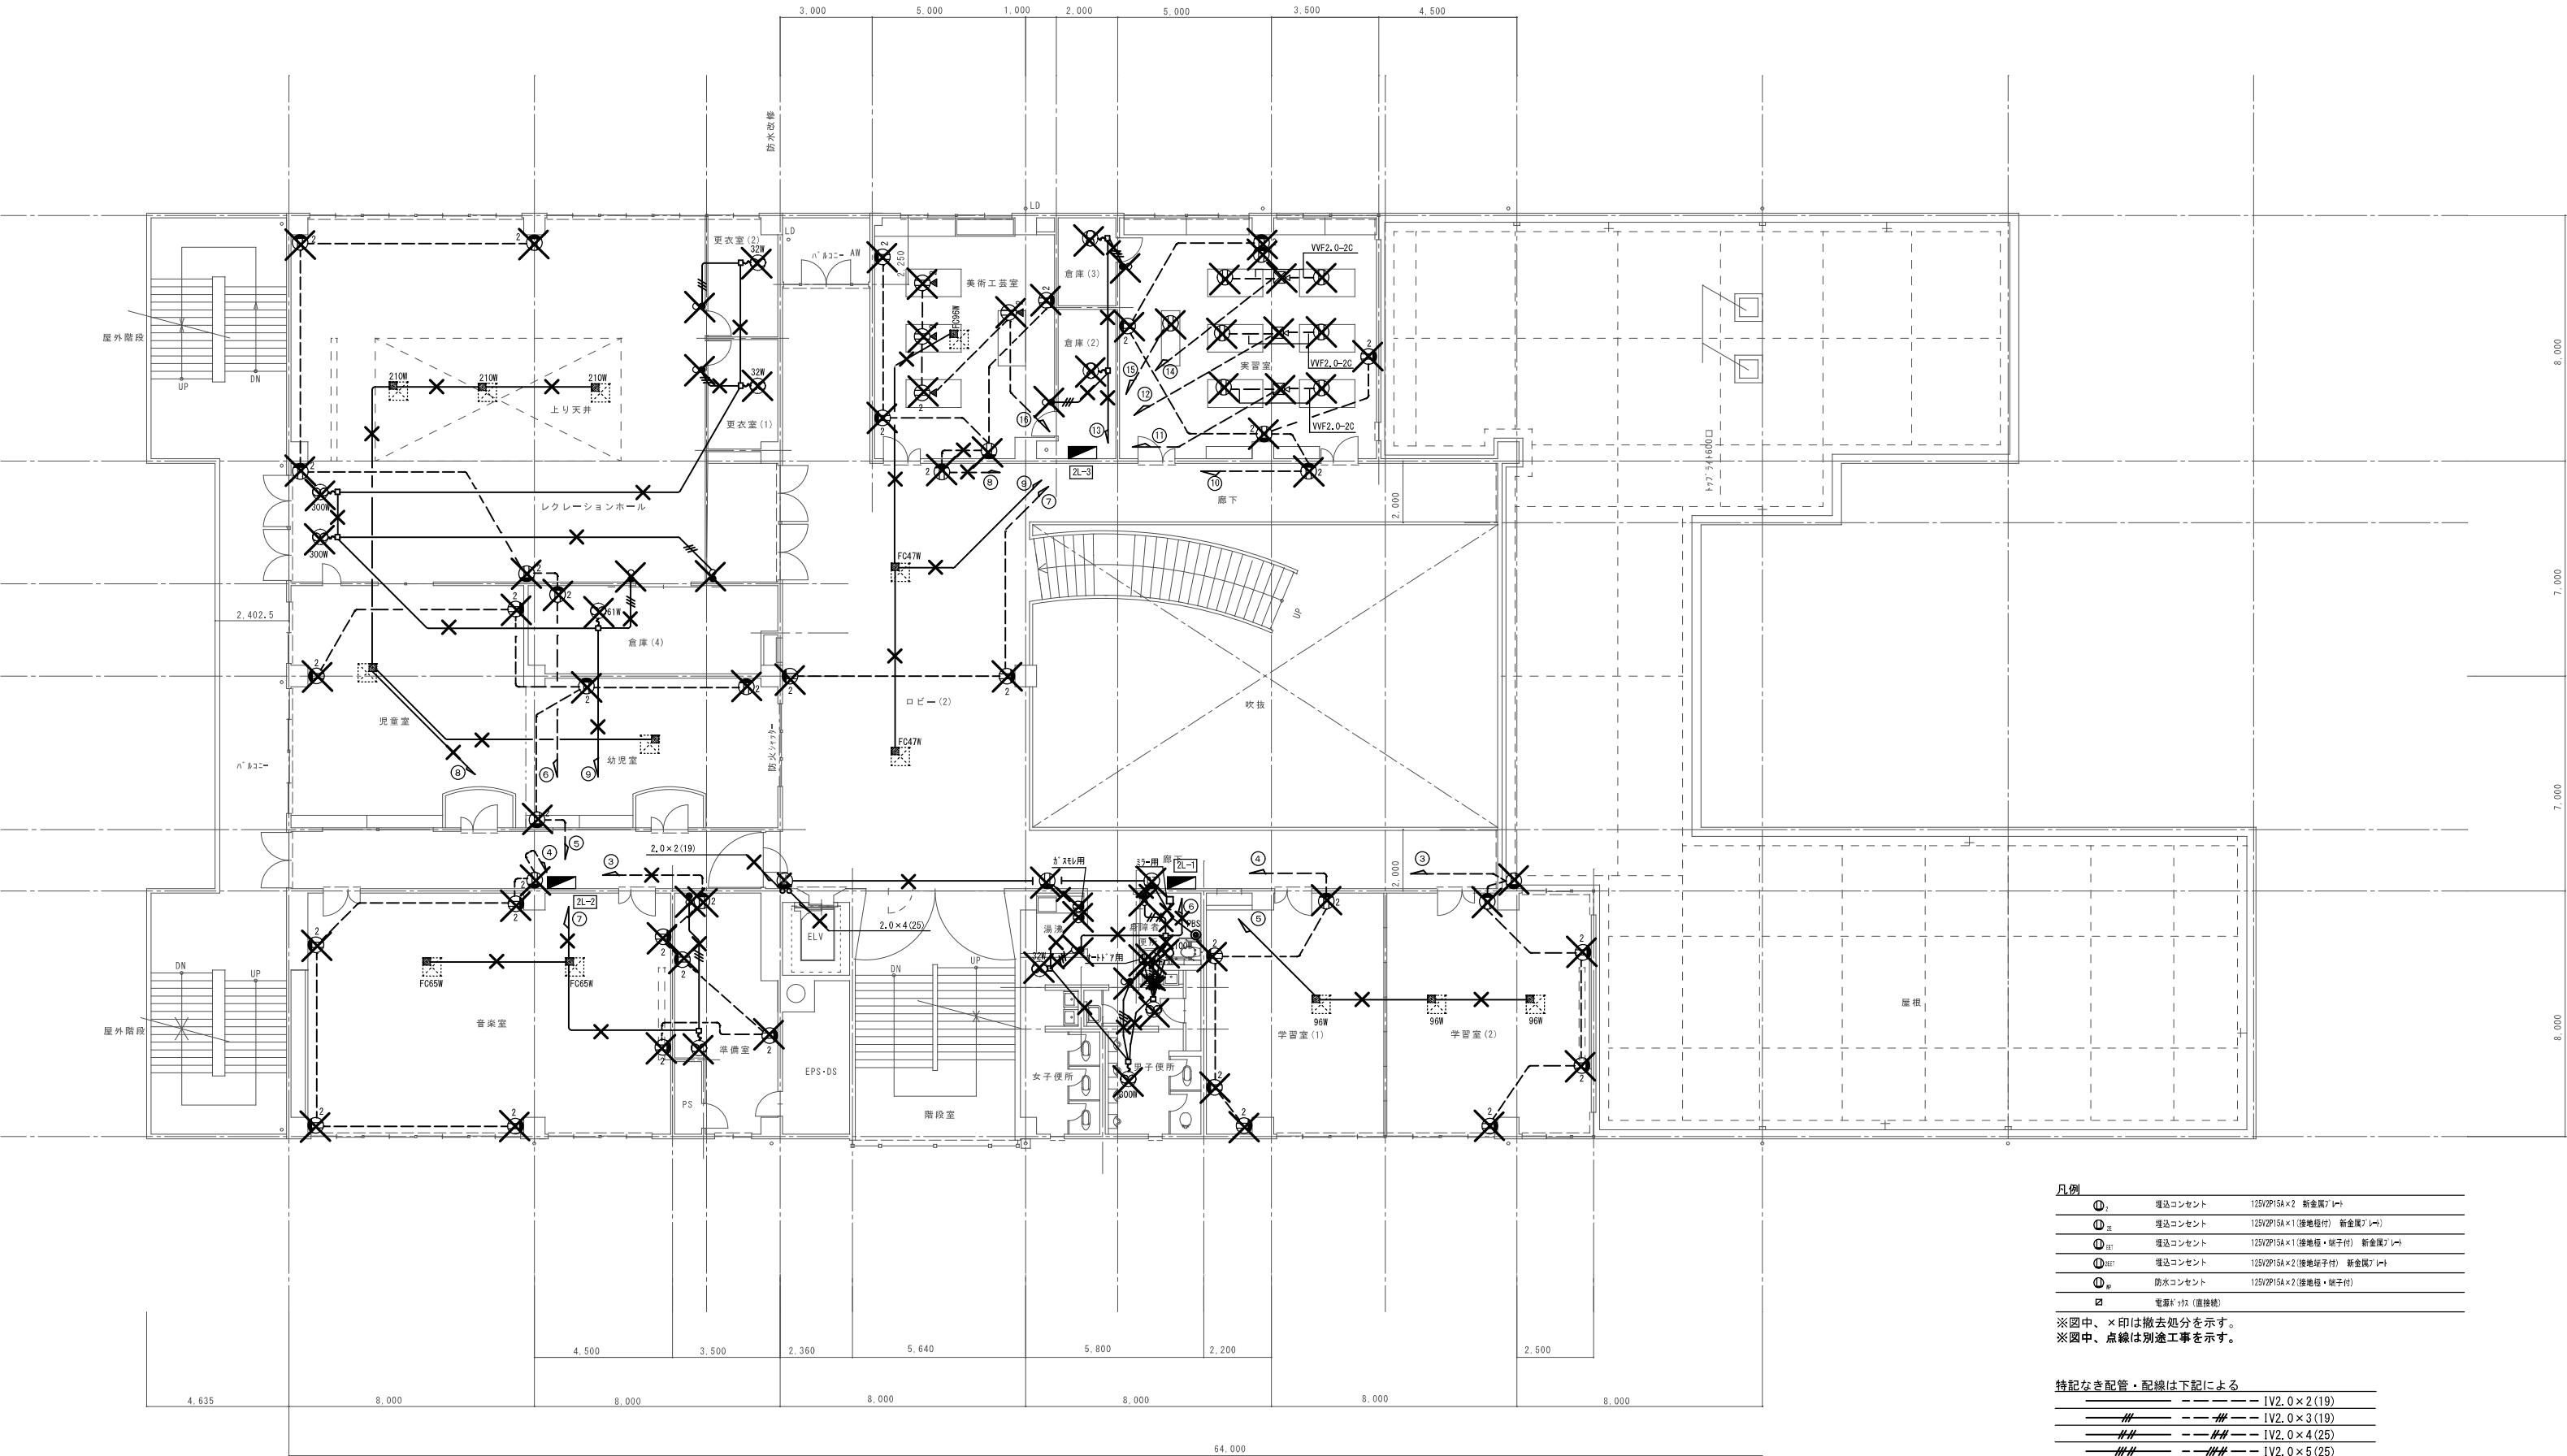

凡例			
①	埋込コンセント	125V2P15A×2	新金属7 (←)
① _{TE}	埋込コンセント	125V2P15A×1 (接地極付)	新金属7 (←)
① _{TE1}	埋込コンセント	125V2P15A×1 (接地極・端子付)	新金属7 (←)
① _{TE11}	埋込コンセント	125V2P15A×2 (接地端子付)	新金属7 (←)
① _{SP}	防水コンセント	125V2P15A×2 (接地極・端子付)	
□	電源スイッチ (直接接続)		

※図中、×印は撤去処分を示す。
※図中、点線は別途工事を示す。

特記なき配管・配線は下記による			
----	----	IV2.0×2 (19)	
----	----	IV2.0×3 (19)	
----	----	IV2.0×4 (25)	
----	----	IV2.0×5 (25)	
----	----	IV2.0×6 (25)	
----	----	IV2.0×7 (31)	
----	----	IV2.0×8 (31)	
----	----	IV2.0 (25)	