


# 案 内 図

|     |                |
|-----|----------------|
| 件 名 | 市道１０５号線配水管布設工事 |
| 場 所 | 朝霞市根岸台７丁目地内    |

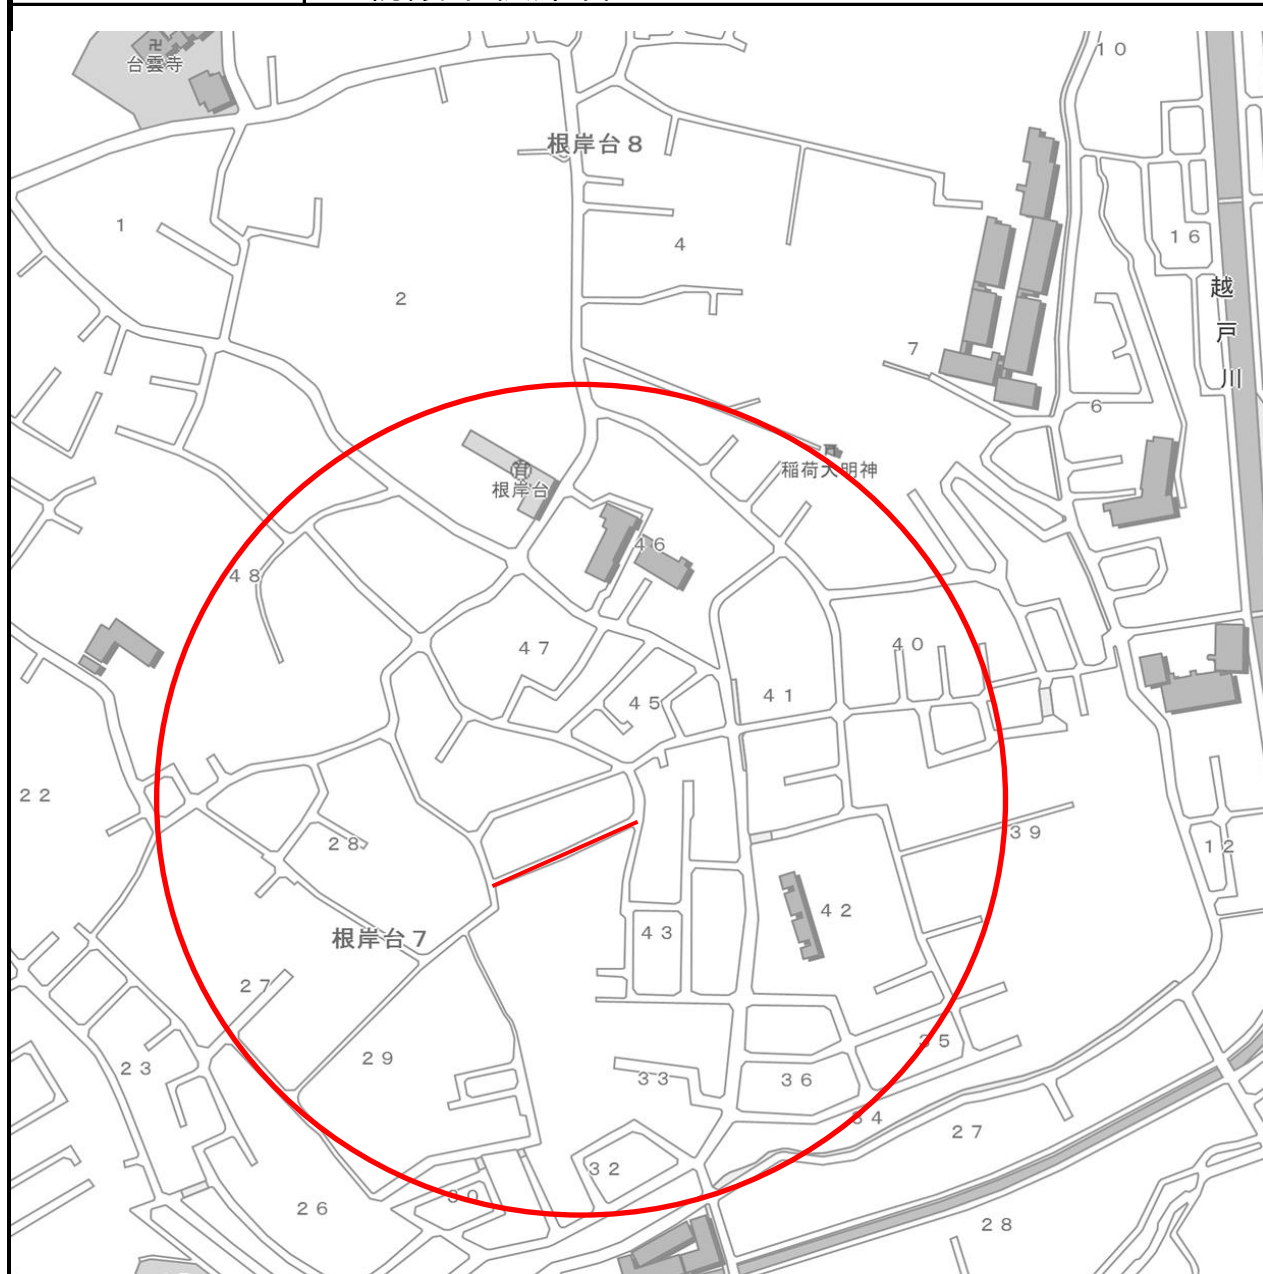

## 実施理由

水道管水圧不足改善事業に基づき、配水管布設替工事を実施する。

工 事 延 長：L=86.2m

口 径：100mm

既設管布設年度：昭和56年

管 種：塩化ビニル管(VP)→ダクタイル鋳鉄管(GX形:粉体)

契 約 金 額：12,283,700 円

縮 尺：1／4000