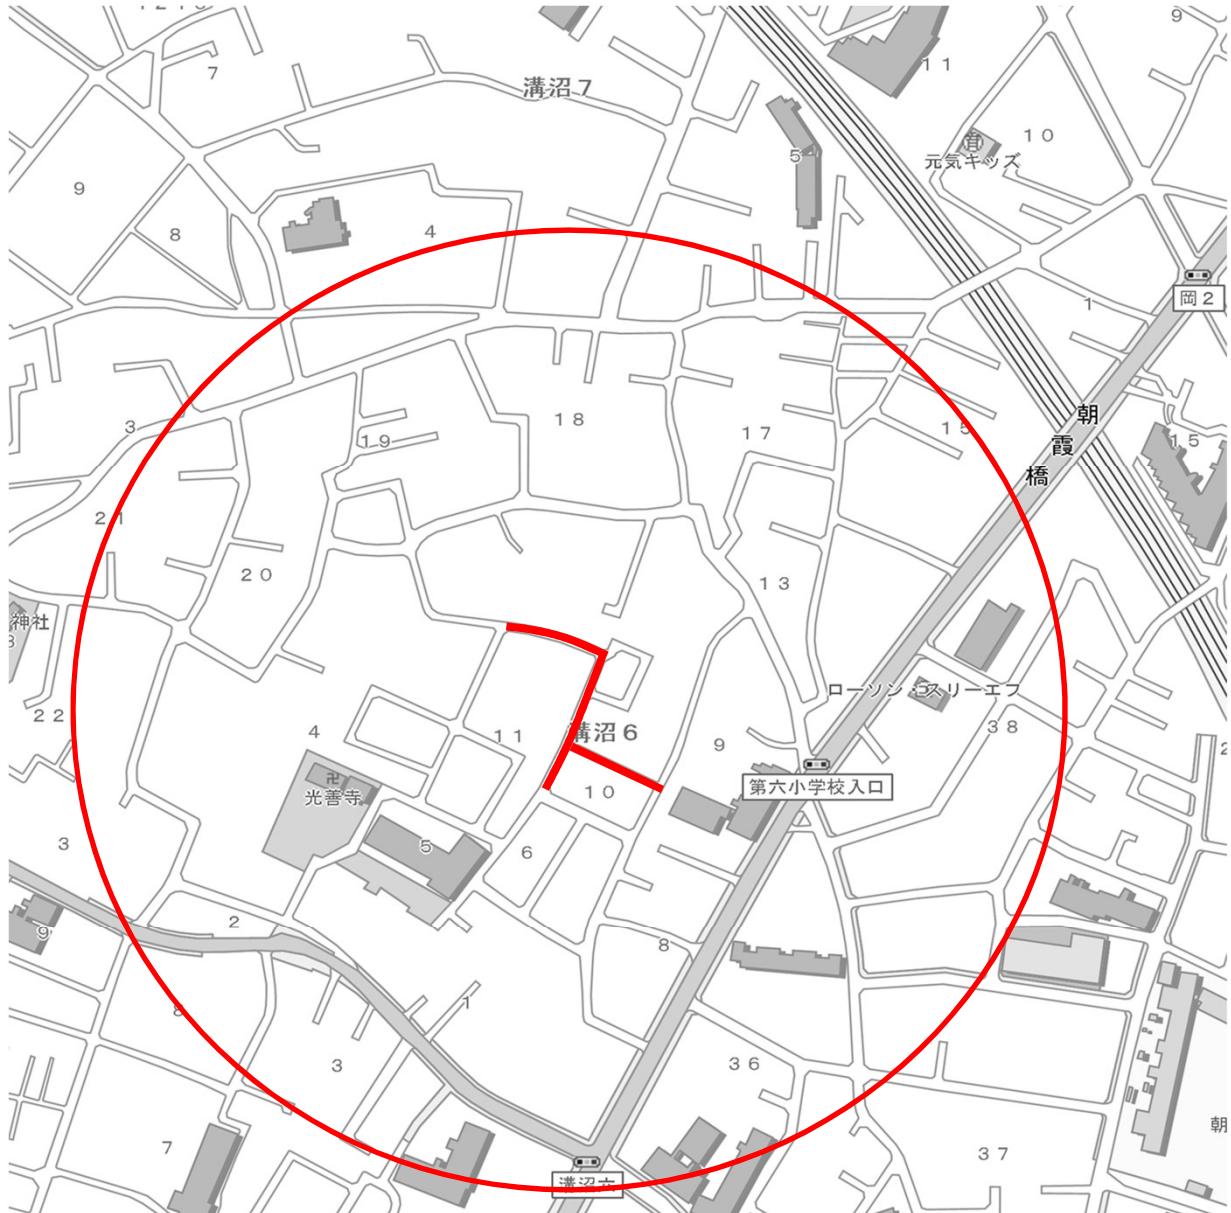


# 案 内 図

件 名	市道277号線他配水管布設工事
場 所	朝霞市溝沼6丁目地内
	
<p><b>実施理由</b> 水道管水圧不足改善事業に基づき、配水管布設替工事を実施する。</p> <p>工 事 延 長： 当初 L=177.3m → 変更 L=180.2m</p> <p>口 径： 100mm</p> <p>既設管布設年度： 昭和42年</p> <p>管 種： 塩化ビニル管(VP)→ダクタイル鋳鉄管(GX形:粉体)</p> <p>契 約 金 額： 当初 24,618,000 円 → 変更 28,692,400 円</p>	
縮 尺： 1／4000	