


# 案 内 図

件 名	県道朝霞・蕨線他配水管布設替工事
場 所	朝霞市根岸台3丁目他地内

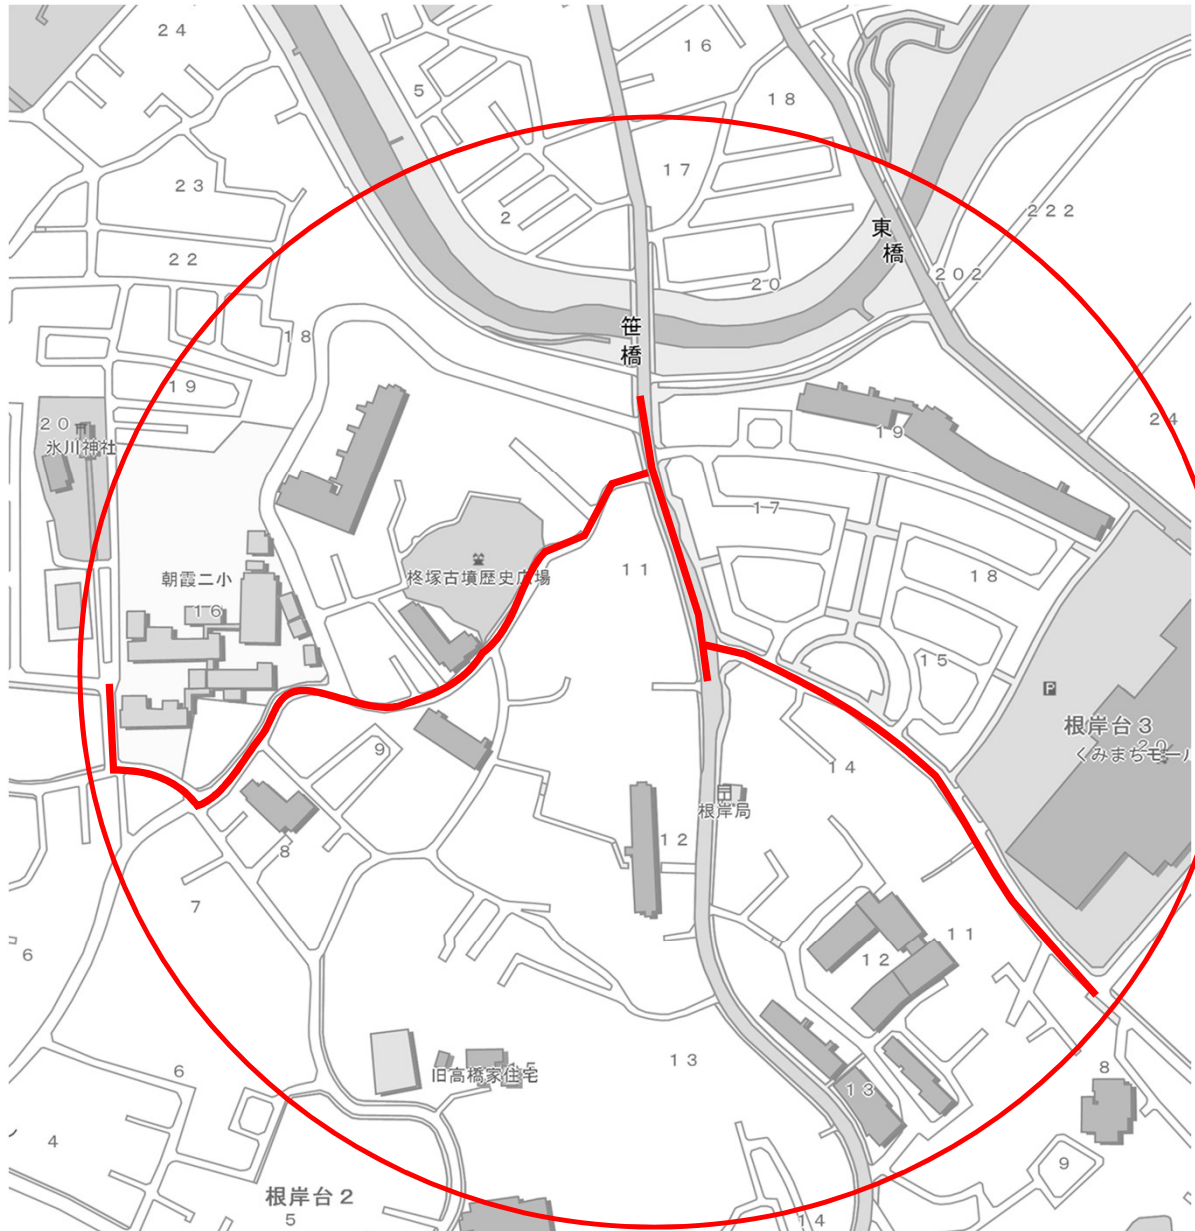

## 実施理由

「朝霞市水道事業耐震化計画」に基づき、耐震性能の低い重要給水施設管の布設替工事を実施する。

工 事 延 長：L=1,230.9m

口 径：200mm

既設管布設年度：昭和62年

管 種：ダクタイル鋳鉄管(A形)→ダクタイル鋳鉄管(GX形:粉体)

契 約 金 額：222,506,900 円

縮 尺：1/4000